

ГОСТ 5341—98

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

---

**ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНЫЕ  
АЛЮМОСИЛИКАТНЫЕ ДЛЯ ФУТЕРОВКИ  
СТАЛЕРАЗЛИВОЧНЫХ КОВШЕЙ**

**Технические условия**

Издание официальное

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ  
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
Минск

## Предисловие

1 РАЗРАБОТАН АО «Санкт-Петербургский институт огнеупоров» (АО «СПБИО»), Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 9 «Огнеупоры»

ВНЕСЕН Госстандартом Российской Федерации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 14 от 12 ноября 1998 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Беларуси
Грузия	Грузстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизская Республика	Киргизстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикгосстандарт
Туркменистан	Главная Государственная инспекция Туркменистана
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 13 апреля 1999 г. № 125 межгосударственный стандарт ГОСТ 5341—98 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2000 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 5341—69

5 ИЗДАНИЕ с Поправкой (ИУС 9—2000)

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Госстандарта России

ПРИЛОЖЕНИЕ А  
(справочное)

Расчетный объем, масса и средняя кажущаяся плотность изделий

Таблица А.1

Номер изделия	Расчетный объем, см <sup>3</sup>	Расчетная масса, кг, изделий с массовой долей Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , %			
		от 32 до 38 включ.		св. 38 до 45	
		при средней кажущейся плотности, г/см <sup>3</sup>			
		2,08	2,12	2,16	2,24
		уплотненных	плотных	уплотненных	плотных
1	2110	4,4	4,5	4,6	4,7
2	2650	5,5	5,6	5,7	5,9
2а	2670	5,6	5,7	5,8	6,0
2б	3650	7,4	7,5	7,7	8,0
3	2230	4,6	4,7	4,8	5,0
4	2740	5,7	5,8	5,9	6,1
6	1560	3,2	3,3	3,4	3,5
7	1560	3,2	3,3	3,4	3,5
8	1760	3,6	3,7	3,8	3,9
9	1910	3,9	4,0	4,1	4,3
10	1850	3,8	3,9	4,0	4,1
11	2100	4,3	4,4	4,5	4,7
12	2120	4,4	4,5	4,6	4,7
13	2330	4,8	4,9	5,0	5,2
14	2330	4,8	4,9	5,0	5,2
14а	2580	5,4	5,5	5,6	5,8
15	2610	5,4	5,5	5,7	5,8
15а	2730	5,7	5,8	5,9	6,1
16	2890	6,0	6,1	6,2	6,4
16а	2870	6,0	6,1	6,2	6,4
18	3290	6,8	6,9	7,1	7,4
19	3650	7,6	7,7	7,9	8,2
20	4300	8,9	9,1	9,3	9,6
21	4710	9,8	9,9	10,2	10,5
21а	3180	6,6	6,7	6,8	7,1
22	1300	2,7	2,8	2,8	2,9
23	1470	3,0	3,1	3,2	3,3
24	1790	3,7	3,8	3,9	4,0
25	2120	4,4	4,5	4,6	4,7
26	2450	5,1	5,2	5,3	5,5
27	1650	3,4	3,5	3,6	3,7
28	1850	3,8	3,9	4,0	4,1
29	2270	4,7	4,8	4,9	5,1
30	2680	5,6	5,7	5,8	6,0
31	3090	6,4	6,6	6,7	6,9
32	2360	4,9	5,0	5,1	5,3
33	2650	5,5	5,6	5,7	5,9
34	3240	6,7	6,9	7,0	7,2
35	3830	7,9	8,1	8,3	8,6
36	4420	9,2	9,4	9,5	9,9
37	2000	4,2	4,2	4,3	4,5
38	2880	6,0	6,1	6,2	6,4
39	3600	7,5	7,6	7,8	8,1

ПРИЛОЖЕНИЕ Б  
(справочное)

**Библиография**

- [1] ТУ 2-034-0221197-011—91 Щупы. Модели 82003, 82103, 82203, 82303 (АО «Измерон», С.-Петербург)  
[2] ТУ 1501-013-00188162—97 Пакеты транспортные из огнеупорных изделий (ОА «СПБИО»)

---

МКС 81.080

И22

ОКП 15 5100

Ключевые слова: изделия огнеупорные алюмосиликатные, ковш, кладка, форма и размеры, методы испытаний

---

## ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНЫЕ АЛЮМОСИЛИКАТНЫЕ ДЛЯ ФУТЕРОВКИ СТАЛЕРАЗЛИВОЧНЫХ КОВШЕЙ

### Технические условия

Aluminosilicate refractories for lining  
of steel-teeming ladles. Specifications

Дата введения 2000—01—01

### 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на огнеупорные алюмосиликатные изделия, предназначенные для футеровки сталеразливочных ковшей.

### 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 166—89 (ИСО 3599—76) Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427—75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 2409—95 (ИСО 5017—88) Огнеупоры. Метод определения кажущейся плотности, открытой и общей пористости, водопоглощения

ГОСТ 2642.0—86 Огнеупоры и огнеупорное сырье. Общие требования к методам анализа

ГОСТ 2642.4—97 Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида алюминия

ГОСТ 2642.5—97 Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида железа (III)

ГОСТ 4069—69 Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения огнеупорности

ГОСТ 4070—2000 (ИСО 1893—89) Изделия огнеупорные. Метод определения температуры деформации под нагрузкой

ГОСТ 4071.1—94 (ИСО 10059-1—92) Изделия огнеупорные с общей пористостью менее 45 %. Метод определения предела прочности при сжатии при комнатной температуре

ГОСТ 5402.1—2000 (ИСО 2478—87) Изделия огнеупорные с общей пористостью менее 45 %. Метод определения остаточных изменений размеров при нагреве

ГОСТ 5402.2—2000 (ИСО 2477—87) Изделия огнеупорные теплоизоляционные. Метод определения остаточных изменений размеров при нагреве

ГОСТ 7502—98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 7875.0—94 Изделия огнеупорные. Общие требования к методам определения термической стойкости

ГОСТ 7875.1—94 Изделия огнеупорные. Метод определения термической стойкости на кирпичах

ГОСТ 7875.2—94 Изделия огнеупорные. Метод определения термической стойкости на образцах

ГОСТ 8179—98 (ИСО 5022—79) Изделия огнеупорные. Отбор образцов и приемочные испытания

ГОСТ 10905—86 Плиты поверочные и разметочные. Технические условия

ГОСТ 15136—78 Изделия огнеупорные. Метод измерения глубины отбитости углов и ребер

ГОСТ 24717—94 Огнеупоры и сырье огнеупорное. Маркировка, упаковка, хранение и транспортирование

ГОСТ 25706—83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования

ГОСТ 25714—83 Контроль неразрушающий. Акустический звуковой метод определения открытой пористости, кажущейся плотности, плотности и предела прочности при сжатии огнеупорных изделий

ГОСТ 28833—90 Дефекты огнеупорных изделий. Термины и определения

ГОСТ 28874—90 Огнеупоры. Классификация

### 3 Определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины и определения:

3.1 **Плотные огнеупорные изделия** — огнеупорные изделия с открытой пористостью свыше 10 % до 16 % включительно (ГОСТ 28874).

3.2 **Уплотненные огнеупорные изделия** — огнеупорные изделия с открытой пористостью свыше 16 % до 20 % включительно (ГОСТ 28874).

3.3 **Рабочая поверхность огнеупорного изделия** — поверхность, находящаяся в контакте с расплавом металла и шлака.

3.4 **Посечка** — дефект огнеупорного изделия в виде разрыва целостности материала шириной до 0,5 мм включительно (ГОСТ 28833).

3.5 **Трещина** — дефект огнеупорного изделия в виде разрыва целостности материала шириной свыше 0,5 мм (ГОСТ 28833).

### 4 Марки

4.1 В зависимости от массовой доли  $Al_2O_3$  и пористости изделия подразделяют на марки, указанные в таблице 1.

Таблица 1 — Характеристика марок ковшевых изделий

Марка изделия	Характеристика
ШКУ-32	Шамотные ковшевые уплотненные с массовой долей $Al_2O_3$ не менее 32 %
ШКУ-37	Шамотные ковшевые уплотненные с массовой долей $Al_2O_3$ не менее 37 %
ШКП-37	Шамотные ковшевые плотные с массовой долей $Al_2O_3$ не менее 37 %
ШКУ-39	Шамотные ковшевые уплотненные с массовой долей $Al_2O_3$ не менее 39 %
ШКП-39	Шамотные ковшевые плотные с массовой долей $Al_2O_3$ не менее 39 %
ШКУ-42	Шамотные ковшевые уплотненные с массовой долей $Al_2O_3$ не менее 42 %
МКРКУ-45	Муллитокремнеземистые ковшевые уплотненные с массовой долей $Al_2O_3$ не менее 45 %
МКРКП-45	Муллитокремнеземистые ковшевые плотные с массовой долей $Al_2O_3$ не менее 45 %

### 5 Форма и размеры

5.1 Форма и размеры изделий должны соответствовать указанным на рисунках 1—5 и в таблицах 2—6.

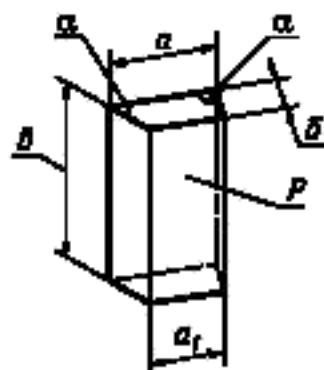


Рисунок 1 — Ребровый клин

По соглашению сторон допускается изготавливать изделия других размеров.

Таблица 2 — Размеры ребрового клина

В миллиметрах

Номер изделия	$a$	$a_1$	$\delta$ (толщина кладки)	$P$	Назначение изделия
1	140	120	65	250	Рабочая футеровка стен ковшей малого тоннажа и верхнего пояса стен ковшей среднего тоннажа

Окончание таблицы 2

В миллиметрах

Номер изделия	$a$	$a_1$	$b$ (толщина кладки)	$e$	Назначение изделия
2	140	125	80	250	Рабочая футеровка стен ковшей малого тоннажа и верхнего пояса стен ковшей среднего и большого тоннажа
2а	80	68	120	300	Рабочая футеровка стен ковшей (в месте сопряжения днища и стен)
2б	80	68	160	300	

Примечание — Для изделий номеров 1 и 2 допускается уменьшение размера  $a$  на 2—3 мм с выпрямлением обоих острых углов  $\alpha$  до прямых параллельными плоскостями шириной до 10 мм, проходящими по ребру  $e$ .

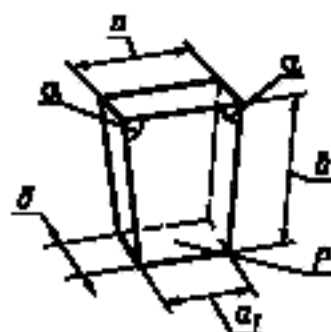


Рисунок 2 — Торцовый клин

Таблица 3 — Размеры торцового клина

В миллиметрах

Номер изделия	$a$	$a_1$	$b$ (толщина кладки)	$e$	Назначение изделия
3	140	135	65	250	Компенсация скоса по высоте ковша и увеличение радиуса кладки в сочетании с изделиями номеров: 1 2
4	140	135	80	250	

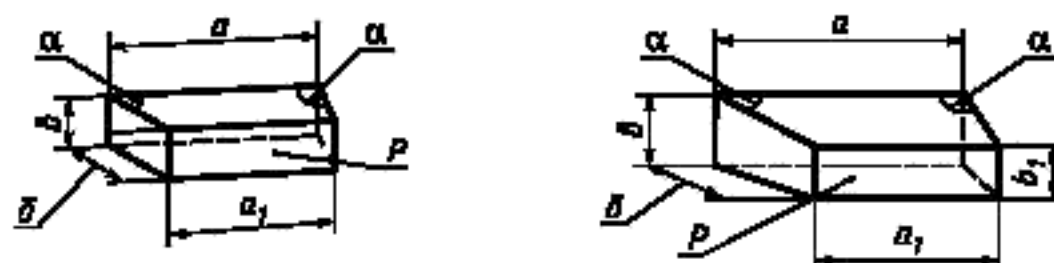


Рисунок 3 — Трапецидальный клин

Таблица 4 — Размеры трапецидального клина

В миллиметрах

Номер изделия	$a$	$a_1$	$b$ (толщина кладки)	$e$	$a_1$	Внутренний радиус кладки стен ковша при использовании изделий:	
						одного номера	двух номеров
6	250	239	80	80	—	1480—2150	580—1480

Номер изделия	a	a <sub>1</sub>	b (толщина кладки)	α	α <sub>1</sub>	Внутренний радиус кладки стен конуса при использовании изделий:	
						одного номера	двух номеров
7 8 9	210 230 250	181 209 236	100	80	—	590—680	680—910
						910—1120	1120—1480
						1480—1990	—
10 11 12 13	210 230 230 250	176 206 212 235	120	80	—	590—670	670—690
						960—1140	1140—1280
						1280—1610	—
						1670—2200	—
14 14а 15 15а 16 16а	210 225 230 245 250 250	178 205 205 210 232 228	150	80	—	790—910	910—1140
						1130—1300	—
						1140—1360	1360—1750
						1210—1600	—
						1750—2200	—
						1340—1730	—
18 19	220 240	192 216	200	80	—	1290—1500	1500—1670
						1670—1990	—
20 21	230 250	200 221	250	80	—	1570—1810	—
						1790—2070	—
21а	240	213	200	80	60	—	—

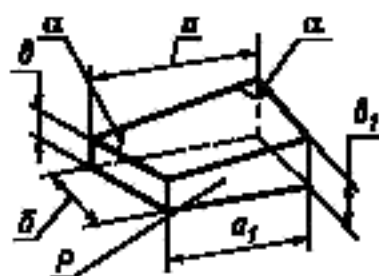


Рисунок 4 — Размеры трапецидального  
 клина с соотношением  $\frac{a}{a_1} \leq 1$

Таблица 5 — Размеры трапецидального клина с соотношением  $\frac{a}{a_1} \leq 1$

Номер изделия	a	a <sub>1</sub>	b (толщина кладки)	α	α <sub>1</sub>	Толщина витковой кладки при выполнении начального витка
22 23 24 25 26	230	205	150	40	40	150
				40	50	
				50	60	
				60	70	
				70	80	
27 28 29 30 31	220	192	200	40	40	200
				40	50	
				50	60	
				60	70	
				70	80	



Окончание таблицы 5

В миллиметрах

Номер изделия	$a$	$a_1$	$b$ (толщина кладки)	$v$	$v_1$	Толщина винтовой кладки при выполнении начального витка
32	250	221	250	40	40	250
33				40	50	
34				50	60	
35				60	70	
36				70	80	



Рисунок 5 — Прямоугольный кирпич

Таблица 6 — Размеры прямоугольного кирпича

В миллиметрах

Номер изделия	$a$	$b$ (толщина кладки)	$v$	Назначение изделия
37	250	100	80	Для футеровки днищ ковшей и в сочетании с изделиями номеров:
38	300	120		7—9
39	300	150		10—13
				14—16

5.1.1 На рисунках 1—4 угол  $\alpha$  меньше  $90^\circ$ ; буквой  $P$  обозначена рабочая поверхность.

5.2 Предельные отклонения размеров изделий не должны превышать значений, указанных в таблице 7.

Таблица 7 — Предельные отклонения размеров

В миллиметрах

Номер изделия	Размер изделия	Предельное отклонение
1—4	$a$ и $a_1$	$\pm 3$
	$b$	+2 -1
	$v$	$\pm 2$
2а, 2б	$a$ и $a_1$	+2 -1
	$b$	$\pm 3$
	$v$	$\pm 2$
6—36	$a$ , $a_1$ и $b$	$\pm 3$
	$v$ и $v_1$	+2 -1
37—39	$a$ и $b$	+3 -2
	$v$	+2 -1

Примечание — Разность отклонений противоположащих одноименных размеров изделий не должна превышать 1 мм.

(Поправка, ИУС 9—2000).

5.3 Расчетный объем, масса и средняя кажущаяся плотность изделий приведены в приложении А.

## 6 Технические требования

6.1 По физико-химическим показателям и показателям внешнего вида изделия должны соответствовать требованиям, указанным в таблицах 8 и 9.

Таблица 8 — Физико-химические показатели изделий

Наименование показателя	Норма для марки							
	ШКУ-32	ШКУ-37	ШКП-37	ШКУ-39	ШКП-39	ШКУ-42	МКРКУ-45	МКРКП-45
1 Массовая доля, %: Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , не менее	32	37	37	39	39	42	45	45
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , не более	Не нормируется					3,5	3,5	3,5
2 Огнеупорность, °С, не ниже	1690	1730	1730	1750	1750	1750	1750	1750
3 Открытая пористость, %, не более	19	18	16	18	16	18	18	16
4 Предел прочности при сжатии, Н/мм <sup>2</sup> , не менее	27	30	40	30	40	40	35	40
5 Температура начала размягчения, °С, не ниже	1370	1400	1410	1430	1450	1400	1400	1400
6 Дополнительная линейная усадка при температуре 1400 °С, %, не более	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,4	0,2
7 Термическая стойкость, число теплосмен, не менее	4	4	3	4	3	4	3	4

Примечание — Огнеупорность и термическую стойкость определяют по соглашению сторон.

Таблица 9 — Показатели внешнего вида изделий

Наименование показателя	Норма для марок:
	ШКУ-32, ШКУ-37, ШКП-37, ШКУ-39, ШКП-39, ШКУ-42, МКРКУ-45, МКРКП-45
1 Кривизна на сторонах, образующих швы, мм, не более, для изделий: номеров 6—36 остальных номеров	1 1,5
2 Отбитость углов и ребер глубиной, мм, не более, на поверхностях: рабочих и шовных обращенных к кожуху	4 10
3 Отдельные выплавки диаметром, мм, не более	5
4 Поверхностные посечки на рабочей поверхности длиной, мм, не более	30
5 Трещины на поверхностях: рабочих нерабочих: шириной до 1,0 мм включ., длиной, мм, не более шириной св. 1,0 мм	Не допускаются  40 Не допускаются

6.2 Изделия в изломе должны иметь однородное строение; не допускаются трещины и пустоты. Допускаются отдельные посечки длиной до 15 мм.

6.3 Рабочая поверхность ребрового, торцового и трапецидального (с соотношением  $\frac{e}{e_1} \leq 1$ ) клиньев указана на рисунках 1—4.

Для прямоугольного кирпича (рисунок 5), форма которого не позволяет определить рабочую поверхность, показатели внешнего вида (таблица 9) для рабочей поверхности относятся к любой из противоположных поверхностей.

Рабочую поверхность изделий, изготавливаемых по чертежам заказчика, указывают на этих чертежах.

## 7 Правила приемки

7.1 Правила приемки — по ГОСТ 8179 с дополнениями, указанными в 7.1.1—7.1.4:

7.1.1 Изделия марок ШКП-37, ШКП-39 и МКРКП-45 комплектуют в партии по номерам в соответствии с заказом потребителя.

7.1.2 Для изделий, прошедших предварительную разбраковку, применяют план контроля 2; при механизированной разбраковке садки или в случае ее разборки без предварительной разбраковки — план контроля 5.

7.1.3 Изделия принимают партиями. Масса партии не должна превышать 225 т.

7.1.4 При проверке соответствия качества изделий требованиям настоящего стандарта проводят приемосдаточные испытания в соответствии с таблицей 10.

Таблица 10 — Периодичность отбора образцов или проб

Наименование показателя	Периодичность отбора образцов или проб
1 Внешний вид и размеры	От каждой партии
2 Строение в изломе	То же
3 Массовая доля $Al_2O_3$ , $Fe_2O_3$ для изделий марок: ШКУ-42, МКРКУ-45, МКРКП-45 ШКП-39	*
остальных марок	От каждой второй партии
4 Огнеупорность	От каждой третьей партии
5 Открытая пористость	От каждой пятой партии
6 Предел прочности при сжатии	От каждой партии
7 Температура начала размягчения	То же
8 Дополнительная линейная усадка	От каждой восьмой партии
9 Термическая стойкость	От каждой четвертой партии
	То же

7.2 (Исключен, Поправка, ИУС 9—2000).

## 8 Методы испытаний

8.1 Массовую долю оксидов алюминия и железа ( $Al_2O_3$  и  $Fe_2O_3$ ) определяют по ГОСТ 2642.0, ГОСТ 2642.4 и ГОСТ 2642.5 или другими методами, обеспечивающими необходимую точность определения.

При возникновении разногласий в оценке качества изделий контрольные методы — по ГОСТ 2642.4 и ГОСТ 2642.5.

8.2 Огнеупорность определяют по ГОСТ 4069.

8.3 Открытую пористость определяют по ГОСТ 2409 или ГОСТ 25714. Контрольный метод — по ГОСТ 2409.

8.4 Предел прочности при сжатии определяют по ГОСТ 4071.1 или ГОСТ 25714. Контрольный метод — по ГОСТ 4071.1.

8.5 Открытую пористость и предел прочности при сжатии по ГОСТ 25714 определяют на удвоенном количестве образцов.

8.6 Температуру начала размягчения определяют по ГОСТ 4070.

8.7 Дополнительную линейную усадку определяют по ГОСТ 5402.1, ГОСТ 5402.2.

8.8 Термическую стойкость определяют по ГОСТ 7875.0 — ГОСТ 7875.2.

8.9 Размеры изделий определяют металлической линейкой по ГОСТ 427 с ценой деления 1 мм, штангенциркулем по ГОСТ 166 или рулеткой по ГОСТ 7502.

Размеры  $a$  и  $b$  прямоугольных изделий проверяют по средним линиям двух соответствующих граней, а размер  $b$  — по средним линиям четырех соответствующих граней (рисунок 5).

Размеры клиновых изделий проверяют по средним линиям каждой грани.

За окончательный результат принимают среднеарифметическое значение результатов измерений.

8.10 Глубину отбитости углов и ребер определяют по ГОСТ 15136.

8.11 Кривизну изделий определяют на поверочной плите по ГОСТ 10905 или аттестованной металлической плите, удовлетворяющей требованиям ГОСТ 10905, при помощи щупа по [1] или щупа-шаблона шириной 10 мм и толщиной, превышающей на 0,1 мм установленную норму кривизны. Щуп или щуп-шаблон не должны входить в зазор между плитой и изделием.

При определении кривизны изделие слегка прижимают к плите и щуп или щуп-шаблон вводят в зазор скольжением по плите без применения усилия.

8.12 Длину посечки или трещины определяют металлической линейкой.

Ширину посечки или трещины определяют в месте ее максимального размера при помощи измерительной лупы по ГОСТ 25706. Лупу располагают таким образом, чтобы ее шкала была перпендикулярна к посечке или трещине. Между шкалой и поверхностью изделия помещают полоску белой бумаги, которую располагают вдоль шкалы вплотную к делениям.

8.13 Строение изделий в изломе определяют визуально.

## **9 Маркировка, упаковка, хранение и транспортирование**

9.1 Маркировка, упаковка, хранение и транспортирование изделий — по ГОСТ 24717 и [2].