



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

ТОПОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 18578—89

Издание официальное

Б3 5—89/444

5 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

Редактор *A. Л. Владимиров*

Технический редактор *M. И. Максимова*

Корректор *P. Н. Корчагина*

Сдано в наб. 16.07.89 Подл. в печ. 06.09.89 0,75 усл. п. л. 0,75 усл. кр.-отт. 0,65 уч.-изд. л.  
Тираж 6000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печетник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 820

3.8. Проверка твердости термически обработанной части по-лотен производится на расстоянии 20—25 мм от лезвия по ГОСТ 9013, проверка твердости обуха — по ГОСТ 9012.

3.9. Прочность соединения топора с топорищем проверяют методом приложения статической нагрузки или тарированного груза в течение 2 мин.

3.10. Полный установленный срок службы топоров проверяют путем их использования по прямому назначению.

По результатам подконтрольной эксплуатации потребителем составляется заключение о фактическом сроке службы изделия.

#### 4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Упакованные топоры допускается транспортировать любым видом транспорта при обеспечении мер, предохраняющих топоры от механических повреждений и воздействия влаги.

4.2. Хранение топоров — по группе хранения 2 ГОСТ 15150.


#### 5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие топоров требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий их транспортирования и хранения.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации — 6 мес со дня продажи через розничную торговую сеть, а для внерыночного потребления — со дня получения потребителем.

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
Рекомендуемое

## Металлический клин

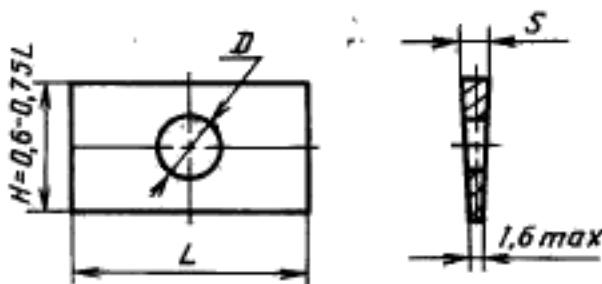*Rz400*

Черт. 3

Таблица 4

## Размеры, мм

Номер клина	Типоразмер топора	$\frac{t}{-2,0}$	$\frac{s}{\pm 0,3}$	$D$
1	A0; Б1; Б2	40	3	10
2	A1; Б3	50	4	15
3	A2; А3	60	4	15

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством строительного, дорожного и коммунального машиностроения СССР

### ИСПОЛНИТЕЛИ

А. Р. Латынский, Б. Г. Толков, А. И. Полунин, В. Б. Игумнов, Б. И. Семенова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.06.89 № 2086

3. Срок проверки — 1994 г., периодичность проверки 5 лет.

4. ВЗАМЕН ГОСТ 1399—73 и ГОСТ 18578—73.

5. ССЫЛОЧНЫЕ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 9.332—74	1.2.17
ГОСТ 9.306—85	1.2.17
ГОСТ 380—88	1.3.2
ГОСТ 1050—74	1.3.2
ГОСТ 1400—73	1.2.9
ГОСТ 1435—74	1.3.1
ГОСТ 2695—83	1.2.19; 1.3.2
ГОСТ 2789—73	1.2.5
ГОСТ 4543—71	1.3.1
ГОСТ 5378—88	3.2
ГОСТ 5950—73	1.3.1
ГОСТ 7505—74	1.1.4
ГОСТ 7829—70	1.1.4
ГОСТ 8026—75	3.7
ГОСТ 8479—70	1.2.1
ГОСТ 9012—59	3.8
ГОСТ 9013—59	3.8
ГОСТ 10905—86	3.7
ГОСТ 14192—77	1.5.3
ГССТ 14959—79	1.3.1
ГОСТ 15150—69	4.2
ГОСТ 18088—83	1.5.1; 1.5.2
ГОСТ 19300—86	3.5
ГОСТ 23170—78	1.5.1

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР****ТОПОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ**

Технические условия

Builders axes.  
Specifications**ГОСТ****18578—89****ФКП 48 3322**Срок действия с 01.07.90  
до 01.07.95**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

**Настоящий стандарт распространяется на строительные топоры (далее — топоры), применяемые для столярных и плотничных работ в строительстве.**

**1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ****1.1. Основные размеры**

**1.1.1.** Топоры должны изготавливаться в соответствии с требованиями, настоящего стандарта по рабочим чертежам и образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке.


**1.1.2. Топоры должны изготавливаться типов:**

**А** — топоры с округлым лезвием, предназначенные для рубки, колки и тески древесины при производстве плотничных работ;

**Б** — топоры с прямым лезвием, предназначенные для рубки, тески и грубой обработки древесины при производстве столярных и плотничных работ.

**1.1.3. Основные размеры топоров должны соответствовать указанным на черт. 1, 2 и в табл. 1, 2.**

## Тип А

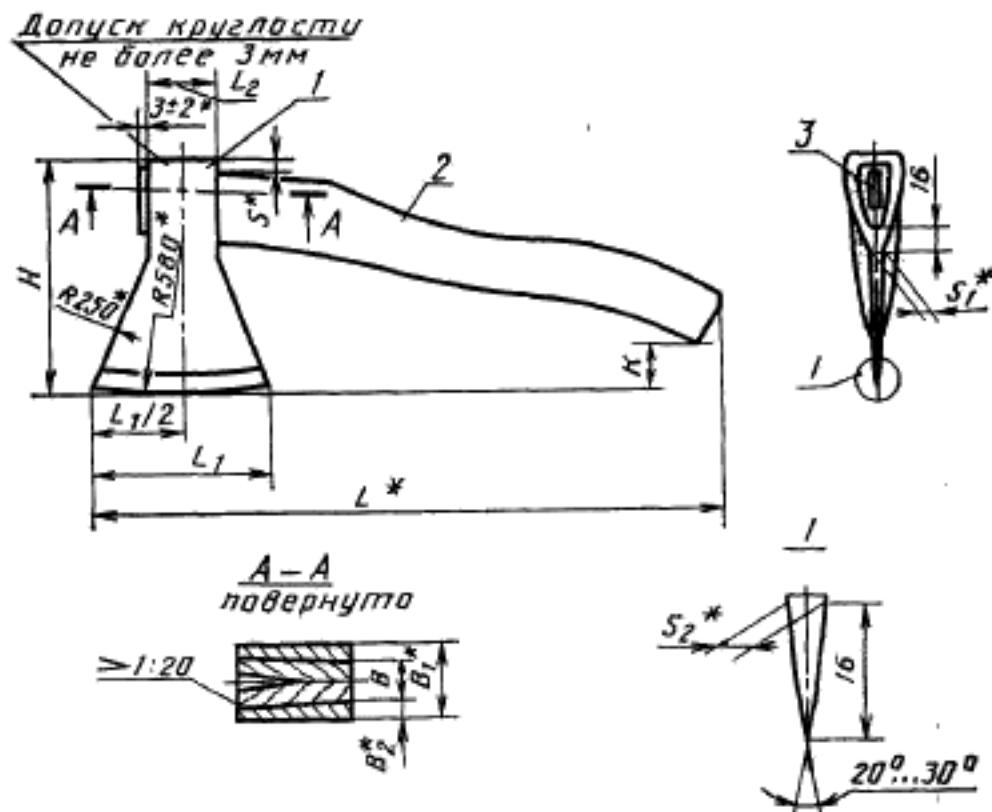

\* Размеры для справок.

1—тотор; 2—тоторище; 3—клин

Черт. 1


Примечание. Чертеж не определяет конструкцию топора.

Таблица 1

Размеры, мм

Типоразмер	$H +8,0$ $-6,0$	$L$	$L_1 \pm 5,0$	$L_2 \pm 2,0$	$s$	$s_1$	$s_2$	$B \pm 1,0$	$B_1$	$B_2$	$K$	Масса топора без топорища, кг, не более
A0	170	440	135	48	11	8	3,5	27	38	5,5	25..60	1,0
A1	185	547	150	60	10	10	—	26	39	6,5	—	1,3
A2	200	592	—	65	12	11	4	28	42	7	35..70	1,4
A3	215	600	165	68	—	12	—	—	—	—	—	1,6

## Тип А

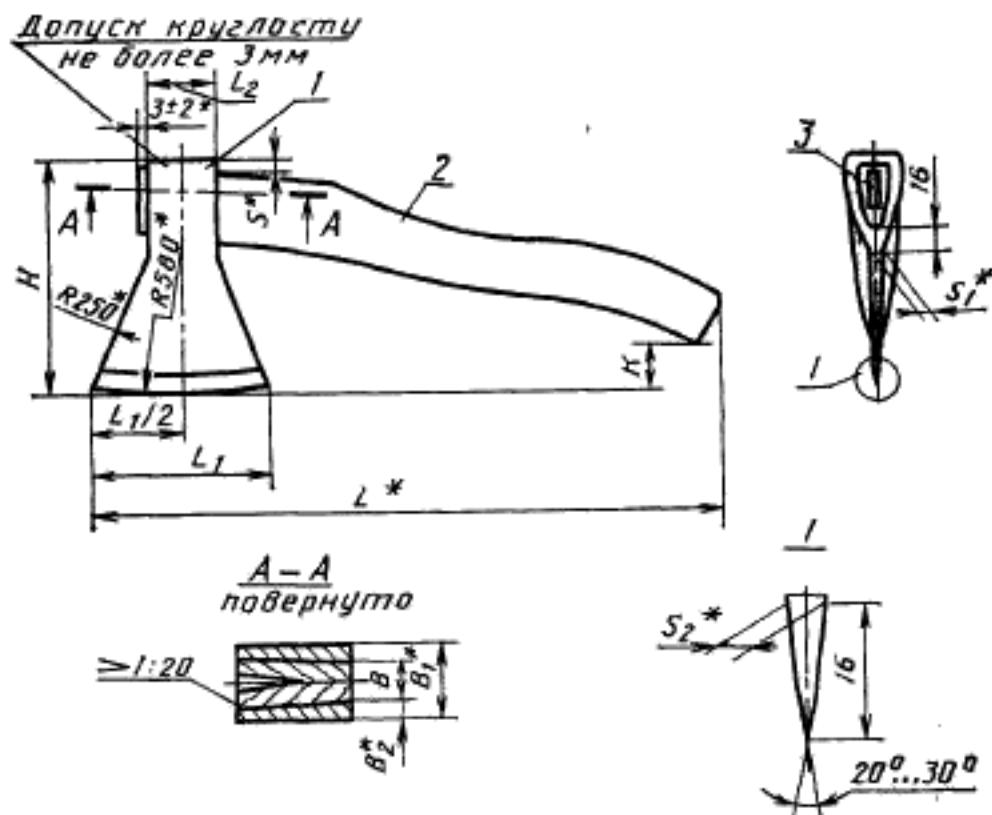

\* Размеры для справок,

1 — топор; 2 — топорница; 3 — клин

Черт. 1

Примечание. Чертеж не определяет конструкцию топора.





Таблица 1

Размеры, мм

Типоразмер	$H +5,0$ $-5,0$	$L$	$L_1 \pm 5,0$	$L_2 \pm 2,0$	$s$	$S_1$	$S_2$	$B \pm 1,0$	$B_1$	$B_2$	$\kappa$	Масса топо- ра без топо- ница, кг, не более
A0	170	440	135	48	11	8	3,5	27	38	5,5	25..60	1,0
A1	185	547	150	60	10	10		26	39	6,5		1,3
A2	200	592	165	65	12	11	4	28	42	7	35..70	1,4
A3	215	600	165	68	12	12						1,5

## Тип Б

допускается криволисто  
на более 3мм

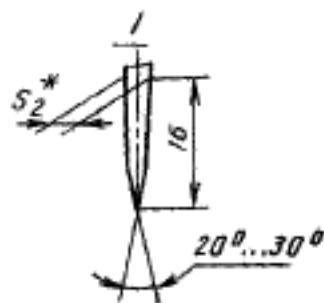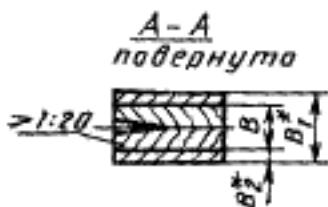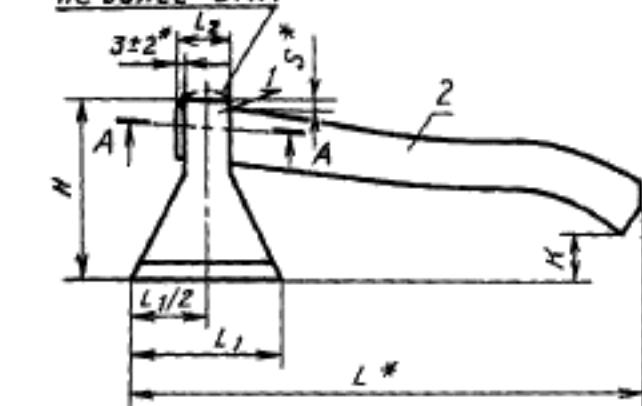

\* Размеры для справок.

1—тюдор; 2—товарище; 3—клин

Черт. 2

Примечание. Чертеж не определяет конструкцию тюдора.

Таблица 2

Размеры, мм

Номер размера	$H +3,0$ $-5,0$	$L$	$L_1 \pm 5,0$	$L_2 \pm 2,0$	$a$	$s_1$	$s_2$	$B \pm 1,0$	$B_1$	$B_2$	$K$	Масса тюдо- ра без товари- ща, кг, не более
Б1	145	407	110	45	9	9	3	22	35	6,5	25...50	0,7
Б2	160	439	120	50	—	—	—	—	—	—	—	0,8
Б3	185	547	150	60	10	10	4	26	41	7,5	35...70	1,3

Вариант конструкции и основные размеры металлических клиньев приведены на черт. 3 и в табл. 4 рекомендуемого приложения.

1.1.4. Неуказанные предельные отклонения размеров топора должны соответствовать допускам на поковку по ГОСТ 7829 или классу точности II по ГОСТ 7505.

1.1.5. Условное обозначение топоров при заказе должно состоять из обозначения типоразмера и обозначения настоящего стандарта.

Пример условного обозначения топора типоразмера А1:

*А1 ГОСТ 18578—89*

1.2. Характеристики (свойства)

1.2.1. Поковки топоров должны соответствовать требованиям ГОСТ 8479, группа II с твердостью не более 362НВ.

В нижней части всада допускается складка глубиной не более 5 мм.

1.2.2. Полотна топоров должны быть термически обработаны. Твердость полотен на высоте до 25 мм от лезвия должна быть 48...57 HRC<sub>o</sub>.

1.2.3. Топоры следует изготавливать с окончательно заточенным лезвием.

Допускается заточка лезвия овалом на высоте не менее 5 мм с плавным переходом от лезвия к полотну.

1.2.4. По согласованию с потребителем допускается изготавливать топоры с предварительно заточенным лезвием, кроме предназначенных для розничной торговли.

Толщина предварительно заточенного лезвия топора не должна быть более 0,5 мм.

1.2.5. Параметр шероховатости поверхностей топоров по ГОСТ 2789 не должен быть более:

$R_a$  2,5 мкм — для заточенной части полотна;

$R_a$  3,2 мкм — для предварительно заточенного лезвия;

$R_a$  320 мкм — для наружных и внутренних поверхностей, не подвергаемых механической обработке.

1.2.6. На заточенной поверхности топоров не должно быть черновин.

1.2.7. На необрабатываемых поверхностях топоров допускаются отдельные дефекты типа вмятин от окалины, забоин, отпечатки и следы зачистки дефектов при условии соблюдения требований п. 1.1.3.

1.2.8. Топоры должны быть насажены на топорище и расклиниены клином.

Качание топора на топорище не допускается.

Допускается реализация топоров без топорищ.

1.2.9. Торсища должны соответствовать требованиям ГОСТ 1400 (в части технических требований).

1.2.10. Нижнюю часть впада, не заполненную древесиной торсища, допускается уплотнять дополнительными клиньями из древесины твердых лиственных пород по ГОСТ 2695. Число дополнительных клиньев не должно быть более двух.

1.2.11. Соединение торпора с торсищем должно выдерживать стягивающее усилие не менее:

1960 Н (200 кгс) — для торпоров А0, А1, Б1, Б2;

2450 Н (250 кгс) — для торпоров А2, А3, Б3.

1.2.12. Лезвие торпора и ось симметрии торсища должны лежать в одной плоскости.

Допуск симметричности оси торсища и лезвия торпора — 2 мм на 100 мм длины.

1.2.13. Допуск симметричности поверхности впада и поверхности полотна торпора относительно общей плоскости симметрии — 2 мм.

1.2.14. Допуск плоскостности полотна торпора — 1 мм.

1.2.15. Возникающие при насадке задиры на торсище должны быть удалены и зачищены.

1.2.16. Деревянные клинья перед расклиниванием должны быть смазаны kleem.

1.2.17. Торпоры должны иметь лакокрасочное покрытие класса VII по ГОСТ 9.032 или покрытие Хим. Окс. прм., или Хим. Фос. прм. по ГОСТ 9.306.

Допускается наносить лакокрасочное покрытие без грунтования. Полотно торпора на высоте 20—40 мм от лезвия лакокрасочному покрытию не подвергать. По согласованию с потребителем, кроме торговой сети, допускается на торпоры покрытие не наносить.

1.2.18. Полный установленный срок службы торпоров должен быть не менее 24 мес.

### 1.3. Требования к сырью и материалам

1.3.1. Торпоры должны быть изготовлены из стали марок 8ХФ, 9ХФ, 9ХС, ХВГ по ГОСТ 5950; 35ХГСА по ГОСТ 4543; 60Г по ГОСТ 14959 или У7А, У8, У8А, У8ГА, У9, У9А по ГОСТ 1435.

1.3.2. Клины должны быть изготовлены из стали марок 10, 15 или 20 по ГОСТ 1050 или из любых марок сталей по ГОСТ 380.

Допускается изготавливать клинья из древесины твердых лиственных пород по ГОСТ 2695.

### 1.4. Маркировка

1.4.1. На поверхности каждого торпора должны быть нанесены: товарный знак предприятия-изготовителя; типоразмер торпора;

цена (для розничной продажи).

Примечания:

1. Способ нанесения маркировки должен обеспечивать ее сохранность в течение гарантийного срока.
2. Место нанесения маркировки указывается в рабочих чертежах.

### 1.5. Упаковка

1.5.1. Упаковка топоров по ГОСТ 18088 или ГОСТ 23170, категории КУ-1.

По заказу потребителя полотна топоров предохраняются защитным чехлом.

По согласованию с потребителем допускается другая упаковка, обеспечивающая сохранность топоров от механических повреждений и воздействия влаги во время транспортирования и хранения.

1.5.2. В транспортную тару должен бытьложен упаковочный лист по ГОСТ 18088.

1.5.3. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192.

## 2. ПРИЕМКА

2.1. Для проверки соответствия топоров требованиям настоящего стандарта проводят приемо-сдаточные испытания.

2.2. Приемку топоров производят партиями.

Партия должна состоять из топоров одного типоразмера, изготовленных из одних и тех же материалов, обработанных по одному технологическому процессу и одновременно предъявленных к приемке по одному документу.

2.3. При приемо-сдаточных испытаниях топоры проверяют на соответствие требованиям пп. 1.1.1 (в части соответствия образцам-эталонам), 1.1.3, 1.2.1—1.2.8, 1.2.10—1.2.15, 1.2.17, 1.4, 1.5 для чего применяют двухступенчатый контроль в соответствии с табл. 3.

2.4. Партию топоров принимают, если число дефектных топоров в первой выборке меньше или равно приемочному числу и бракуют без назначения второй выборки, если число дефектных топоров больше или равно браковочному числу.

Если количество дефектных топоров в первой выборке больше приемочного числа, но меньше браковочного, проводят вторую выборку.

Партию топоров принимают, если количество дефектных топоров в двух выборках меньше или равно приемочному числу и бракуют, если количество дефектных топоров в двух выборках больше или равно браковочному числу.

2.5. Проверку полного установленного срока службы топоров следует проводить один раз в два года по типовым представителям изделий.

Таблица 3

Объем партии топоров, шт.	Ступень контроля	Объем одной выборки топоров, шт.	Объем двух выборок топоров, шт.	Приемочное число	Браковочное число
51—90	Первая	8	16	9	2
	Вторая	8	16	1	2
91—150	Первая	13	26	6	3
	Вторая	13	26	3	4
151—280	Первая	20	40	1	4
	Вторая	20	40	4	5
281—500	Первая	32	64	2	5
	Вторая	32	64	6	7
501—1200	Первая	50	100	3	7
	Вторая	50	100	8	9
1201—3200	Первая	80	160	5	9
	Вторая	80	160	12	13

При этом на подконтрольную эксплуатацию должно быть поставлено не менее 7 топоров, а результат контроля должен считаться удовлетворительным, если каждое изделие проработает в регламентированных условиях не менее срока, указанного в п. 1.2.18.

### 3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Габаритные размеры топоров в сборе проверяют при помощи измерительных средств с абсолютной погрешностью  $\pm 1$  мм. Остальные размеры топоров измеряют с абсолютной погрешностью  $\pm 0,1$  мм.

3.2. Угловые размеры топоров проверяют при помощи угломера по ГОСТ 5378 или шаблона.

3.3. Массу топоров определяют взвешиванием на весах с допустимой погрешностью  $\pm 0,005$  кг.

3.4. Требования пп. 1.1.1 (в части образцов-эталонов), 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.10, 1.2.15, 1.2.17 проверяют визуально методом сравнения с образцом-эталоном.

3.5. Проверку шероховатости (п. 1.2.5) производят методом сравнения с образцами шероховатости или на профилометре по ГОСТ 19300.

3.6. Допуск симметричности (пп. 1.2.12 и 1.2.13) проверяют при помощи шаблона.

3.7. Допуск плоскостности (п. 1.2.14) должен проверяться на расстоянии не менее 15 мм от контура при помощи шупов на поверочной плите по ГОСТ 10905 или лекальной линейкой по ГОСТ 8026.