



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ЛИНЗЫ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЖЕСТКИЕ
И КОМПЕНСИРУЮЩИЕ НА**

P_y 20–100 МПа (200–1000 кгс/см²)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 10493–81

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

РАЗРАБОТАН Министерством химического и нефтяного машиностроения

ИСПОЛНИТЕЛИ

Л. Ф. Березин (руководитель темы), Е. Р. Хисматулин, М. И. Миль

ВНЕСЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения

Член Коллегии А. М. Васильев

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10 марта 1981 г. № 1248

3.3. Линзы должны предъявляться к приемке партиями. Партия должна состоять из линз одного типоразмера, изготовленных из одной партии заготовок, прошедших совместную термическую обработку.

3.4. Проверку линз на соответствие требованиям п. 2.4 следует проводить на основании результатов испытаний каждой партии заготовок.

3.5. Партии заготовок должны составлять из металла одной плавки и одной садки при термической обработке.

3.6. Испытания заготовок на твердость должны проводить в объеме 100 % от партии. При длине заготовки более 500 мм твердость измеряют на обоих концах и по ее длине с интервалом не более 500 мм.

3.7. Один процент партии, но не менее двух штук, с нижними и верхними значениями твердости в данной партии должны подвергать испытаниям на соответствие требованиям п. 2.4.

Допускается проводить отбор заготовок для механических испытаний с промежуточными значениями твердости. В этом случае твердость является сдаточной характеристикой.

3.8. Число образцов от каждой заготовки должно быть: один — на растяжение и два — на ударную вязкость.

3.9. При получении неудовлетворительных результатов хотя бы по одному из показателей следует проводить повторные испытания удвоенного числа образцов из тех же заготовок или других этой же партии с той же твердостью только по виду испытаний, по которому получены неудовлетворительные результаты.

3.10. Партию считают годной, если при повторных испытаниях получены положительные результаты.

При получении неудовлетворительных результатов повторных испытаний партию заготовок допускается предъявлять к приемке вновь после испытания заготовок с последующим уровнем твердости.

3.11. Заготовки с твердостью, не обеспечивающей получение требуемых механических свойств, указанных в табл. 7, допускается предъявлять к сдаче после повторной термической обработки с проведением соответствующих испытаний.

Число повторных термических обработок не должно быть более двух. Дополнительный отпуск не считают повторной термической обработкой.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Внешний осмотр следует проводить визуально.

4.2. Размеры линз следует проверять универсальными измерительными инструментами.

4.3. Испытания на твердость по Бринеллю — по ГОСТ 9012—59.

4.4. Испытание на растяжение — по ГОСТ 1497—73.

4.5. Испытания на ударную вязкость — по ГОСТ 9454 — 78 (образец типа I).

4.6. Отбор проб для механических испытаний заготовок из сортового проката — по ГОСТ 7564—73, заготовок из труб — по ГОСТ 10006—80, поковок — по ГОСТ 8479—70.

4.7. Цветная дефектоскопия — по ГОСТ 18442 — 80.

4.8. Магнитопорошковая дефектоскопия — по ГОСТ 21105—75.

4.9. Определение загрязненности металла заготовки неметаллическими включениями — по ГОСТ 1778—70 (метод III—1) на 6 образцах от каждой партии.

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. На линзах должны быть нанесены отличительные канавки, указанные в табл. 8.

5.2. На наружной цилиндрической поверхности каждой линзы должны быть нанесены:

товарный знак предприятия-изготовителя;

номер партии;

марка стали; (для линз с условным проходом D_y 25—200 мм).

На вставном кольце должна быть нанесена марка стали.

Высота знаков маркировки должна быть:

2 мм — для линз D_y 6—15 мм;

3 мм — для линз D_y 25—40 мм и кольца D_y 40 мм;

5 мм — для линз D_y 50—200 мм и колец D_y 50—200 мм.

5.3. Поверхности линз должны быть покрыты антикоррозионной смазкой.

5.4. Линзы должны быть обернуты промасленной бумагой по ГОСТ 16295—77 и упакованы в ящики по ГОСТ 2991—76, выполненные внутри водонепроницаемой бумагой или толью.

Конструкцией ящиков должны быть предусмотрены гнезда по размерам линз или применены распорки и подкладки, исключающие возможность перемещения и повреждения линз при транспортировании.

5.5. В каждый ящик должны укладывать линзы одного типо-размера. Масса не должна превышать 50 кг.

5.6. В каждый ящик должен быть вложен упаковочный лист с указанием:

наименования предприятия-изготовителя;

номеров паспортов и даты их составления;

числа линз с указанием номера стандарта.

Таблица 8

| Номердокумента дипла | Маркистали | Марки стали | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------|---|------------------------|
| | | Сталь 20, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М3Т | 14ХГС, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М3Т | 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М3Т, 15ХМ, 30ХМА, 18Х3МВ, 20Х3МВФ, 08Х17Н15М3Т | 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М3Т |
| Ж1 | | | | | |
| Ж2 | | | | | |
| | | | | | |

5.7. На каждом ящике несмываемой краской четко должны быть нанесены:

наименование предприятия-изготовителя;
условное обозначение линз;
число линз;
масса.

5.8. Каждую партию линз должны сопровождать паспортом, удостоверяющим соответствие линз требованиям настоящего стандарта.

В паспорте должны быть указаны следующие данные

наименование предприятия-изготовителя;
обозначение линз;
число линз;
номер партии;
марка стали;
результаты испытаний, в том числе данные по загрязненности металла неметаллическими включениями (с указанием даты);
номер настоящего стандарта;
штамп ОТК.

5.9. Не допускается составлять отдельный паспорт и маркировать товарным знаком предприятия — изготовителя линзы, предназначенные для комплектации изделий, изготавляемых на этом же предприятии.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендованные

Режимы термической обработки заготовок

| Марка стали | Закалка | | Отпуск | |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| | Температура нагрева, °С | Охлаждающая среда | Температура нагрева, °С | Охлаждающая среда |
| Сталь 20 | 880—920 | Масло или вода | 650—680 | Воздух |
| 14ХГС | 950—970 | Масло | 550—660 | Вода или масло |
| 15ХМ | 880—900 | Вода | 690—710 | |
| 30ХМА | 850—880 | | 660—680 | |
| 18Х3МВ | 950—970 | Масло | 680—700 | Воздух |
| 20Х3МВФ | 1030—1060 | | 700—720 | |
| 12Х18Н10Т 10Х17Н13М3Т 08Х17Н15М3Т | 1050—1100 | Вода или масло | — | — |

Примечание. Температуру нагрева уточняет предприятие-изготовитель.

Изменение № 1 ГОСТ 10493—81 Линзы уплотнительные жесткие и компенсирующие на P_y 20—100 МПа (200—1000 кгс/см²). Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.07.86 № 2254 срок введения установлен

с 01.01.87

Вводная часть. Второй абзац исключить.

Пункт 24. Таблица 7. Графа «Ударная вязкость». Заменить единицу: кДж/м² на Дж/см².

(Продолжение изменения к ГОСТ 10493—81)

Пункт 2.9. Заменить слова: «Отклонение от симметричности» на «Допуск симметричности».

Пункт 2.10. Заменить слова и ссылку: «Радиальное биение» на «Допуск радиального биения», ГОСТ 10356—63 на ГОСТ 24642—81.

Пункт 4.4. Заменить ссылку: ГОСТ 1497—73 на ГОСТ 1497—84.

Пункт 5.4. Заменить ссылки: ГОСТ 16295—77 на ГОСТ 16295—82, ГОСТ 2991—76 на ГОСТ 2991—85.

Пункт 5.9 исключить.

(ИУС № 10 1986 г.)

Изменение № 2 ГОСТ 10493—81 Линзы уплотнительные жесткие и компенсирующие на P_u 20—100 МПа (200—1000 кгс/см²). Технические требования

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 25.02.91 № 160

Дата введения 01.01.92

Вводную часть дополнить абзацем: «Требования разд. I за исключением показателей «Масса, кг», 2, 3, 4; пп. 5.1—5.8 являются обязательными, другие требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми».

(Продолжение изменения к ГОСТ 10493—81)

Пункт 1.2. Таблица 2. Для типа исполнения линзы условных проходов D_y 40—200 заменить обозначение в последней строке: «К1 при $T > 400^\circ\text{C}$ » на «К2 при $T > 400^\circ\text{C}$ »;

заменить ссылки: ГОСТ 1050—74 на ГОСТ 1050—88, ГОСТ 19282—73 на ГОСТ 19281—89.

Пункты 1.4—1.7. Таблицы 3—6. Головка. Наименование графы «Масса, кг, не более». Исключить слова: «не более».

(Продолжение изменения к ГОСТ 10493—81)

Пункт 1.6. Таблица 5. Графу «Пред. откл. по Н12» дополнить обозначением:

Пункт 2.3. Исключить слово: «рекомендуемом».

Пункт 2.4. Таблица 7. Графа «Условный предел текучести». Для марок ста-

**ЛИНЗЫ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЖЕСТКИЕ И
КОМПЕНСИРУЮЩИЕ на P_y 20—100 МПа
(200—1000 кгс/см²)**

Технические условия

Rigid and compensating lens-shaped seals for
 P_y 20—100 MPa (200—1000 kgf/cm²)
Technical specifications

ОКП 37 9900

**ГОСТ
10493—81**

Взамен
ГОСТ 10493—75

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10 марта 1981 г. № 1248 срок действия установлен

с 01.01 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на жесткие и компенсирующие линзы, применяемые в химической и нефтехимической промышленности для фланцевых соединений арматуры, соединительных частей и трубопроводов на условное давление P_y 20—100 МПа (200—1000 кгс/см²) и условный проход D_y от 6 мм до 200 мм с температурой среды от минус 50 °С до плюс 510 °С.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 254—76 в части условных проходов и РС 2386—70.

1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ, КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

1.1. Типы и исполнения линз должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

| Тип | Исполнение | Характеристика |
|-----|------------|--|
| Ж | 1 | Линза жесткая без бурта |
| | 2 | Линза жесткая с буртом |
| К | 1 | Линза компенсирующая при давлении до P_y 50 МПа (500 кгс/см ²) |
| | 2 | Линза компенсирующая при давлении P_y 63—100 МПа (630—1000 кгс/см ²) |

(Продолжение изменения к ГОСТ 10493—81)

ли 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М3Т, 08Х17Н15М3Т заменить значение: 216(22) на 196 (20).

Пункт 3.7. Заменить слова: «Один процент партии» на «Один процент заготовок от партии».

Пункт 4.9. Заменить слова: «(метод III—1)» на «(метод ША-1)».

(ИУС № 5 4691 г.)

Редактор Н. Б. Жуковская

Технический редактор В. Н. Прусакова

Корректор В. В. Лобачева

Сдано в наб. 16.04.81 Подп. к печ. 16.06.81 1,0 п. л. 0,69 уч.-изд. л. Тир. 16000 Цена 3 коп.
*Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123587, Москва, Новопресненский пер., 3
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 266. Зак. 1104*

1.2. Применение линз в зависимости от температуры, условного давления и марки стали труб и деталей трубопроводов должно соответствовать указанным в табл. 2.


Таблица 2

| Тип и исполнение линзы для условных проходов D_y | | Марка стали линзы ГОСТ 1050—74 | Применимые параметры применения | | | Марка стали труб и деталей трубопрово- да ГОСТ |
|--|--------|--|---------------------------------|---|----------------------|--|
| 6—32 | 40—200 | | температура, °С | Условное давление p_y , МПа (кгс/см 2) | Сталь 20 | |
| Ж1 | Ж1 | Сталь 20 по ГОСТ 1050—74 | От минус 40 до плюс 200 | 20—32 (200—320) | 40—63 (400—630) | 15°C 14XTC |
| | Ж2 | 14ХС по ГОСТ 19282—73 | От минус 50 до плюс 200 | 20—32 (200—320) | 40(400) | 12X16H10T 10X17H13M2T 10X17H13M3T 08X17H15M3T |
| | Ж1 | 12X18H10T 10X17H13M3T 08X18H15M3T по ГОСТ 5632—72 | От минус 50 до плюс 200 | 20—32 (200—320) | 40(400) | 12X16H10T 10X17H13M2T 10X17H13M3T 08X17H15M3T |
| | Ж2 | 15XM по ГОСТ 4543—71 | От минус 50 до плюс 400 | 20—40 (200—400) | 50—80 (500—800) | 16X3MB 20X2M 30XMA 22X3M |
| | К1 | 30XMA по ГОСТ 4543—71 | От минус 50 до плюс 400 | 20—40 (200—400) | 50—80 (500—800) | 20—50 (200—500) |
| | Ж1 | 16X3MB 20X3MBФ по ГОСТ 20072—74 | От минус 50 до плюс 510 | 63—100 (630—1000) | 63—100 (630—1000) | 20X3MBФ |
| Ж1 при $T < 400^\circ\text{C}$ К1 при $T > 400^\circ\text{C}$ | | | | | | |
| Ж2 при $T < 400^\circ\text{C}$ К1 при $T > 400^\circ\text{C}$ | | | | | | |

1.3. Условные давления — по ГОСТ 356—80 (СТ СЭВ 253—76).

1.4. Конструкция и размеры линз типа Ж исполнения 1 должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 3.

№ 140
✓(√)

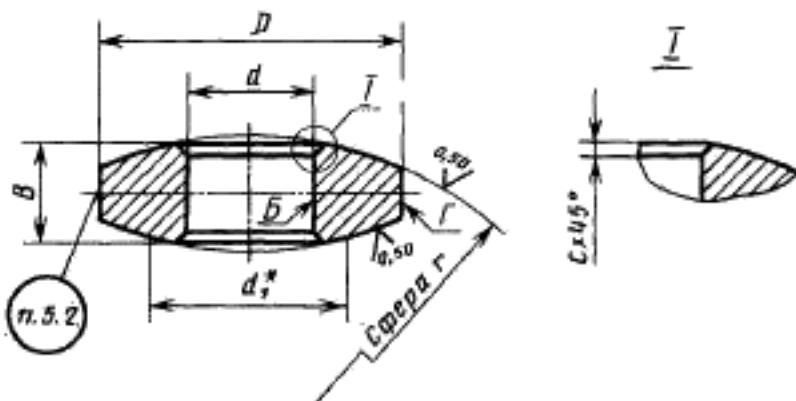

* Размер для справок.

Черт. 1


Таблица 3
Размеры в мм

| Условный проход D_y | D | d | Диаметр пасажира d_1 | B | r | | c | Масса, кг, не более |
|-----------------------|-----|-----|------------------------|-----|--------|-------------|-----|---------------------|
| | | | | | Номин. | Пред. откл. | | |
| 6 | 14 | 6 | 8,2 | 8,5 | 12 | $\pm 0,2$ | | 0,006 |
| 10 | 22 | 11 | 13,7 | 10 | 20 | | 0,2 | 0,017 |
| 15 | 30 | 15 | 20,5 | 11 | 30 | $\pm 0,3$ | | 0,030 |
| 25 | 44 | 25 | 30,8 | 14 | 45 | | | 0,080 |
| 32 | 60 | 32 | 41,0 | 18 | 60 | | | 0,180 |
| 40 | 65 | 40 | 49,9 | | 73 | | | 0,200 |
| 50 | 82 | 60 | 67,0 | 20 | 98 | | | 0,300 |
| 65 | 100 | 70 | 78,7 | 25 | 115 | | | 0,600 |
| 80 | 125 | 90 | 95,7 | 30 | 140 | | | 1,050 |
| 100 | 138 | 100 | 109,4 | | 160 | | | 1,300 |
| 125 | 175 | 120 | 136,8 | 35 | 200 | | 1,0 | 2,300 |
| 150 | 210 | 155 | 166,2 | 40 | 243 | | | 3,300 |
| 200 | 270 | 195 | 212,0 | 45 | 310 | $\pm 0,6$ | | 6,100 |

Пример условного обозначения линзы типа Ж исполнения 1 с диаметром условного прохода D_y 40 мм из стали марки 18Х3МВ:

Линза Ж1—40—18Х3МВ ГОСТ 10493—81

1.5. Конструкция и размеры линз типа Ж исполнения 2 должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 4.

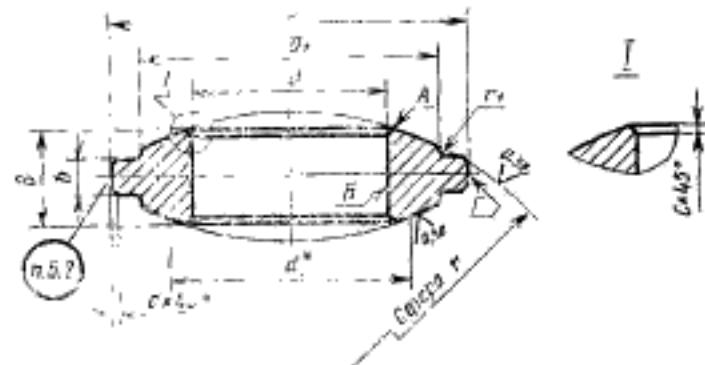

* Размер для справок.

Черт. 2


Таблица 4
Размеры в мм

| Условный проход D_y | D | D_1 | d | Диаметр касания d_1 | B | b | r | | r_1 | c | Масса, кг, не более |
|--------------------------|-----|-------|-----|-----------------------|-----|-----|----------|-------------|-------|-----|---------------------|
| | | | | | | | Ном. нж. | Пред. откл. | | | |
| 40 | 85 | 65 | 40 | 49,9 | 30 | 12 | 73 | $\pm 0,4$ | 3 | | 0,70 |
| 50 | 116 | 85 | 60 | 67,0 | 32 | 14 | 98 | | | 0,5 | 1,30 |
| 65 | 132 | 100 | 70 | 78,7 | 38 | 16 | 115 | | | | 1,90 |
| 80 | 155 | 125 | 90 | 95,7 | 42 | 17 | 140 | | | | 2,55 |
| 100 | 168 | 135 | 100 | 109,4 | 45 | 19 | 160 | $\pm 0,5$ | 5 | | 3,35 |
| 125 | 200 | 165 | 120 | 136,8 | | | 200 | | | | 4,60 |
| 150 | 245 | 195 | 150 | 166,2 | | 26 | 243 | | | 1,0 | 8,45 |
| 200 | 295 | 245 | 195 | 212,0 | 60 | 25 | 310 | $\pm 0,6$ | | | 11,45 |

Пример условного обозначения линзы типа Ж исполнения 2 с диаметром условного прохода D_y 40 мм из стали марки 18Х3МВ:

Линза Ж2—40—18Х3МВ ГОСТ 10493—81

1.6. Конструкция и размеры линз типа К исполнений 1 и 2 должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 5.

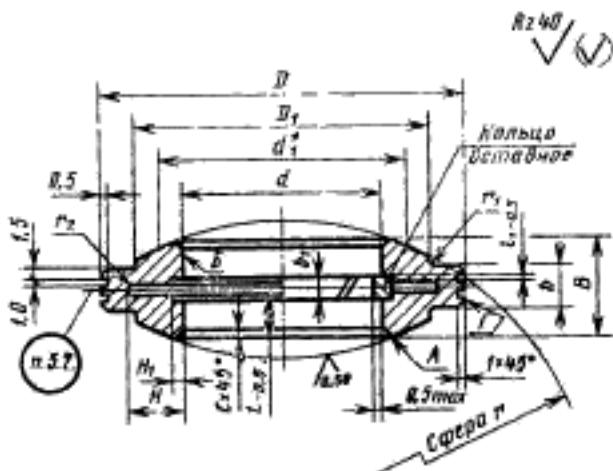

* Размер для справок.

Черт. 3


Таблица 5

Паспорт у ми

Пример условного обозначения линзы типа К исполнения 1 с диаметром условного прохода D_y 100 мм из стали марки 18Х3МВ:

Линза К1 — 100 — 18Х3МВ ГОСТ 10943 — 81

1.7. Размеры вставных колец к линзам типа К исполнений 1 и 2 должны соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. 6.

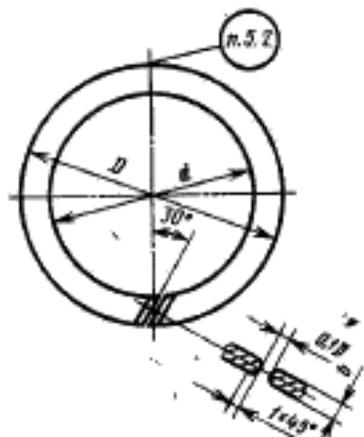

Черт. 4

Таблица 6
Размеры в мм

| Условный проход D_y | d | D | b | Масса, кг, не более |
|-----------------------|-----|-----|-----|---------------------|
| 40 | 40 | 51 | 4,9 | 0,03 |
| 50 | 60 | 73 | | 0,66 |
| 65 | 70 | 84 | 5,9 | 0,08 |
| 80 | 90 | 106 | | 0,15 |
| 100 | 100 | 118 | 6,9 | 0,17 |
| 125 | 120 | 142 | | 0,23 |
| 150 | 150 | 176 | | 0,39 |
| 200 | 195 | 225 | 7,9 | 0,58 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Линзы должны изготавливать в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Линзы должны изготавливать из труб, поковок, штампованных заготовок и сортового проката.

2.3. Заготовки для линз должны подвергать термической обработке. Режимы термической обработки приведены в рекомендуемом приложении.

2.4. Механические свойства сталей в термически обработанном состоянии при температуре 20 °С должны соответствовать указанным в табл. 7.

2.5. Компенсирующие линзы и вставные кольца к ним должны быть изготовлены из сталей одинаковых марок. Твердость вставных колец должна соответствовать твердости стали в отожженном состоянии.

2.6. Сдаточными характеристиками являются временное сопротивление, условный предел текучести, относительное удлинение и

ударная вязкость, кроме линз, изготовленных из труб с толщиной стенки 12 мм и менее.

Таблица 7

| Марка стали | Условный предел текучести $\sigma_0,2$, МПа (кгс/мм 2) | Временное сопротивление σ_u , МПа (кгс/мм 2) | Относительное удлинение $\delta_{\%}$ | Ударная вязкость α_H , кДж/м 2 (нгс·м/см 2) | Твердость НВ |
|-------------|--|--|---------------------------------------|--|--------------|
| | не менее | | | | |
| Сталь 20 | 216(22) | 432(42) | 20 | 49(5) | 123—167 |
| 14ХГС | 314(32) | 490(50) | 17 | | 149—207 |
| 15ХМ | 275(28) | 441(45) | 20 | | 156—197 |
| 30ХМА | 392(40) | 589(60) | | 59(6) | 179—241 |
| 18Х3МВ | 441(45) | | 16 | | |
| 20Х3МВФ | 540(55) | 687(70) | | | 223—262 |
| 12Х18Н10Т | | | | | |
| 10Х17Н13М3Т | 216(22) | 490(50) | 35 | 96(10) | — |
| 08Х17Н15М3Т | | | | | |

2.7. Загрязненность металла неметаллическими включениями, кроме сталей аустенитного класса, не должна превышать по среднему баллу:

3,5 балла — сульфидов и оксидосиликатов;
по максимальному баллу:

4 балла — сульфидов и

5 баллов — оксидосиликатов.

2.8. На поверхности линз не допускаются раковины, плены, закаты, трещины и другие дефекты. Исправление указанных дефектов заваркой или подчеканкой не допускается.

2.9. Отклонение от симметричности бурта относительно поверхностей А — не более 0,2 мм.

2.10. Радиальное биение поверхности Б относительно оси поверхности Г — по ГОСТ 10356—63 степени точности Х.

2.11. Неуказанные предельные отклонения размеров: валов — по h14, отверстий — по H14, остальных $\pm \frac{IT14}{2}$.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Предприятие-изготовитель должно подвергать линзы проверке на соответствие требований пп. 2.1, 2.9 и 2.10.

3.2. Каждая линза должна быть проверена визуальным осмотром, магнитопорошковой или цветной дефектоскопии на соответствие требований п.2.8.