

ГОСТ Р 50254-92

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ
В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ**

**МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОГО
И ТЕРМИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ**

Издание официальное

Б3 2-93/202

ГОССТАНДАРТ РОССИИ

Москва

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

Методы расчета электродинамического
и термического действия
тока короткого замыкания

**ГОСТ Р
50254—92**

Short circuit in electrical installations,
Calculation methods of thermal and electrodynamic
effects of short circuit currents

ОКП 340900

Дата введения 01.01.94

Настоящий стандарт распространяется на трехфазные электроустановки промышленной частоты и определяет общую методику расчета и проверки проводников и электрических аппаратов на электродинамическую и термическую стойкость при коротких замыканиях.

Все пункты основного текста стандарта являются обязательными, а приложения – рекомендуемыми.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Выбор расчетных условий КЗ

1.1.1. При проверке проводников и электрических аппаратов электроустановок на электродинамическую и термическую стойкость при КЗ предварительно должны быть выбраны расчетные условия КЗ, т. е. расчетная схема электроустановки, расчетный вид КЗ в электроустановке, расчетная точка КЗ, а также расчетная продолжительность КЗ в электроустановке (последнюю используют при проверке на термическую стойкость проводников и на невозгораемость кабелей).

С.10 ГОСТ Р 50254-92

2.3.6. При расположении фаз по вершинам треугольника (черт. 2б, в, г) изоляторы одновременно испытывают как растягивающие (сжимающие), так и изгибающие усилия. Допустимую изгибающую нагрузку ($F_{\text{доп.изг}}$) в килоньютонах следует определять по формуле (8), принимая $F_{\text{разр}}$ равной разрушающей нагрузке при изгибе изолятора; допустимую растягивающую нагрузку ($F_{\text{доп.р}}$) следует определять по формуле (5), принимая $F_{\text{разр}}$ равной разрушающей нагрузке при растяжении.

2.3.7. Допустимое напряжение в материале проводников ($\sigma_{\text{доп}}$) в мегапаскалях следует принимать равным

$$\sigma_{\text{доп}} = N \sigma_{\text{пр}},$$

где $\sigma_{\text{пр}}$ — предел прочности при растяжении, Н;

N — коэффициент допустимой нагрузки, равный 35–50% от предела прочности.

2.3.8. Допустимую нагрузку на подвесные изоляторы следует принимать равной 30% от разрушающей нагрузки, т. е.

$$F_{\text{доп}} = 0,3 F_{\text{разр}}. \quad (9)$$

2.3.9. Расстояния между проводниками фаз ($A_{\phi-\phi}$), а также между проводниками и заземленными частями ($A_{\phi-z}$) шинных конструкций напряжением 35 кВ и выше и проводов ошиновки распределительных устройств, воздушных линий и токопроводов к моменту отключения КЗ должны оставаться больше допустимых изоляционных расстояний, определяемых при рабочих напряжениях

$$\left. \begin{array}{l} A_{\phi-\phi} \geq A_{\phi-\phi, \text{доп}}; \\ A_{\phi-z} \geq A_{\phi-z, \text{доп}} \end{array} \right\}, \quad (10)$$

где $A_{\phi-\phi, \text{доп}}$ и $A_{\phi-z, \text{доп}}$ — минимально допустимые расстояния по условиям пробоя соответственно между проводниками фаз и проводниками и заземленными частями при рабочем напряжении.


2.4. Определение механических напряжений в материале проводников и нагрузок на их опоры при КЗ

2.4.1. Расчет шинных конструкций, обладающих высокой жесткостью

2.4.1.1. При расчете шинной конструкции, обладающей высокой жесткостью, шину в любом пролете между изоляторами, кроме крайних, следует рассматривать как стержень (балку с шарнирно опертыми концами, табл. 2). Наличие ответвлений допускается не учитывать.

2.4.1.2. Максимальное напряжение в материале шины (σ_{max}) в паскалях и нагрузку на изолятор шинной конструкции высокой жесткости

К определению допустимых нагрузок на изоляторы и шинные опоры

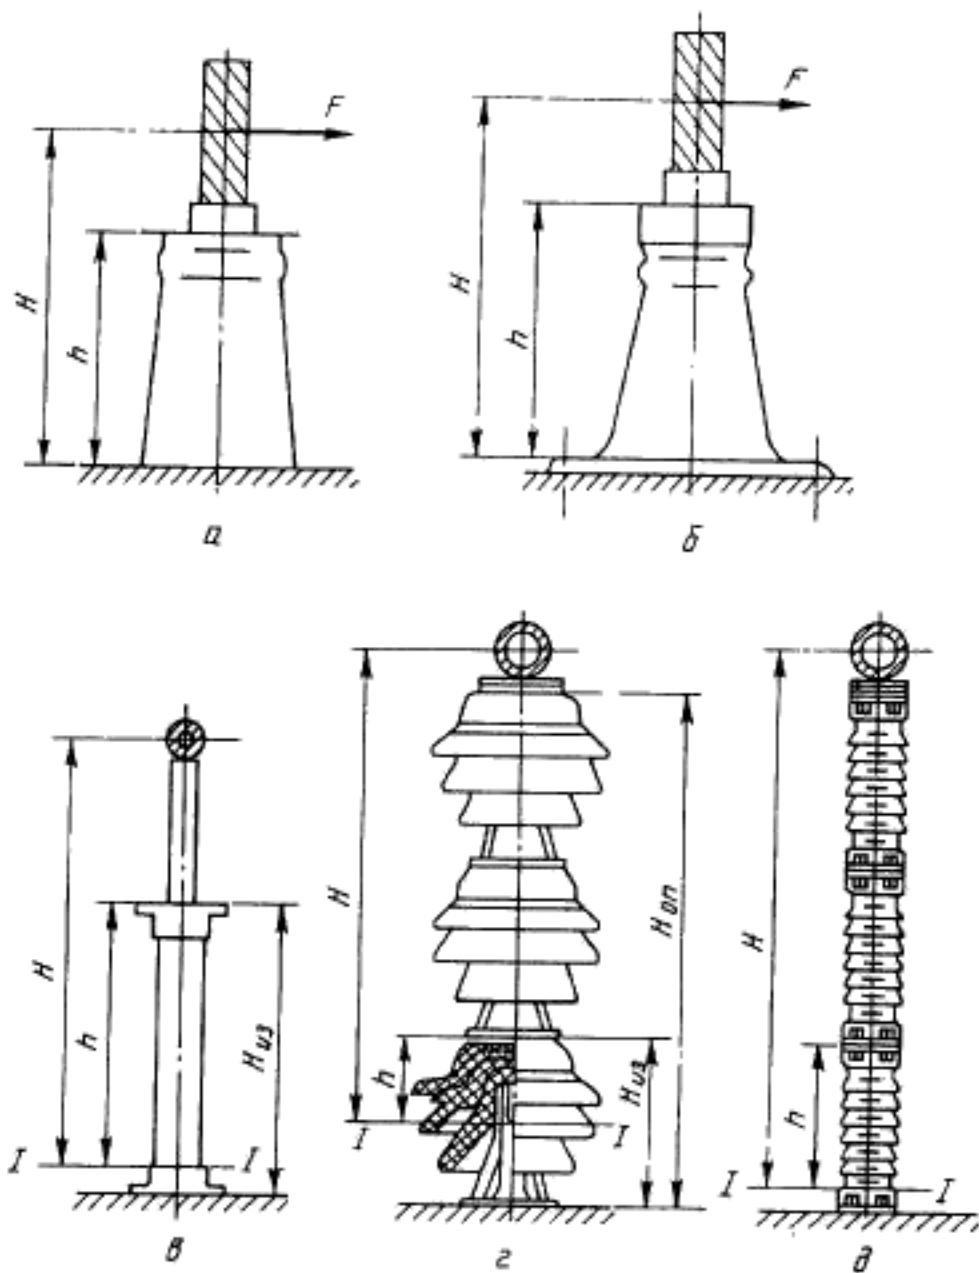

Черт. 3

при трехфазном КЗ ($F_{из}^{(3)}$) в ньютонах следует определять по формулам:

$$\sigma_{max} = \frac{M_{изг}}{W} = \frac{F_{max}^{(3)} l}{\lambda W} \quad (11)$$

и

$$F_{из}^{(3)} = \beta F_{max}^{(3)}, \quad (12)$$

где $F_{max}^{(3)}$ — максимальная сила, возникающая в многопролетной балке при трехфазном КЗ, Н, и определяемая по формуле (2); l — длина пролета шин, м;

W — момент сопротивления поперечного сечения шины, м^3 ; формулы для его расчета приведены в табл. 4;

λ и β — коэффициенты, зависящие от условия опирания (закрепления) шин, а также числа пролетов конструкции с неразрезными шинами (табл. 2).

При двухфазном КЗ

$$\sigma_{max} = \frac{F_{max}^{(2)} l}{\lambda W} \quad (13)$$

и

$$F_{из}^{(2)} = \beta F_{max}^{(2)}, \quad (14)$$

где $F_{max}^{(2)}$ — максимальная сила, возникающая в многопролетной балке при двухфазном КЗ, Н, и определяемая по формуле (3).

При расчете напряжений в области сварных соединений, находящихся на расстоянии z от опорного сечения, в формулы (11) и (13) следует подставлять значения $1/\lambda(z)$, вычисленные в соответствии с табл. 10.

2.4.1.3. Электродинамические нагрузки на отдельные проводники составных шин (черт. 4) обусловлены взаимодействием проводников других фаз и отдельных элементов проводника одной фазы. Максимальное напряжение в материале составных шин при КЗ допускается определять по формуле

$$\sigma_{max} = \sigma_{фmax} + \sigma_{запых}, \quad (15)$$

где $\sigma_{фmax}$ — максимальное напряжение в материале шины, обусловленное взаимодействием проводников других фаз, Па, которое следует определять в зависимости от вида КЗ по формуле (11) или (13);

$\sigma_{запых}$ — максимальное напряжение в материале шины, обусловленное взаимодействием отдельных элементов проводни-




Таблица 4

Формулы для определения момента инерции J и момента сопротивления W поперечных сечений шин



Сечение шины	Расчетные формулы	
	$J_y, \text{м}^4$	$W_y, \text{м}^3$
	$J_y = \frac{b h^3}{12}$	$W_y = \frac{b h^2}{6}$
	$J_y = \frac{h b^3}{12}$	$W_y = \frac{h b^2}{6}$
	$J_y = \frac{b h^3}{6}$	$W_y = \frac{b h^2}{3}$
	$J_y = \frac{h b^3 *}{6}$	$W_y = \frac{h b^2 *}{3}$
	$\frac{H^4 - h^4}{12}$	$\frac{H^4 - h^4}{6H}$

* Если прокладки приварены к обеим полосам пакета, момент инерции и момент сопротивления принимают равными:

$$J_y = \frac{hb}{6} (3a_{\text{п}}^2 + b^2) \quad \text{и} \quad W_y = \frac{hb (3a_{\text{п}}^2 + b^2)}{3(a_{\text{п}} + b)}$$

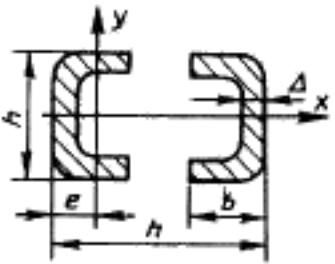	$\frac{\pi D^4}{64}$	$\frac{\pi D^3}{32}$
	$\frac{\pi(D^4 - d^4)}{64}$	$\frac{\pi(D^4 - d^4)}{32D}$
	$\frac{H^4}{12}$	$\frac{H^3}{6} \cdot \frac{B}{4}$
	$\frac{H^4}{12}$	$0,118 H^2$
	$\frac{H^4 - h^4}{12}$	$\frac{H^4 - h^4}{6H} =$
	<p>Для одного элемента</p> $W_x = \frac{6h^3 - [(b - \Delta)(h - 2\Delta)]^2}{bh};$ $W_y = \frac{he^3 - (h - 2\Delta)(e - \Delta)^2 + 2\Delta(b - e)^2}{3(b - e)}$	

Продолжение табл. 4

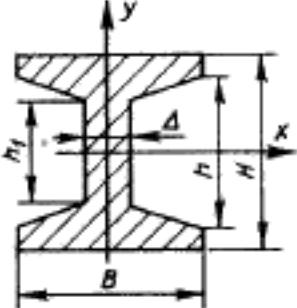	$W_x = \frac{1}{6H} [BH^3 - \frac{1}{4\alpha} (h^4 - h_1^4)];$ $W_y = \frac{1}{6B} [B^4 (H - h) + h_1 \Delta + \frac{\alpha}{4} (B^4 - \Delta^4)];$ $J_x = \frac{1}{12} [BH^3 - \frac{1}{4\alpha} (h^4 - h_1^4)];$ $J_y = \frac{1}{12} [B^3 (H - h) + h_1 \Delta^3 + \frac{\alpha}{4} (B^4 - \Delta^4)];$ <p>$\alpha \approx 1/6$ для стандартных двутавровых профилей</p>
	$J_x = \frac{b}{12} (H^3 - h^3); \quad W_x = \frac{b}{6H} (H^3 - h^3);$ $J_y = \frac{H - h}{12} b^3; \quad W_y = \frac{H - h}{6} b^2$
<p>Сечение прокатных профилей стандартных размеров</p>	<p>Приближенные формулы:</p> <p>двутиковый профиль на "ребро"</p> $W = \frac{(h+2)^3}{51};$ <p>швеллерообразный (корытный) профиль на "ребро"</p> $W = \frac{(h+5)^3}{81}$
<p>Сечение любой формы</p>	<p>Ориентировочная оценка момента сопротивления относительно центральной оси:</p> <p>для сплошного симметричного сечения</p> $W_x = W_y = S^3 / 6b; \quad J_{xy} = \frac{S^3 h}{12 b}$ <p>для полого симметричного сечения</p> $W_x = W_y = \frac{S}{3b} [l + \frac{S(b-h)}{bh}] \Delta;$ $J_{xy} = \frac{Sh}{6b} [l + \frac{S(b-h)}{bh}]$ <p>где S — площадь сечения; h, b — высота и ширина сечения соответственно; l — периметр; Δ — толщина стенки (для полого сечения)</p>

ка одной фазы, Па, которое следует определять по формуле

$$\sigma_{\text{шн},\text{max}} = \frac{2 \cdot 10^{-7} l_{\text{шн}}^2 K_{\Phi}}{12 a_{\text{шн}} W_{\text{шн}}} \left(\frac{i_{\text{уд}}}{n} \right)^2, \quad (16)$$

где $l_{\text{шн}}$ — длина пролета элемента шины между прокладками, м;

$a_{\text{шн}}$ — расстояние между осями поперечных сечений элементов составных шин (черт. 4), м;

$W_{\text{шн}}$ — момент сопротивления поперечного сечения элемента шины, м^3 ;

$i_{\text{уд}}$ — ударный ток трехфазного или двухфазного КЗ, А;

n — число составных проводников фазы.

2.4.2. Расчет шинных конструкций с жесткими опорами

2.4.2.1. Шинную конструкцию, изоляторы которой обладают высокой жесткостью, в расчетах на динамическую стойкость при КЗ следует представлять как стержень с защемленными концами, имеющий лишь основную частоту собственных колебаний.

2.4.2.2. Максимальное напряжение в материале шин (σ_{max}) в паскалях и нагрузку на изоляторы ($F_{\text{из}}$) в ньютонах при расположении шин в одной плоскости и высокой жесткости изоляторов шинной конструкции следует определять по формулам:

при трехфазном КЗ

$$\sigma_{\text{max}} = \frac{F_{\text{max}}^{(3)} l}{\lambda W} \eta \quad (17)$$

и

$$F_{\text{из}}^{(3)} = \beta F_{\text{max}}^{(3)} \eta; \quad (18)$$

при двухфазном КЗ

$$\sigma_{\text{max}} = \frac{F_{\text{max}}^{(2)} l}{\lambda W} \eta \quad (19)$$



и

$$F_{\text{из}}^{(2)} = \beta F_{\text{max}}^{(2)} \eta, \quad (20)$$


где η — коэффициент динамической нагрузки, зависящий от расчетной основной частоты собственных колебаний шины f_1 . Значения коэффициента в зависимости от отклонения f_1/f_c ($f_c = 50$ Гц) следует определять по графикам, приведенным на черт. 5.

Значения расчетной частоты собственных колебаний (f_1) в герцах следует определять в соответствии с 2.4.2.4.

Двухполосная шина

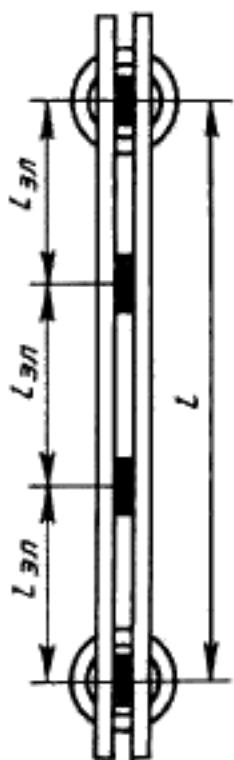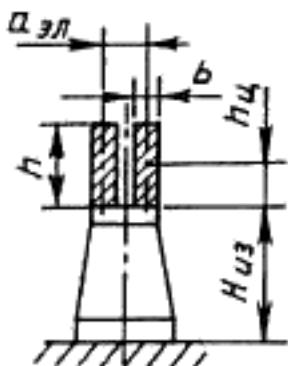

Зависимость динамического коэффициента для изоляторов и шин от частоты собственных колебаний шины

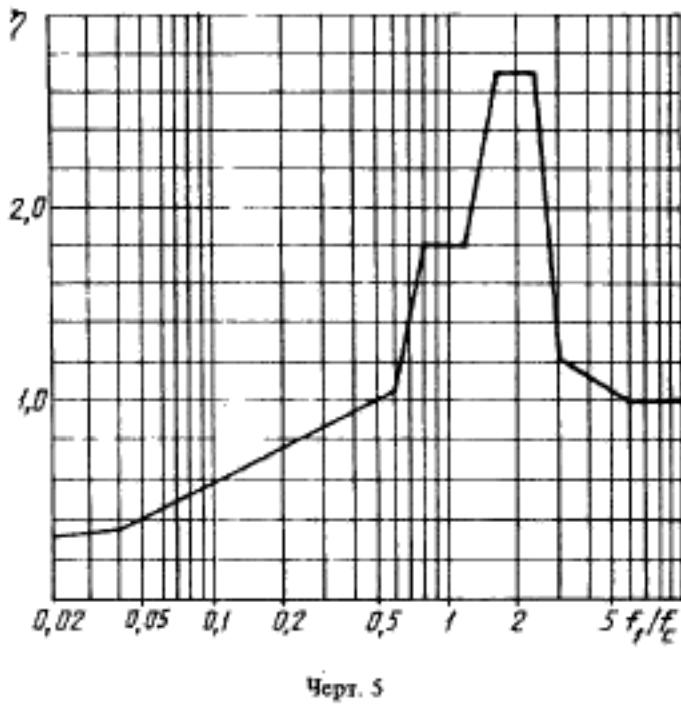

Черт. 5

2.4.2.3. Максимальную нагрузку на проходные изоляторы ($F_{из}$) в ньютонах следует определять по формуле

$$F_{из} = \beta \frac{\sqrt{3} \cdot 10^{-3}}{a} l_{пр} (i_{уд}^{(3)})^2 K_{\Phi} K_{расп} \eta, \quad (21)$$

где $l_{пр}$ – расстояние от торца проходного изолятора до ближайшего опорного изолятора фазы, м.

2.4.2.4. Расчетную частоту собственных колебаний шины (f_1) в герцах следует определять по формуле

$$f_1 = \frac{r_1^3}{2 \pi I^2} \sqrt{\frac{EJ}{m}}, \quad (22)$$

где E – модуль упругости материала шины, Па;

J – момент инерции поперечного сечения шины, м^4 ;

m – масса шины на единицу длины, кг/м;

r_1 – параметр основной частоты собственных колебаний шины.

Значения этого параметра зависят от типа шинной конструкции и представлены в табл. 2.

2.4.2.5. Максимальное напряжение в материале составных шин (σ_{max}) в паскалях шинной конструкции с жесткими опорами допускается определять по формуле (15). При этом максимальное напряжение в материале шин, обусловленное взаимодействием проводников других фаз ($\sigma_{\Phi max}$) в паскалях, следует определять в зависимости от вида КЗ по формуле (17) или (19), а максимальное напряжение в материале шины, обусловленное взаимодействием отдельных элементов проводника одной фазы ($\sigma_{эл max}$) в паскалях, – по формуле

$$\sigma_{эл max} = \frac{2 \cdot 10^{-7} I_{эл}^2 K_{\Phi}}{\lambda a_{эл} W_{эл}} \left(\frac{f_{уд}}{n} \right)^2 \eta_{эл}, \quad (23)$$

где $\eta_{эл}$ – коэффициент динамической нагрузки, зависящий от расчетной основной частоты собственных колебаний элементов составной шины ($f_{1 эл}$), который следует определять по расчетным графикам, приведенным на черт. 5.

Расчетную основную частоту собственных колебаний элементов составной шины ($f_{1 эл}$) в герцах следует определять по формуле

$$f_{1 эл} = \frac{4,73^2}{2 \pi l_{эл}^2} \sqrt{\frac{EJ}{m_{эл}}}, \quad (24)$$

где $l_{эл}$ – длина пролета элемента шины между прокладками, м;

J – момент инерции поперечного сечения элемента шин, м^4 ;

$m_{эл}$ – масса элемента на единицу длины, кг/м;

$a_{эл}$ – расстояние между осями поперечных сечений элементов составных шин (черт. 4), м.

2.4.2.6. Максимальное напряжение в материале шин (σ_{max}) в паскалях и максимальную нагрузку на опорные и проходные изоляторы ($F_{из}$) в ньютонах, при расположении шин по вершинам треугольника (черт. 2б,в,г), следует определять с учетом их пространственных колебаний, используя формулы:

$$\sigma_{max} = \frac{F_{max} l}{\lambda W} \eta \xi \sigma; \quad (25)$$

$$F_{из}^{(3)} = F_{max}^{(3)} \eta \xi_F; \quad (26)$$

$$F_{из}^{(2)} = F_{max}^{(2)} \eta \xi_F, \quad (27)$$

где W – меньший из двух моментов сопротивления поперечного сечения шины (момента сопротивления W_u при изгибе в плоскости u и момента сопротивления W_t при изгибе шины в плоскости t (черт. 2), м^3 ;

1.1.2. Расчетная схема электроустановки должна быть выбрана на основе анализа возможных электрических схем этой электроустановки при продолжительных режимах ее работы. К последним следует относить также ремонтные и послеаварийные режимы работы.

1.1.3. Расчетным видом КЗ следует принимать:

– при проверке электрических аппаратов и жестких проводников на электродинамическую стойкость – трехфазное КЗ;

– при проверке электрических аппаратов и проводников на термическую стойкость – трех- или однофазное КЗ, а на генераторном напряжении электростанций – трех- или двухфазное КЗ, в зависимости от того, какое из них приводит к большему термическому воздействию;

при проверке гибких проводников по условию их допустимого сближения во время КЗ – трех- или двухфазное КЗ, в зависимости от того, какое из них приводит к большему сближению проводников.

1.1.4. В качестве расчетной точки КЗ следует принимать такую точку на расчетной схеме, при КЗ в которой проводник или электрический аппарат подвергается наибольшему электродинамическому или термическому воздействию.

П р и м е ч а н и е. Исключения из этого требования допустимы лишь при учете вероятностных характеристик КЗ и должны быть обоснованы соответствующими ведомственными нормативно-техническими документами (НТД).

1.1.5. Расчетную продолжительность КЗ при проверке проводников и электрических аппаратов на термическую стойкость следует определять путем сложения времени действия основной релейной защиты, в зону которой входят проверяемые проводники и электрические аппараты, и полного времени отключения соответствующего выключателя, а при проверке кабелей на невозгораемость – путем сложения времени действия резервной релейной защиты и полного времени отключения ближайшего к месту КЗ выключателя.

При наличии устройства автоматического повторного включения (АПВ) цепи следует учитывать суммарное термическое действие тока КЗ.

1.1.6. При расчетной продолжительности КЗ до 1 с допустимо процесс нагрева проводников под действием тока КЗ считать адиабатическим, а при расчетной продолжительности КЗ более 1 с и при небыстро действующих АПВ следует учитывать теплоотдачу в окружающую среду.

2. ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ТОКА КЗ

2.1. Расчет электродинамических сил взаимодействия проводников

2.1.1. Электродинамические силы взаимодействия двух параллельных проводников конечного сечения (F) в ньютонах следует опреде-

С. 20 ГОСТ Р 50254-92

$F_{max}^{(3)}$, $F_{max}^{(2)}$ — электродинамические силы, определяемые соответственно по формулам (2) и (3);

ξ_0 , ξ_F — коэффициенты, значения которых для наиболее распространенных типов шинных конструкций (черт. 2б, в, г) приведены в табл. 5.

Таблица 5

Значения коэффициентов ξ_0 и ξ_F шинных конструкций

Расположение шин	Эскиз конструкции на черт. 2	Значение коэффициента ξ_F	Значение коэффициента ξ_0	
			для шин круглого и кольцевого сечений	для шин квадратного сечения
1. По вершинам прямоугольного равнобедренного треугольника	в	0,95	0,95	1,16
2. По вершинам равностороннего треугольника	б г	1,0 1,0	1,0 1,0	1,39 1,21

2.4.3. Расчет подвесного самонесущего токопровода

2.4.3.1. Расчетное максимальное напряжение в материале шин подвесного самонесущего токопровода ($\sigma_{расчmax}$) в паскалях следует определять с учетом собственного веса, веса изоляционных распорок и льда, а также действия напора ветра, т. е. .

$$\sigma_{расчmax} = \sigma_{max} + \sigma_a,$$

где σ_{max} — максимальное напряжение в материале шин вследствие электродинамического действия тока КЗ;

σ_a — напряжение в материале шин от собственного веса, веса изоляционных распорок и льда, а также действия напора ветра.

Нагрузку на изолятор подвесного самонесущего токопровода следует определять по формуле (12).

2.4.4. Расчет шинных конструкций с упругоподатливыми опорами

2.4.4.1. Максимальное напряжение в материале шин и максимальную нагрузку на изоляторы шинных конструкций с упругоподатливыми опорами следует определять соответственно по формулам (17) и (18),

а частоту собственных колебаний – по формуле (22), учитывая при этом, что параметр основной частоты r_1 является функцией безразмерных величин $C_{оп}l^3/EJ$ и M/ml , где $C_{оп}$ – жесткость опор, а M – приведенная масса. Значения жесткости опор определяют по экспериментальным данным, а приведенной массы – согласно 2.4.4.2. Кривые для определения r_1 шин с жестким закреплением на опорах приведены на черт. 6, а для шин с шарнирным закреплением – на черт. 7. Для шин с чередующимися жесткими и шарнирными закреплениями на опорах значение параметра r_1 допустимо приблизительно оценивать как среднее между его значениями, найденными по кривым черт. 6 и 7.

Значения r_1 для шин с жестким закреплением на опорах при $C_{оп}l^3/EJ \geq 5000$ и для шин с шарнирным закреплением на опорах при $C_{оп}l^3/EJ \geq 3000$ приведены в табл. 2.

2.4.4.2. Приведенную массу опоры (M) в килограммах определяют по приближенной формуле

$$M = M_{оп} \left(\frac{H_{цоп}}{H_{цш}} \right)^2, \quad (28)$$

где $M_{оп}$ – масса опоры, кг;

$H_{цоп}, H_{цш}$ – расстояния от основания опоры соответственно до центра массы опоры (изолятора) и центра масс поперечного сечения шины (черт. 8), м.

Если частота собственных колебаний опоры, закрепленной на упругом основании известна, то приведенную массу (M) в килограммах следует определять по формуле

$$M = \frac{C_{оп}}{(2\pi f_{оп})^2}, \quad (29)$$

где $C_{оп}$ – жесткость опоры, практически равная жесткости изолятора $C_{из}$, Н/м;


$f_{оп}$ – частота собственных колебаний опоры, Гц, равная частоте колебаний изолятора $f_{из}$, Гц.

2.4.5. Проверка токопроводов на электродинамическую стойкость при наличии устройств автоматического повторного включения

2.4.5.1. При наличии быстродействующих АПВ токопроводы электроустановок напряжением 35 кВ и выше следует проверять на электродинамическую стойкость при повторном включении на КЗ.


Методика проверки приведена в приложении 4. Такой проверки не требуется, если продолжительность бестоковой паузы, (t_b) в се-

Кривые для определения параметра основной частоты собственных колебаний шин при ее жестком закреплении на упругод彈тических опорах

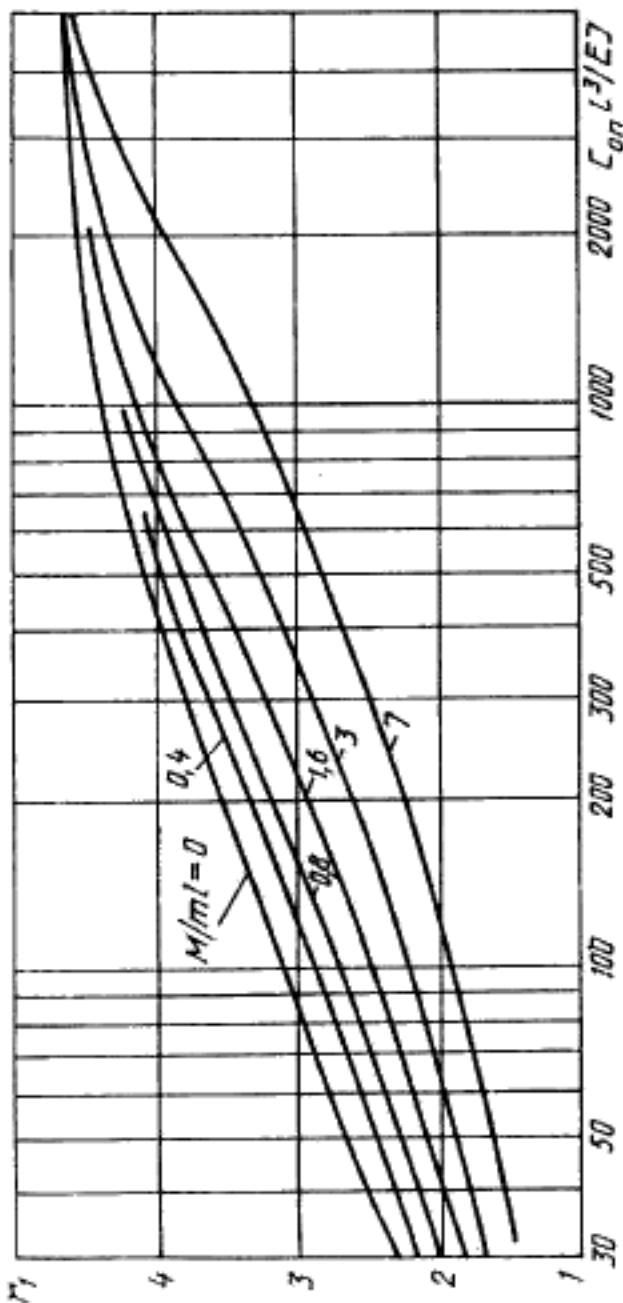

Черт. 6

Кривые для определения параметра основной частоты собственных колебаний панели при параллельном зазоре между ее и упругими длиными опорами

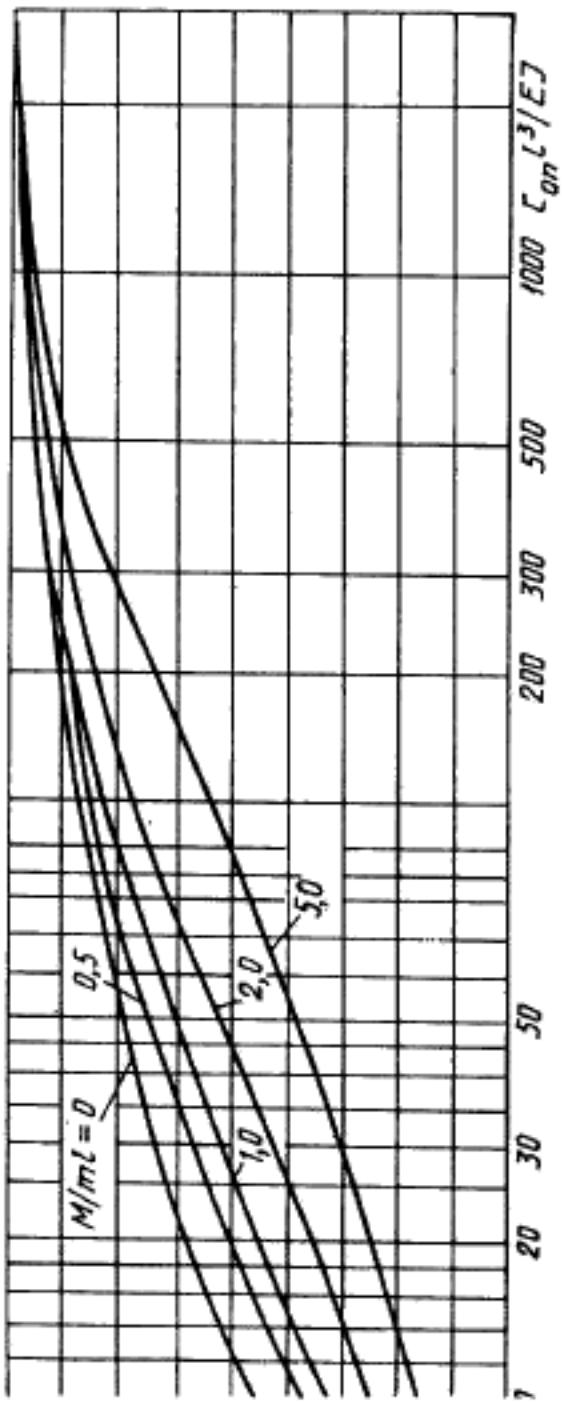

Черт. 7

кундах, составляет


$$t_{6 \text{ н}} \geq \frac{2,3}{f_1 \delta},$$

где f_1 – первая (основная) частота собственных колебаний ошиновки, Гц;

δ – декремент затухания токопровода при горизонтальных колебаниях шин.

2.4.6. Расчет гибких проводников

К расчету приведенной массы опоры

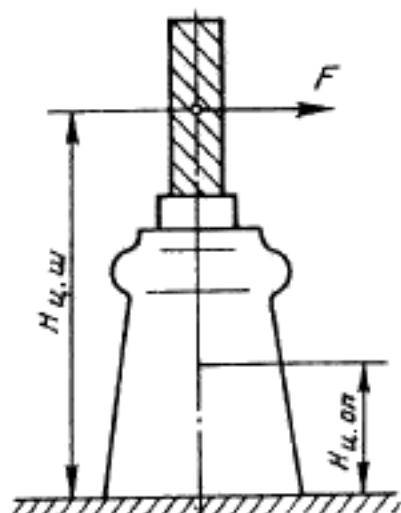

Черт. 8

2.4.6.1. При расчете гибких проводников следует определять максимальные тяжение в проводниках и отклонение проводников при и после КЗ.

Расчет гибких проводников следует вести, исходя из закона сохранения энергии. Предварительные оценки тяжений в проводниках и смещений проводников допускается делать без учета влияния гирлянд изоляторов.

Расчет гибких проводников следует вести с помощью алгоритмов и программ на ЭВМ. Предварительные оценки тяжений в проводниках и смещений проводников допускается делать на основе закона сохранения энергии без учета расщепления проводников по методикам, представленным в приложении 1.

2.5. Проверка шинных конструкций, гибких проводников и электрических аппаратов на электродинамическую стойкость при КЗ

2.5.1. При проверке шинных конструкций на электродинамическую стойкость расчетными величинами являются максимальное напряжение в материале шин (σ_{max}) в паскалях и максимальная нагрузка на изоляторы (F_{max}) в ньютонах.

Для проверки электродинамической стойкости шинных конструкций следует использовать следующие неравенства:

$$\left. \begin{array}{l} \sigma_{\max} \leq \sigma_{\text{доп}}; \\ F_{\max} \leq F_{\text{доп}}, \end{array} \right\} \quad (30)$$

где $\sigma_{\text{доп}}$ — допустимое механическое напряжение в материале шин, Па, которое следует определять в соответствии с п. 2.3;

$F_{\text{доп}}$ — допустимая механическая нагрузка на изоляторы, которую следует определять в соответствии с указаниями п. 2.3.

2.5.2. При проверке гибких проводников на электродинамическую стойкость расчетными величинами являются максимальное тяжение $F_{\max f}$ и отклонение проводов при КЗ $s_{\text{отк}}$.

Для проверки электродинамической стойкости гибких проводников следует использовать следующие неравенства:

$$\left. \begin{array}{l} F_{\max f} \leq F_{\text{доп}}; \\ s_{\max} \leq s_{\text{доп}}. \end{array} \right\} \quad (31)$$

где $F_{\text{доп}}$ — допустимое тяжение проводов, которое следует определять в соответствии с указаниями п. 2.3;

$s_{\text{доп}}$ — допустимое отклонение проводов, которое следует определять в соответствии с указаниями п. 2.3.

2.5.3. Электродинамическая стойкость электрических аппаратов в зависимости от типа и конструкции характеризуется их предельными сквозными токами $i_{\text{пр.св}}$ и $I_{\text{пр.св}}$ и номинальными токами электродинамической стойкости $i_{\text{дни}}$ и $I_{\text{дни}}$ или кратностью тока электродинамической стойкости $i_{\text{дни}}/(\sqrt{2}I_{\text{ном}}) = K_{\text{дни}}$.

Электродинамическая стойкость электрического аппарата обеспечена, если выполняются условия:

$$\left. \begin{array}{l} I_{\text{дни}} \geq I_{\text{но}}; \\ i_{\text{дни}} \geq i_{\text{уд}}; \\ I_{\text{пр.св}} \geq I_{\text{но}}; \\ i_{\text{пр.св}} \geq i_{\text{уд}}; \\ I_{\text{пр.св}} \geq I_{\text{но}} \end{array} \right\}, \quad (32)$$

где $I_{\text{но}}$ — начальное значение периодической составляющей тока КЗ в электрическом аппарате;

$i_{\text{уд}}$ — ударный ток КЗ.

3. ТЕРМИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

3.1. Определение интеграла Джоуля при КЗ

3.1.1. Степень термического воздействия тока КЗ на проводники и электрические аппараты определяется значением интеграла Джоуля ($B_{\text{тер}}$) в амперах в квадрате на секунду

$$B_{\text{тер}} = \int_0^{t_{\text{откл}}} i_{\text{кт}}^2 dt, \quad (33)$$

где $i_{\text{кт}}$ — ток КЗ в произвольный момент времени t , А;

$t_{\text{откл}}$ — расчетная продолжительность КЗ в электроустановке (см. п. 1.1.5), с.

Допустимо степень термического воздействия тока КЗ определять также термически эквивалентным током КЗ

$$I_{\text{тер.эк}} = \sqrt{\frac{B_{\text{тер}}}{t_{\text{откл}}}} \quad (34)$$

и расчетной продолжительностью КЗ.

3.1.2. Необходимый для проверки проводников и электрических аппаратов на термическую стойкость при КЗ интеграл Джоуля $B_{\text{тер}}$ допускается определять приближенно как сумму интегралов от периодической и апериодической составляющих тока КЗ, т. е.

$$B_{\text{тер}} \approx B_{\text{тер.п}} + B_{\text{тер.а}}. \quad (35)$$

3.1.3. Методика аналитических расчетов интеграла Джоуля и термически эквивалентного тока КЗ зависит от расчетной схемы электроустановки, положения расчетной точки КЗ и ее удаленности от генераторов, синхронных компенсаторов и электродвигателей. При этом возможны следующие случаи:

а) исходная расчетная схема электроустановки имеет произвольный вид, но для всех генераторов и синхронных компенсаторов КЗ является удаленным, т. е. отношение действующего значения периодической составляющей тока любого генератора или синхронного компенсатора в начальный момент КЗ к его номинальному току менее двух. В этом случае все источники электрической энергии путем преобразования схемы замещения должны быть заменены одним эквивалентным источником, ЭДС которого принимают неизменной по амплитуде, а индуктивное сопротивление равным результирующему эквивалентному сопротивлению элементов расчетной схемы;

б) исходная расчетная схема содержит один или несколько однотипных и одинаково удаленных от расчетной точки КЗ генераторов (синхронных компенсаторов), причем расчетное КЗ является близким: действующее значение периодической составляющей тока генератора (синхронного компенсатора) превышает его номинальный ток в 2 и более раз;

в) исходная расчетная схема содержит произвольное число источников энергии, для которых расчетное КЗ является удаленным, а также генератор (синхронный компенсатор), который связан с точкой КЗ по радиальной схеме и это КЗ для него является близким. При этом все удаленные источники энергии и связывающие их с точкой КЗ элементы расчетной схемы следует объединить в отдельную ветвь и эквивалентную ЭДС в этой ветви считать неизменной по амплитуде;

г) исходная расчетная схема содержит различные источники энергии, для которых расчетное КЗ является удаленным, и группу электродвигателей, причем расчетная точка КЗ находится на шинах, к которым подключены электродвигатели. При этом на схеме замещения все удаленные источники энергии и связывающие их с точкой КЗ элементы расчетной схемы следует объединить в отдельную ветвь и эквивалентную ЭДС в этой ветви считать неизменной по амплитуде.

3.1.4. При определении интеграла Джоуля и термически эквивалентного тока КЗ допускается принимать, что апериодическая составляющая тока КЗ от той части расчетной схемы, которая содержит удаленные от места КЗ источники энергии, независимо от ее конфигурации изменяется по экспоненциальному закону с эквивалентной постоянной времени

$$T_{\text{в.зк}} = \frac{x_{\text{зк}} (R=0)}{\omega R_{\text{зк}} (x=0)}, \quad (36)$$

где $x_{\text{зк}} (R=0)$ и $R_{\text{зк}} (x=0)$ — результирующие эквивалентные индуктивное и активное сопротивления рассматриваемой части расчетной схемы, определяемые из схемы замещения, в которых все элементы расчетной схемы учтены соответственно только индуктивными и только активными сопротивлениями.

3.1.5. Если исходная расчетная схема содержит один или несколько источников энергии, для каждого из которых расчетное КЗ является удаленным, то интеграл Джоуля ($B_{\text{тер}}$) в амперах в квадрате на секунду, следует определять по формуле

$$B_{\text{тер}} = B_{\text{тер.л}} + B_{\text{тер.з}} = I_{\text{пос}}^2 [I_{\text{откл}} + T_{\text{в.зк}} (1 - e^{-\frac{2I_{\text{откл}}}{T_{\text{в.зк}}}})], \quad (37)$$

где $I_{\text{пос}}$ — начальное значение периодической составляющей тока КЗ от удаленного источника (источников), А.

В этом случае термически эквивалентный ток КЗ ($I_{\text{тер.зк}}$) в амперах равен

$$I_{\text{тер.зк}} = I_{\text{пос}} \sqrt{1 + \frac{T_{\text{в.зк}}}{I_{\text{откл}}} (1 - e^{-\frac{2I_{\text{откл}}}{T_{\text{в.зк}}}})}. \quad (38)$$

В случаях, когда $t_{\text{откл}} \gg 3T_{a,\text{эк}}$, интеграл Джоуля $B_{\text{тер}}$ допустимо определять по формуле

$$B_{\text{тер}} \approx I_{\text{пос}}^2 (t_{\text{откл}} + T_{a,\text{эк}}). \quad (39)$$

а термически эквивалентный ток КЗ ($I_{\text{тер.эк}}$) в амперах – по формуле

$$I_{\text{тер.эк}} = I_{\text{пос}} \sqrt{1 + T_{a,\text{эк}}/t_{\text{откл}}}. \quad (40)$$

3.1.6. Если исходная расчетная схема содержит один или несколько однотипных и одинаково удаленных от расчетной точки КЗ генераторов (синхронных компенсаторов), причем расчетное КЗ является близким, то интеграл Джоуля $B_{\text{тер}}$ следует определять по формуле

$$B_{\text{тер}} = I_{\text{пог}}^2 [B_{\text{тер.г}} t_{\text{откл}} + T_{a,r} (1 - e^{-\frac{2t_{\text{откл}}}{T_{a,r}}})], \quad (41)$$

где $I_{\text{пог}}$ – начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ от генератора (генераторов, синхронных компенсаторов), А;

$T_{a,r}$ – постоянная времени затухания апериодической составляющей тока от генератора (генераторов, синхронных компенсаторов), с;

$B_{\text{тер.г}}$ – относительный интеграл Джоуля:

$$B_{\text{тер.г}} = \frac{\int_0^{t_{\text{откл}}} I_{\text{пог}}^2 dt}{I_{\text{пог}}^2 t_{\text{откл}}}, \quad (42)$$

где $I_{\text{пог}}$ – действующее значение периодической составляющей тока КЗ от генератора (генераторов, синхронных компенсаторов) в произвольный момент времени, А.


Значения относительного интеграла Джоуля $B_{\text{тер.г}}$, учитывающего влияние изменения во времени амплитуды периодической составляющей тока КЗ, при разных системах возбуждения генераторов и разных удаленностях расчетной точки КЗ от генераторов, т. е. разных отношениях действующего значения периодической составляющей тока генератора в начальный момент КЗ к номинальному току машинам могут быть определены по кривым на черт. 9-12.

При рассматриваемой исходной расчетной схеме термически эквивалентный ток КЗ ($I_{\text{тер.эк}}$) в амперах следует определять по формуле


$$I_{\text{тер.эк}} = \sqrt{B_{\text{тер.г}} + \frac{T_{a,r}}{t_{\text{откл}}} (1 - e^{-\frac{2t_{\text{откл}}}{T_{a,r}}})}. \quad (43)$$

Кривые для определения $\beta_{\text{тер.г}}$ от синхронных генераторов
с тиристорной или неодноточечной системой
излучения и
зарубежными

Кривые для определения $\beta_{\text{тер.г}}$ от синхронных генераторов
с тиристорной системой самовозбуждения и
с последовательным трансформатором

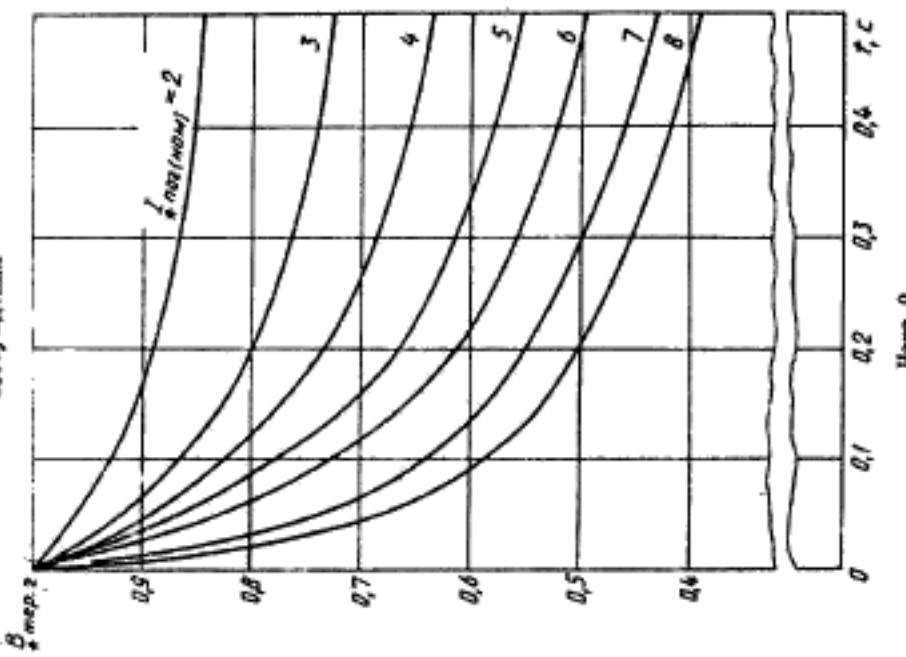

Черт. 9

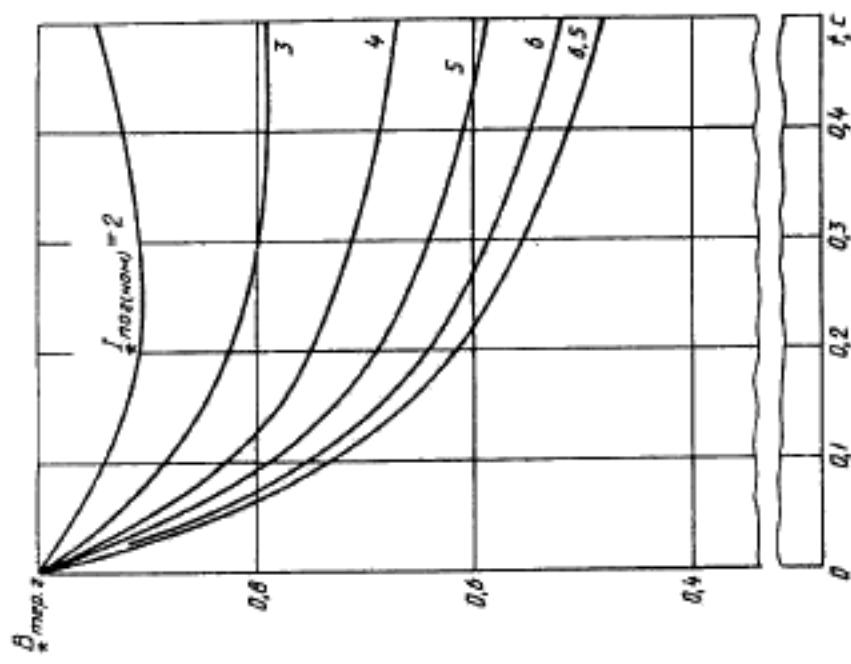

Черт. 10

лять по формуле

$$F = 2 \cdot 10^{-7} i_1 i_2 \frac{l}{a} K_{\Phi}, \quad (1)$$

где $2 \cdot 10^{-7}$ — постоянный параметр, Н/А²;

a — расстояние между осями проводников, м;

i_1, i_2 — мгновенные значения тока проводников, А;

l — длина проводников, м;

K_{Φ} — коэффициент формы.

Для проводников прямоугольного сечения коэффициент формы следует определять по кривым, приведенным на черт. 1

Для круглых проводников сплошного сечения, проводников кольцевого сечения, а также проводников (шин) корытного сечения с высотой сечения 0,1 м и более следует принять $K_{\Phi} = 1,0$.

2.1.2. Наибольшее значение электродинамической силы имеет место при ударном токе КЗ.

2.1.3. Максимальную силу ($F_{max}^{(3)}$) в ньютонах (эквивалентную равномерно распределенной по длине пролета нагрузки), действующую в трехфазной системе проводников на расчетную фазу при трехфазном КЗ, следует определять по формуле

$$F_{max}^{(3)} = \frac{\sqrt{3} \cdot 10^7}{a} l (i_{ud}^{(3)})^2 K_{\Phi} K_{расп}, \quad (2)$$

где $i_{ud}^{(3)}$ — ударный ток трехфазного КЗ, А;

$K_{расп}$ — коэффициент, зависящий от взаимного расположения проводников;

a — расстояние между осями проводников, м;

l — длина пролета, м.

Значения коэффициента $K_{расп}$ для некоторых типов шинных конструкций (черт. 2) указаны в табл. 1.


Таблица 1

Значения коэффициента $K_{расп}$

Расположение шин	Расчетная фаза	Значения коэффициента $K_{расп}$ для нагрузок			
		результативной	изгибающей	растягивающей	сжимающей
1. В одной плоскости (черт. 2а)	B	1,00	1,00	0	0
2. По вершинам равностороннего треугольника (черт. 2б)	A	1,00	0,94	0,25	0,75
	B	1,00	0,50	1,00	0
	C	1,00	0,94	0,25	0,75
3. По вершинам прямоугольного равнобедренного треугольника (черт. 2в)	A	0,87	0,87	0,29	0,87
	B	0,95	0,43	0,83	0,07
	C	0,95	0,93	0,14	0,43


С. 30 ГОСТ Р 50254-92

Кривые для определения $\beta_{\text{тер.г}}$ от синхронных генераторов
с турбиной системой самозабуждения без
последовательных трансформаторов

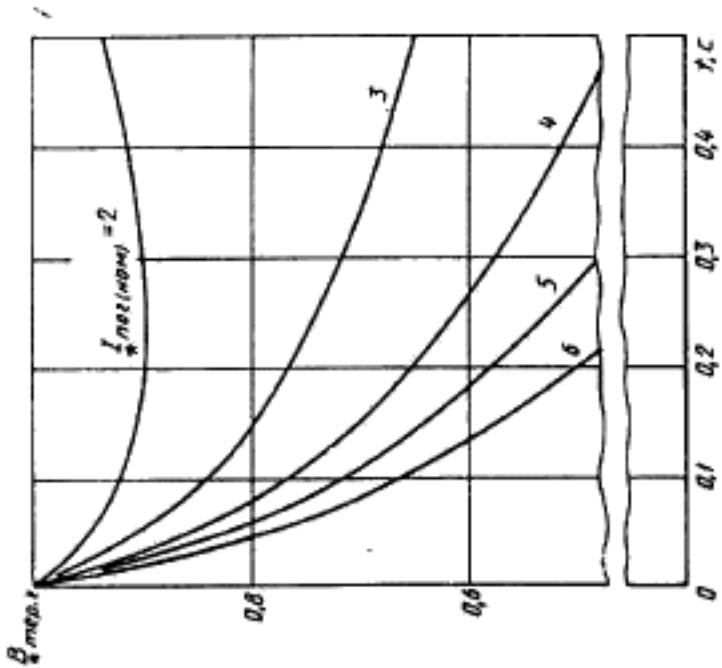

Черт. 11

Кривые для определения $\beta_{\text{тер.г}}$ от синхронных генераторов
с азотной баллончатой системой возбуждения

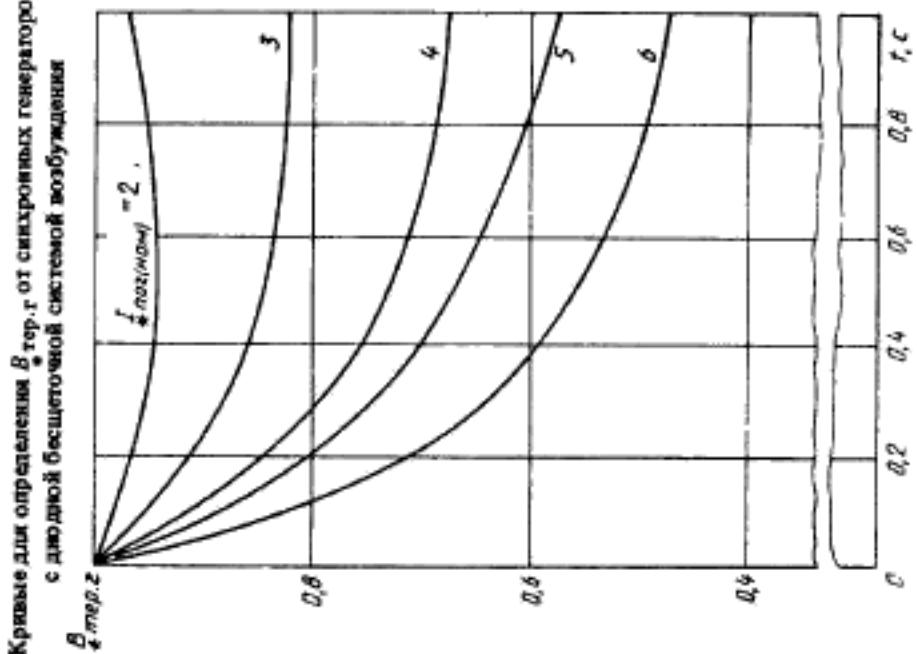

Черт. 12

В случаях, когда $t_{\text{откл}} \geq 3 T_{\text{а.р.}}$, интеграл Джоуля $B_{\text{тер}}$ допустимо определять по формуле

$$B_{\text{тер}} \approx I_{\text{пог}}^2 \left(B_{\text{тер.г}} t_{\text{откл}} + T_{\text{а.р.}} \right), \quad (44)$$

а термически эквивалентный ток КЗ ($I_{\text{тер.эк}}$) в амперах – по формуле

$$I_{\text{тер.эк}} = I_{\text{пог}} \sqrt{B_{\text{тер.г}} + T_{\text{а.р.}} / t_{\text{откл}}} \quad (45)$$

3.1.7. Если исходная расчетная схема содержит произвольное число источников энергии, для которых расчетное КЗ является удаленным, а также генератор (синхронный компенсатор), который при КЗ оказывается связанным с точкой КЗ по радиальной схеме и это КЗ для него является близким, то интеграл Джоуля от периодической составляющей тока КЗ ($B_{\text{тер.п.}}$) в амперах в квадрате на секунду следует определять по формуле

$$B_{\text{тер.п.}} = (I_{\text{пос}}^2 + 2I_{\text{пос}} I_{\text{пог}} Q_{\text{тер.г}} + I_{\text{пог}}^2 B_{\text{тер.г}}) t_{\text{откл}}, \quad (46)$$

где $I_{\text{пос}}$ – начальное значение периодической составляющей тока КЗ от удаленных источников энергии, А;

$Q_{\text{тер.г}}$ – относительный интеграл от периодической составляющей тока КЗ: $t_{\text{откл}}$

$$Q_{\text{тер.г}} = \frac{\int_0^{t_{\text{откл}}} I_{\text{пог}} dt}{I_{\text{пог}} t_{\text{откл}}} \quad (47)$$


Значения относительного интеграла $Q_{\text{тер.г}}$ при разных системах возбуждения генераторов и разных удаленностих расчетной точки КЗ от генераторов могут быть определены по кривым на черт. 13–16.

При определении интеграла Джоуля от апериодической составляющей тока КЗ необходимо учитывать, что численные значения постоянных времени затухания апериодических составляющих токов от генератора или синхронного компенсатора ($T_{\text{а.р.}}$) в секундах и от удаленных источников энергии ($T_{\text{а.эк}}$) в секундах обычно значительно отличаются друг от друга. Поэтому интеграл Джоуля следует определять по выражению

$$\begin{aligned} B_{\text{тер.а.}} &= \int_0^{t_{\text{откл}}} \left(I_{\text{пос}} e^{-\frac{t}{T_{\text{а.эк}}}} + I_{\text{пог}} e^{-\frac{t}{T_{\text{а.р.}}}} \right)^2 dt = \\ &= I_{\text{пос}}^2 T_{\text{а.эк}} \left(1 - e^{-\frac{2t_{\text{откл}}}{T_{\text{а.эк}}}} \right) + I_{\text{пог}}^2 T_{\text{а.р.}} \left(1 - e^{-\frac{2t_{\text{откл}}}{T_{\text{а.р.}}}} \right) + \\ &\quad + \frac{4I_{\text{пос}} I_{\text{пог}}}{\frac{1}{T_{\text{а.эк}}} + \frac{1}{T_{\text{а.р.}}}} \left[1 - e^{-t_{\text{откл}}} \left(\frac{1}{T_{\text{а.эк}}} + \frac{1}{T_{\text{а.р.}}} \right) \right]. \end{aligned} \quad (48)$$


С. 32 ГОСТ Р 50254-92

Кривые для определения $Q_{\text{тер},g}$ от синхронных генераторов с тиристорной системой возбуждения и с последовательным трансформатором

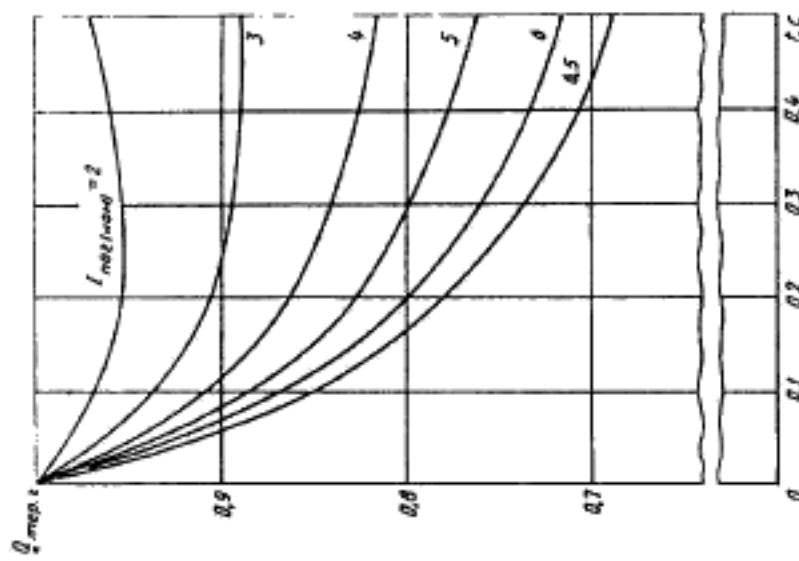

Черт. 14

Кривые для определения $Q_{\text{тер},g}$ от синхронных генераторов с тиристорной или высокочастотной системой возбуждения

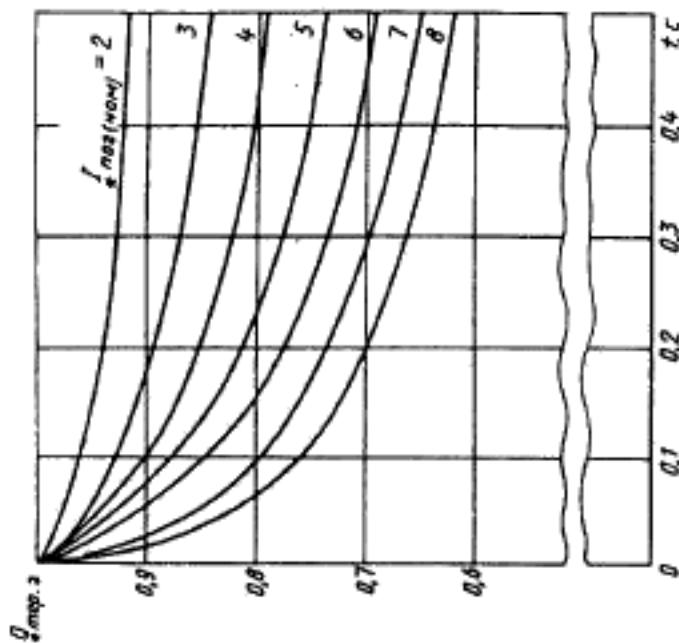

Черт. 13

В случаях, когда $t_{\text{откл}} \geq 3T_{\text{а.г}}$, допустимо использовать выражение

$$B_{\text{тер.з}} = I_{\text{пос}}^2 T_{\text{а.зк}} + I_{\text{пог}}^2 T_{\text{а.г}} + \frac{4I_{\text{пос}} I_{\text{пог}}}{\frac{1}{T_{\text{а.зк}}} + \frac{1}{T_{\text{а.г}}}}. \quad (49)$$

При рассматриваемой расчетной схеме термически эквивалентный ток КЗ определяют по формуле (34), учитывая при этом (35). Значение $B_{\text{тер.п}}$ находят с помощью формулы (46), а $B_{\text{тер.з}}$ – с помощью формулы (48) или (49).

3.1.8. Если исходная расчетная схема содержит удаленные от точки КЗ источники энергии и группу электродвигателей, причем расчетная точка КЗ находится на шинах, к которым подключены электродвигатели, то для упрощения расчета интеграла Джоуля группу электродвигателей допустимо заменить одним эквивалентным электродвигателем, мощность которого равна сумме номинальных мощностей отдельных электродвигателей. При этом интеграл Джоуля следует определять по методике, изложенной в п. 3.1.7, т. е. с использованием формул (46), (48), (49), в которые вместо $I_{\text{пог}}$, $T_{\text{а.г}}$, $Q_{\text{тер.г}}$ и $B_{\text{тер.г}}$ следует подставлять соответственно начальное значение периодической составляющей тока КЗ от эквивалентного двигателя $I_{\text{под}}$, постоянную времени затухания апериодической составляющей его тока $T_{\text{а.д}}$ и функции $Q_{\text{тер.д}}$ и $B_{\text{тер.д}}$ для этого электродвигателя. Значения этих функций для синхронных электродвигателей могут быть определены по кривым на черт. 17 и 18, а для асинхронных электродвигателей – по кривым на черт. 19 и 20.

Термически эквивалентный ток КЗ определяют по формуле (34).


3.2. Проверка электрических аппаратов на термическую стойкость при КЗ

3.2.1. Термическая стойкость электрических аппаратов при КЗ характеризуется их нормированным током термической стойкости ($I_{\text{тер.норм}}$) в амперах и допустимым временем воздействия этого тока ($t_{\text{тер.норм}}$) в секундах.

3.2.2. Расчетное выражение, которое следует использовать при проверке коммутационных аппаратов на термическую стойкость, зависит от расчетной продолжительности КЗ.


Если расчетная продолжительность КЗ ($t_{\text{откл}}$) в секундах равна или больше допустимого времени воздействия нормированного тока термической стойкости ($t_{\text{тер.норм}}$) в секундах, то для проверки коммутационных аппаратов следует использовать выражение

$$B_{\text{тер}} \leq I_{\text{тер.норм}}^2 t_{\text{тер.норм}}. \quad (50)$$

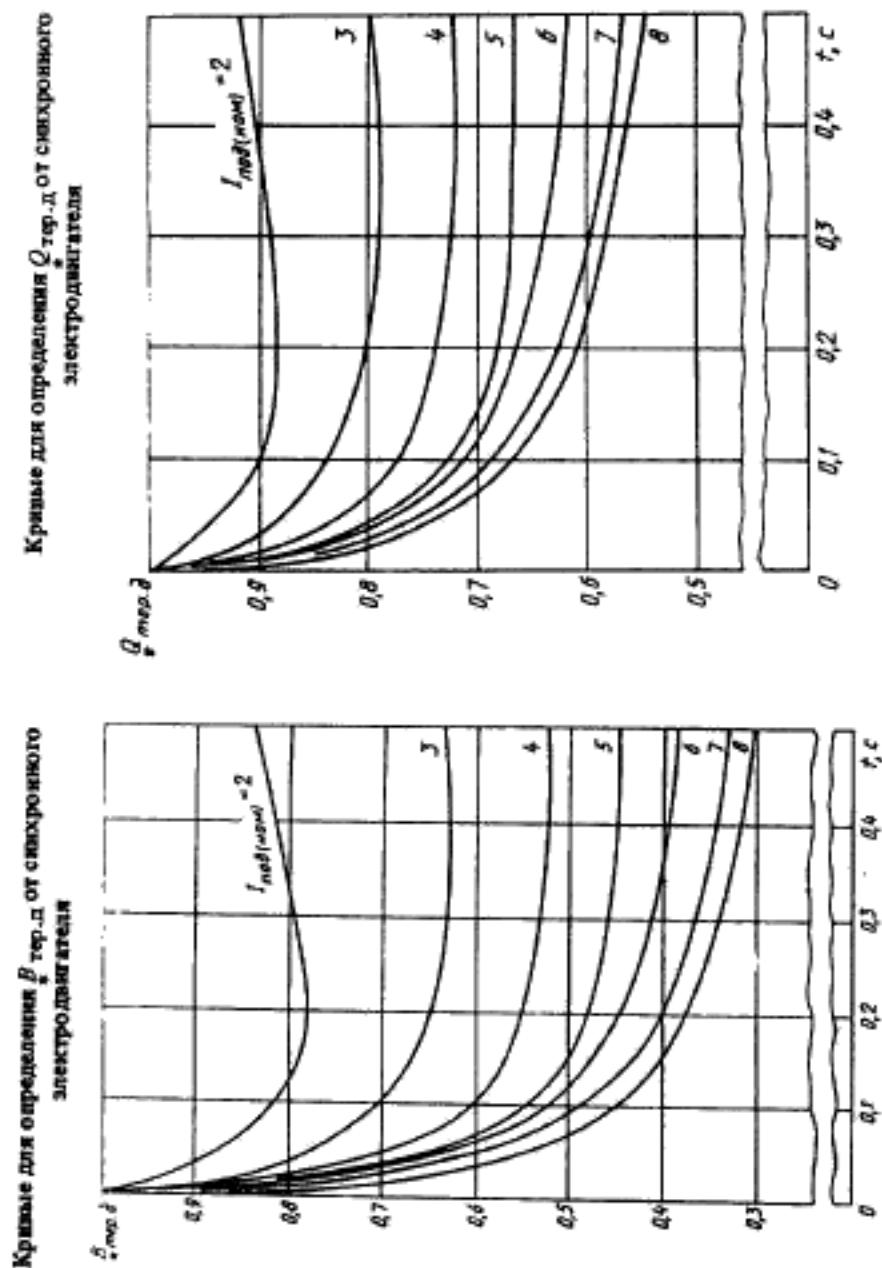


Черт. 18

Кривые для определения $\delta_{\text{тер.д}}$ от зондового
электромагнита

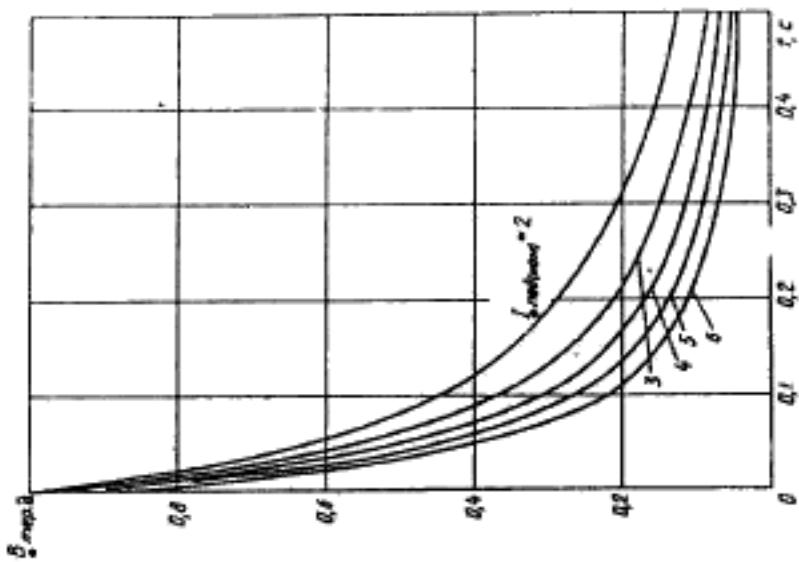

Черт. 19

Кривые для определения $Q_{\text{тер.д}}$ от зондового
электромагнита

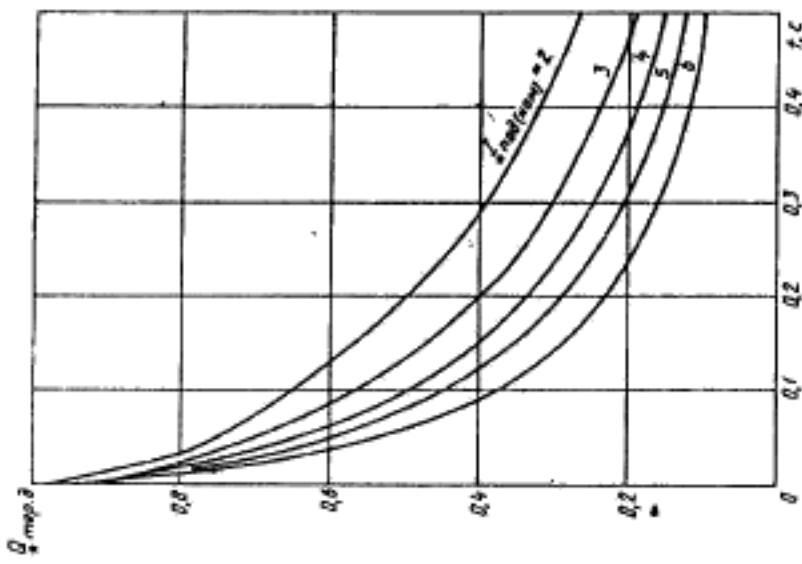

Черт. 20

Если же $t_{\text{откл}} < t_{\text{тер.норм}}$, то условием термической стойкости является

$$B_{\text{тер}} \leq I_{\text{тер.норм}}^2 t_{\text{тер.норм}} / t_{\text{откл}}. \quad (51)$$

3.2.3. Допускается проверку коммутационных электрических аппаратов на термическую стойкость при КЗ производить путем сравнения термически эквивалентного тока КЗ с допустимым током термической стойкости, учитывая при этом соотношение между допустимым временем воздействия нормированного тока термической стойкости и расчетной продолжительностью КЗ. Если $t_{\text{откл}} > t_{\text{тер.норм}}$, то проверку коммутационных аппаратов на термическую стойкость при КЗ следует производить, используя соотношение

$$I_{\text{тер.эк}} \leq I_{\text{тер.норм}} \sqrt{t_{\text{тер.норм}} / t_{\text{откл}}}. \quad (52)$$

Если же $t_{\text{откл}} < t_{\text{тер.норм}}$, то условием термической стойкости коммутационного аппарата является соотношение

$$I_{\text{тер.эк}} \leq I_{\text{тер.норм}}. \quad (53)$$

3.3. Проверка проводников на термическую стойкость при КЗ

3.3.1. Проверка проводников на термическую стойкость при КЗ заключается или в определении их температуры нагрева к моменту отключения КЗ и сравнении этой температуры с предельно допустимой температурой нагрева соответствующих проводников при КЗ, или в определении термически эквивалентной плотности тока КЗ и сравнении этой плотности с допустимой плотностью тока КЗ.

3.3.2. Расчет температуры нагрева проводников к моменту отключения КЗ следует вести с использованием кривых, приведенных на черт. 21 – для жестких шин, кабелей и некоторых проводов, и черт. 22 – для проводов других марок.

С этой целью необходимо:

1) на черт. 21 выбрать кривую, соответствующую материалу проводника, и по этой кривой, исходя из начальной температуры проводника ϑ_0 , определить значение функции A_{ϑ_K} , $A \cdot \text{с}^2/\text{мм}^4$;


2) в соответствии с указаниями пп. 3.1.5 – 3.1.8 определить значение интеграла Джоуля $B_{\text{тер}}$;

3) найти значение функции A_{ϑ_K} , соответствующее конечной температуре нагрева проводника ϑ_K

$$A_{\vartheta_K} = A_{\vartheta_0} + \frac{B_{\text{тер}}}{S^2}, \quad (54)$$

где S – площадь поперечного сечения проводника, мм^2 .


Кривые для определения температуры нагрева шин, проводов и кабелей из различных материалов при КЗ

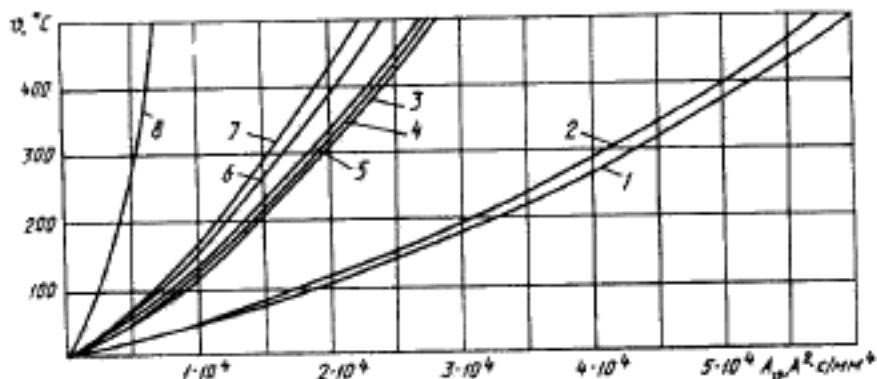

Материалы проводников: 1 – ММ; 2 – МТ; 3 – АМ; 4 – АТ; 5 – АД0; АСТ; 6 – АД31Т1; 7 – АД31Т; 8 – Ст3

Черт. 21

Кривые для определения температуры нагрева проводов при КЗ

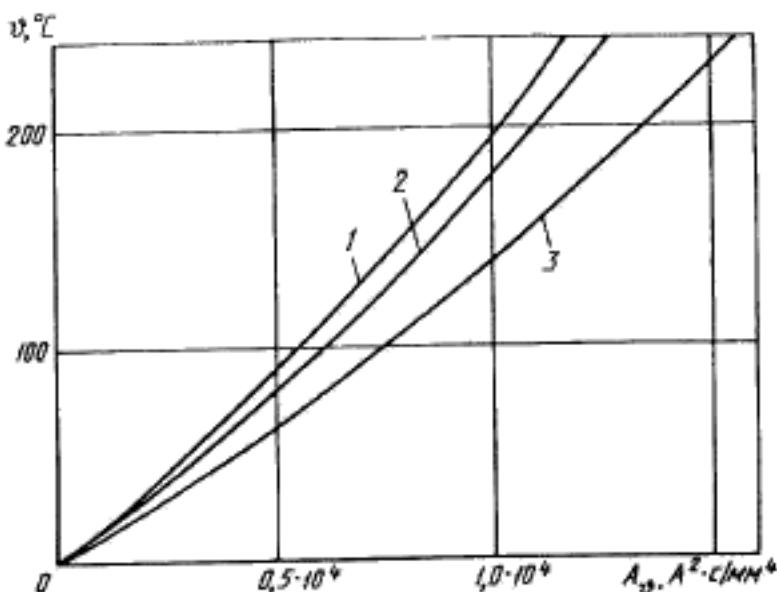

Материалы проводов: 1 – сплавы АЖ и АЖКП; 2 – сплавы АН и АНКП; 3 – алюминий марок А, АКП, АпКП и стальноеалюминий марок АС, АСКП, АСКС, АСК, АпС, АпСКС, АпСК

Черт. 22

При расчете температуры нагрева сталеалюминиевых проводов в формулу (54) следует вводить площадь поперечного сечения алюминиевой части провода;

4) по найденному значению функции A_{δ_k} , используя выбранную кривую на черт. 21, определить конечную температуру нагрева проводника ϑ_k и сравнить ее с предельно допустимой температурой. Предельно допустимые температуры нагрева проводника при КЗ приведены в табл. 6.

Таблица 6
Предельно допустимые температуры нагрева проводников при КЗ


Вид проводников	$\vartheta_{\text{доп.}}^{\circ}\text{C}$
1. Шины алюминиевые	200
2. Шины медные	300
3. Шины стальные, не имеющие непосредственного соединения с аппаратами	400
4. Шины стальные с непосредственным присоединением к аппаратам	300
5. Кабели с бумажной пропитанной изоляцией на напряжение, кВ:	
до 10	200
20–35	130
110–220	125
6. Кабели и изолированные провода с медными и алюминиевыми жилами и изоляцией из:	
поливинилхлорида	160
резины	150
резины повышенной теплостойкости	250
полиэтилена (номинальное напряжение кабеля до 35 кВ)	130
вулканизированного полиэтилена (номинальное напряжение кабеля до 35 кВ)	250
7. Медные неизолированные провода при тяжениях, Н/мм ² :	
менее 20	250
20 и более	200
8. Алюминиевые неизолированные провода при тяжениях, Н/мм ² :	
менее 10	200
10 и более	160
9. Алюминиевая часть сталеалюминиевых проводов	200

3.3.3. Если определяющим условием при выборе сечения проводника является его термическая стойкость при КЗ, то следует определить минимальное сечение проводника по условию термической стойкости ($S_{\text{терм}}$) в миллиметрах в квадрате, используя выражение

$$S_{\text{терм}} = \sqrt{\frac{B_{\text{тер}}}{A_{\vartheta_{\text{доп}}} - A_{\vartheta_{\text{и}}}}} \quad (55)$$


где $A_{\vartheta_{\text{доп}}}$ — значение функции A_{ϑ} , соответствующее предельно допустимой температуре нагрева проводника при КЗ (см. табл. 6);

Кривые для определения $Q_{\text{тер},g}$ от синхронных генераторов с двойной бесщеточной системой возбуждения

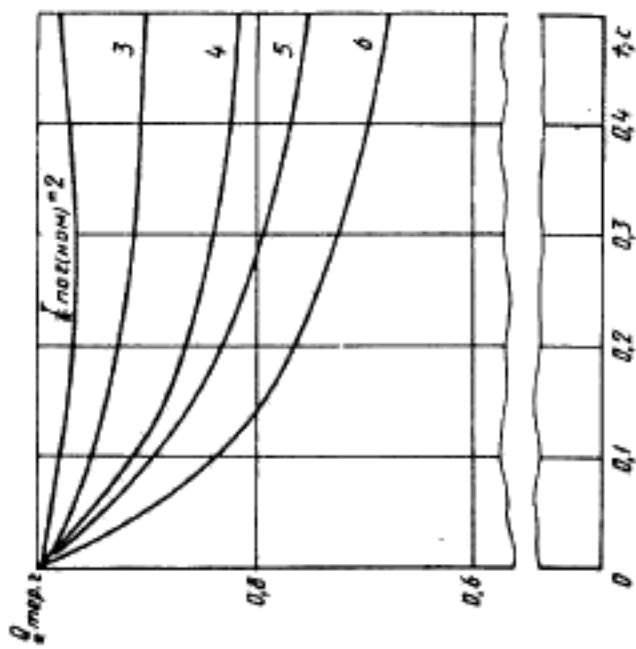

Черт. 16


Кривые для определения $Q_{\text{тер},g}$ от синхронных генераторов с твердоторной системой самовозбуждения без последовательных трансформаторов

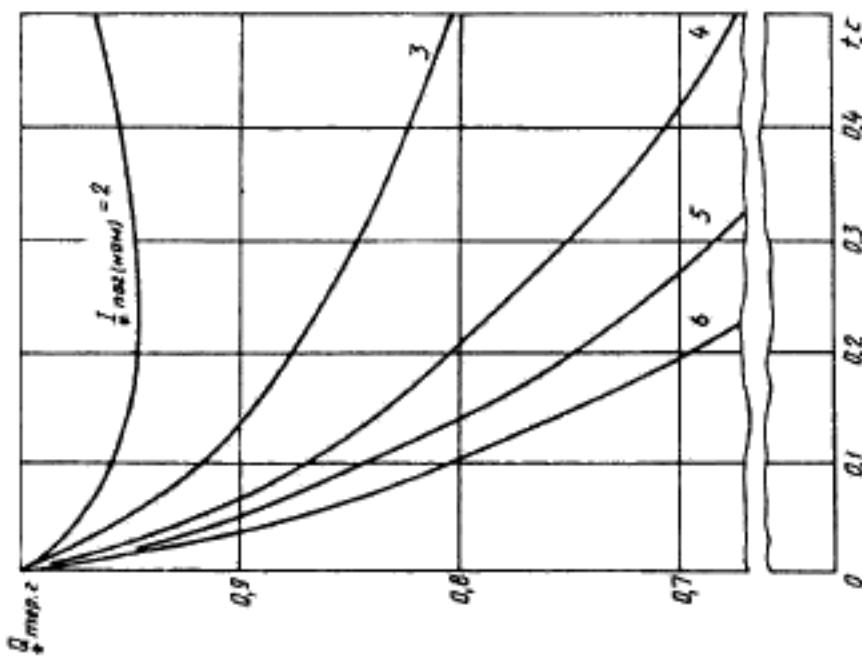

Черт. 15

Расположение шин	Расчетная форма	Значения коэффициента $K_{\text{расп}}$ для нагрузок			
		результативной	изгибающей	растягивающей	сжимающей
4. По вершинам равностороннего треугольника (черт. 2г)	A, B, C	1,00	0,50	1,00	0

Диаграмма для определения коэффициентов
формы шин прямоугольного сечения

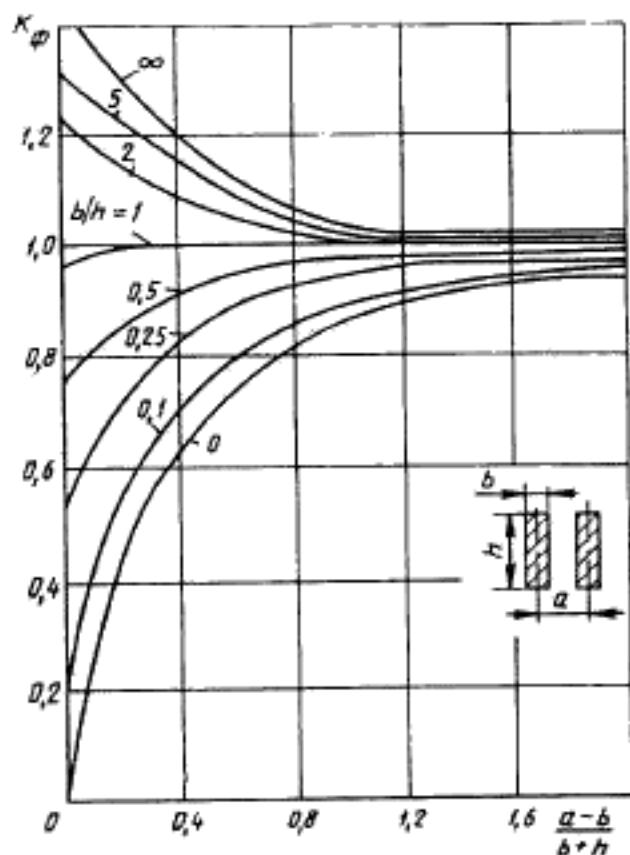

Черт. 1.

С. 40 ГОСТ Р 50254-92

A_{θ_H} — значение этой функции, соответствующее температуре проводника до КЗ.

Термическая стойкость проводника обеспечивается, если площадь сечения (S) в миллиметрах в квадрате удовлетворяет неравенству:

$$S \geq S_{\text{терпн}}$$

3.3.4. Если нагрузка проводника до КЗ близка к продолжительно допустимой, то минимальное сечение проводника, отвечающее требованию термической стойкости при КЗ, определяют по формуле

$$S_{\text{терпн}} = \frac{\sqrt{B_{\text{тер}}}}{C_T}, \quad (56)$$

где $C_T = \sqrt{A_{\theta_{\text{доп}}} - A_{\theta_{\text{ном}}}}, \text{А} \cdot \text{с}^{1/2}/\text{мм}^2$;

$A_{\theta_{\text{ном}}}$ — значение функции A_{θ} при продолжительно допустимой температуре проводника.

Значения параметра C_T для жестких шин приведены в табл. 7, для кабелей — в табл. 8, для проводов — в табл. 9.

Таблица 7

Значения параметров C_T жестких шин

Система легирования	Материал проводника или марка сплава	Значение $C_T, \text{А} \cdot \text{с}^{1/2}/\text{мм}^2$, при начальной температуре, °С		
		70	90	120
—	Медь	170
Al	АД0	90	81	68
	АД1Н	91	82	69
	АД0М, АД1М	92	83	70
Al-Mg-Si	АД31Т1	85	77	64
	АД31Т	82	74	62
	АД33Т1	77	71	59
	АД33Т	74	67	57
	АВТ1	73	66	55
	АВТ	71	63	53
Al-Zn-Mg	1911 1915, 1915Т	71 66	63 60	53 51
Al-Mg-Mn	AMг5	63	57	48
—	Сталь при $\phi_{\text{доп}} = 400$ °С	70
	Сталь при $\phi_{\text{доп}} = 300$ °С	60

Таблица 8

Значения параметра C_T кабелей

Характеристика кабелей	Значение C_T , А · с ^½ /мм ²
1. Кабели до 10 кВ: с медными жилами с алюминиевыми жилами	140 90
2. Кабели 20–35 кВ: с медными жилами с алюминиевыми жилами	105 70
3. Кабели и изолированные провода с полихлорвиниловой или резиновой изоляцией: с медными жилами с алюминиевыми жилами	120 75
4. Кабели и изолированные провода с поливиниловой изоляцией: с медными жилами с алюминиевыми жилами	103 65

Таблица 9

Значения параметра C_T проводов

Материал провода	Марка провода	Значение параметра C_T , А · с ^½ /мм ² , при допустимых температурах нагрева проводов при КЗ, °С		
		160	200	250
1. Медь	М	-	142	162
2. Алюминий	А, АКП, Ап, АпКП	76	90	-
3. Алюминиевый сплав	АН, АНКП, АЖ, АЖКП	69	81	-
4. Алюминий – сталь	АСК, АпС, АСКС, АпСКС, АпСК, АС, АСКП	66	77	-
		76	90	-

3.3.5. Допускается проверку проводников на термическую стойкость при КЗ проводить путем сравнения термически эквивалентной плотности тока КЗ ($J_{\text{тер.эк}}$) в амперах на квадратный миллиметр

$$J_{\text{тер.эк}} = \frac{I_{\text{тер.эк}}}{S} \quad (57)$$

с допустимой в течение расчетного времени КЗ плотностью тока ($J_{\text{тер.доп}}$) в амперах на квадратный миллиметр

$$J_{\text{тер.доп}} = \frac{I_{\text{тер.доп1}}}{S} \sqrt{\frac{1}{t_{\text{отст}}} = \sqrt{\frac{A_{\vartheta_{\text{доп}}} - A_{\vartheta_{\text{и}}}}{t_{\text{отст}}}}} \quad (58)$$

С. 42 ГОСТ Р 50254-92

где $i_{\text{тер.доп1}}$ — допустимый ток односекундного КЗ, А; его значения для кабелей даны в нормативных документах.

Проводник удовлетворяет условию термической стойкости при КЗ, если выполняется соотношение

$$J_{\text{тер.зк}} \leq i_{\text{тер.доп1}} = \frac{i_{\text{тер.доп1}}}{S} \sqrt{\frac{1}{t_{\text{откл}}}} = \sqrt{\frac{A_{\sigma_{\text{доп}}} - A_{\sigma_{\text{в}}}}{t_{\text{откл}}}} . \quad (59)$$

3.3.6. Если нагрузка проводника до КЗ близка к продолжительно допустимой, то допускается проверку проводника на термическую стойкость при КЗ проводить, используя соотношение

$$J_{\text{тер.зк}} \leq \frac{C_T}{\sqrt{t_{\text{откл}}}} . \quad (60)$$

3.4. Проверка силовых кабелей на невозгораемость при КЗ

3.4.1. Для проверки силовых кабелей на невозгораемость при КЗ следует в соответствии с п. 3.3.2 определить конечную температуру нагрева их жил ϑ_k при расчетной продолжительности КЗ (см. п. 1.1.5) и сравнить ее с предельной температурой невозгораемости $\vartheta_{\text{из}}$.

Невозгораемость кабеля обеспечивается, если выполняется условие

$$\vartheta_k \leq \vartheta_{\text{из}} . \quad (61)$$

Предельная температура невозгораемости кабелей 6 кВ с пропитанной бумажной изоляцией равна 400 °С для бронированных и 350 °С — для небронированных кабелей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое

1. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ГИБКИХ ТОКОПРОВОДОВ

1.1. Максимальное возможное тяжение в проводниках ($F_{max,f}$) в ньютонах следует определять по формуле

$$F_{max,f} = \sqrt{2ES \frac{\Delta W_p}{l} + F_{st}^2},$$

где S – площадь поперечного сечения проводника, м^2 ;

ΔW_p – расчетная энергия;

$\Delta W_p = \Delta W_K$ при $\Delta W_K/Mgl < 2$;

$\Delta W_p = 2Mgl$ при $\Delta W_K/Mgl > 2$,

где ΔW_K – энергия, накопленная проводником одного пролета за расчетное время КЗ, Дж;

l – длина проводника в пролете, м;

$$F_{st} = \text{тяжение в проводнике до КЗ, равное } \frac{Mgl}{8f_B};$$

Mgl – максимальное возможное расчетная потенциальная энергия проводника;

M – масса проводника в пролете, кг;

g – ускорение свободного падения, $\text{м}/\text{с}^2$;

f_B – провес проводника в пролете, м;

L – расстояние от прямой, соединяющей точки крепления проводов на соседних опорах, до центра масс провода в пролете, м, причем

$$L = 2f_B/3.$$

Модуль упругости (E) проводника, свитого из пучка тонких проволок, как при наличии упрочняющего стального провода, так и без него, следует принимать меньшим, чем модуль упругости материала проводника из-за повышенной растяжимости витого проводника при нагружении. Его значение необходимо определять опытным путем.

1.2. Максимальное смещение провода (s_{OTK}) в метрах следует определять по формулам:

$$s_{OTK} = f_B \sqrt{1 - (1 - \frac{\Delta W_K}{Mgl})^2} \text{ при } \Delta W_K/Mgl < 1;$$

$$s_{OTK} = f_B \text{ при } \Delta W_K/Mgl \geq 1.$$

При кратковременном КЗ энергии, накопленную проводником (ΔW_K) в джоулях, следует вычислять по формуле

$$\Delta W_K = Mgl(1 - \cos \alpha) + \frac{1}{2} J(\alpha')^2,$$

где α и α' – угол отклонения провода и его первая производная по времени в момент отключения КЗ;

С. 44 ГОСТ Р 50254-92

J – момент инерции провода относительно оси, проходящей через опоры провода, м⁴.

Кривые зависимости относительных параметров проводника ($\Delta W_K/MgL$) от относительной продолжительности КЗ (τ), относительных нагрузок на провод (F_0^j/Mg ($j=2,3$)) и относительных размеров (a/L) при двух- и трехфазном КЗ приведены соответственно на черт. 23 и 24. При этом относительную продолжительность КЗ следует определять как

$$\tau = \frac{\omega_0}{2\pi} t,$$

где t – расчетная продолжительность КЗ, с;

$$\omega_0 = \sqrt{MgL/J},$$

Нагрузки (F_0^j) в ньютонах следует определять для различных видов КЗ ($j=2,3$):

– для двухфазного КЗ

$$F_0^{(2)} = 2 \cdot 10^{-7} \frac{l}{a} (I_{no}^{(2)})^2;$$

– для трехфазного КЗ

$$F_0^{(3)} = 1,5 \cdot 10^{-7} \frac{l}{a} (I_{no}^{(3)})^2,$$

где $I_{no}^{(2)}$ и $I_{no}^{(3)}$ – начальные действующие значения периодической составляющей токов соответственно двух- и трехфазного КЗ, А.

1.3. При относительной продолжительности КЗ $\tau > 0,6$ энергию, накопленную проводником (ΔW_K) в джоулях, следует определять в зависимости от вида КЗ:

– при двухфазном КЗ

$$\Delta W_K = \frac{1}{2} \Delta W_K^{(2)}, \text{ если } \Delta W_K^{(2)} = F^{(2)} a \ln \frac{a+2L}{a} > 2MgL;$$

$$\Delta W_K = Mgh, \text{ если } \Delta W_K^{(2)} \leq 2MgL;$$

– при трехфазном КЗ


$$\Delta W_K = \frac{1}{2} \Delta W_K^{(3)}, \text{ если } \Delta W_K^{(3)} = 1,33 F^{(3)} a [\ln \frac{\sqrt{(a+L)^2 + h^2}}{a} + 0,5 \ln \frac{a+L}{a}] > 2MgL;$$

$$\Delta W_K = Mgh, \text{ если } \Delta W_K^{(3)} \leq 2MgL,$$

где h – максимальная высота подъема центра масс провода во время КЗ, определяемая из соотношения h/a , м.

Параметры h/a для случаев двух- и трехфазного КЗ следует определять по кривым, приведенным соответственно на черт. 25 и 26.

Характеристики $\frac{\Delta W_K}{MgL}$ при двухфазном КЭ

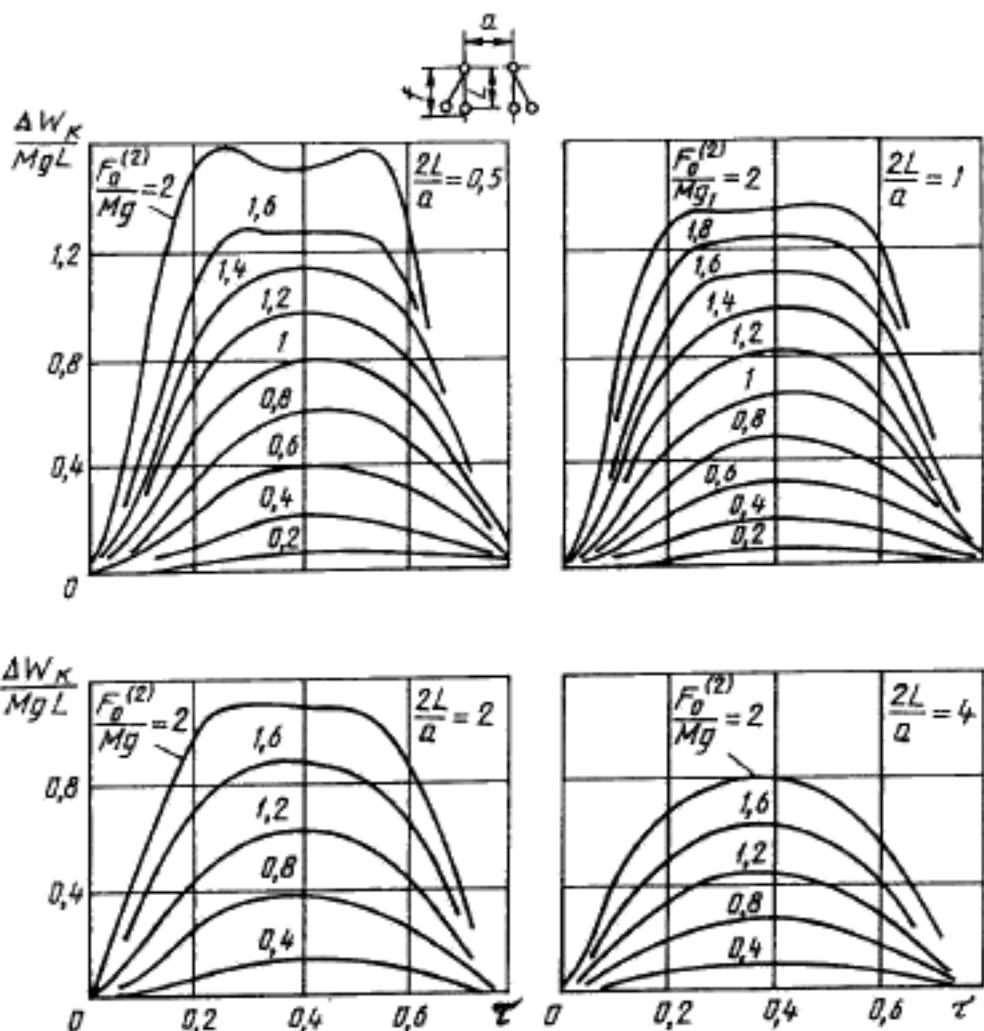

Черт. 23

2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ГИБКИХ ТОКОПРОВОДОВ С УЧЕТОМ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

Допустимое сближение фаз оценивают по следующему условию

$$a = 2(y + r_p) \leq a_{\min \text{ доп.}}$$

где y — максимальное отклонение провода, м;
 a — расстояние между токопроводами соседних фаз, м;
 r_p — радиус расщепления фазы, м;

$a_{\min \text{ доп.}}$ — наименьшее допустимое расстояние между фазами, м.

Максимальное отклонение провода при двухфазном КЗ определяют по выражению

$$y = 1,25 \sqrt{f_s^2 - H^2},$$

где f_s — стрела провеса провода, м;

H — высота расположения провода относительно точки подвеса в момент его максимального отклонения, м, которая равна

$$H = f_s \cos \alpha - 0,06 v^2,$$

где α — угол отклонения провода фазы к моменту отключения КЗ, рад;

v — скорость движения центра масс провода к моменту отключения КЗ, м/с.

Угол α определяют по формуле

$$\alpha = \frac{0,75 \pi f_k}{f_s},$$

где f_k — расчетная продолжительность КЗ, с.

Скорость v определяют по формуле

$$v = \frac{2I_{\text{по}}^2 (f_k + T_b)}{aq},$$

где $I_{\text{по}}$ — начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ, кА;

T_b — постоянная времени затухания апериодической составляющей тока КЗ, с;

q — приведенная нагрузка на фазу, Н/м, которая равна $q = pK$,

где p — погонный вес фазы, Н/м;


K — коэффициент нагрузки, учитывающий влияние натяжных гирлянд изолитров и спусков. Например, для пролета воздушной линии $K = 1$, для пролета наружной электроустановки с двумя натяжными гирляндами

$$K^2 = \frac{l_1 (l + 4l_p)}{l^2} + 12 \frac{Q_p l_p}{Q^2 l_1} (Q_1 + \frac{2}{3} Q_T),$$


где

$$l_1 = l - 2l_p; Q = pl; Q_1 = pl_1.$$

Если $H < 0$, то принимать $H = 0$.

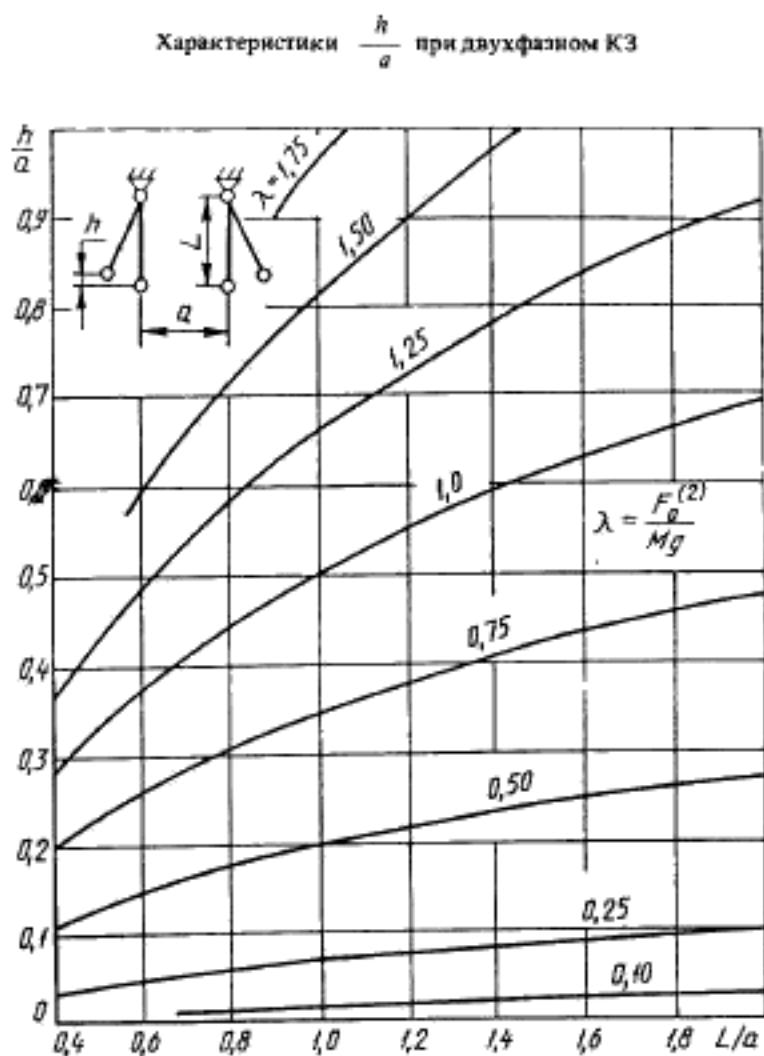

Характеристики $\frac{h}{a}$ при трехфазном КЗ

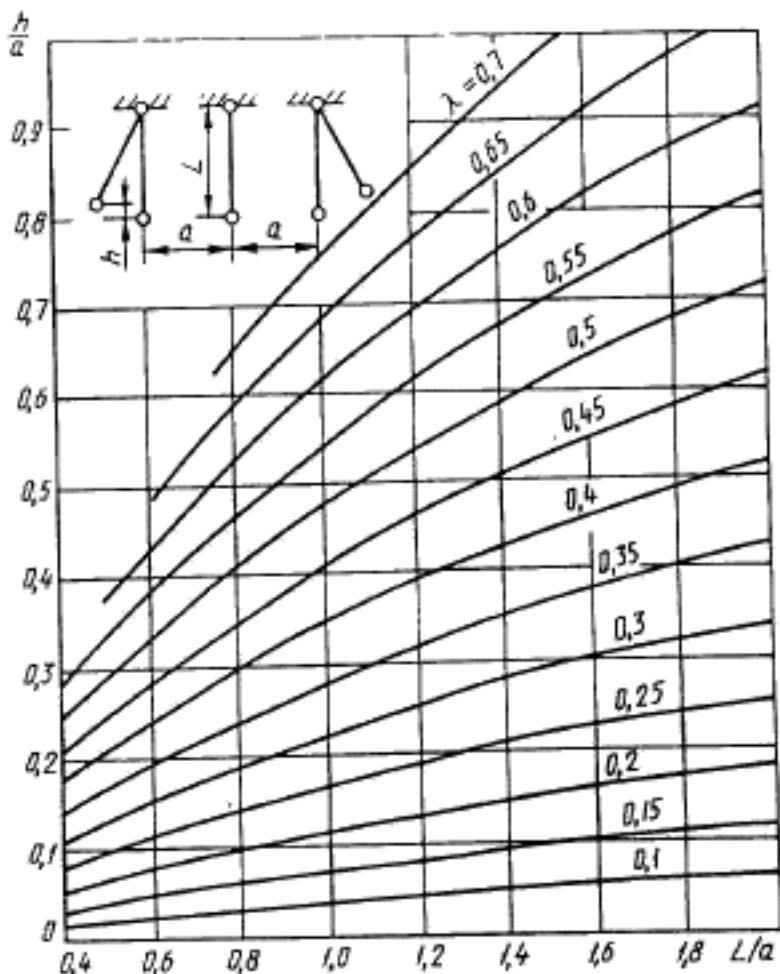

$$\lambda = \frac{2}{3} \frac{F_0^{(3)}}{M_0}$$

Черт. 26


ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

Таблица 10

Расчетные выражение для определения коэффициента $1/\lambda(Z)$

Нормы расчетной схемы в табл. 2	Расчетная формула для определения коэффициента $1/\lambda(Z)$
1	$\frac{1}{2} \left \frac{Z}{l} - \frac{Z^2}{l^2} \right $
2	$\left \frac{3}{8} - \frac{1}{2} \frac{Z-l}{l} \right $
3	$\frac{1}{2} \left \frac{Z}{l} - \frac{Z^2}{l^2} - \frac{1}{6} \right $
4	a) $\left \frac{3}{8} - \frac{1}{2} \frac{Z}{l} \right $ б) $\left \frac{3}{8} - \frac{1}{2} \frac{Z-l}{l} \right $
5	а) Для крайнего пролета $\left 0,394 \frac{Z}{l} - 0,5 \frac{Z^2}{l^2} \right $ б) Для второго пролета $\left 0,529 \frac{Z}{l} - 0,5 \frac{Z^2}{l^2} - 0,106 \right $ в) Для среднего пролета $\frac{1}{2} \left \frac{Z}{l} - \frac{Z^2}{l^2} - \frac{1}{6} \right $

Схемы взаимного расположения шин

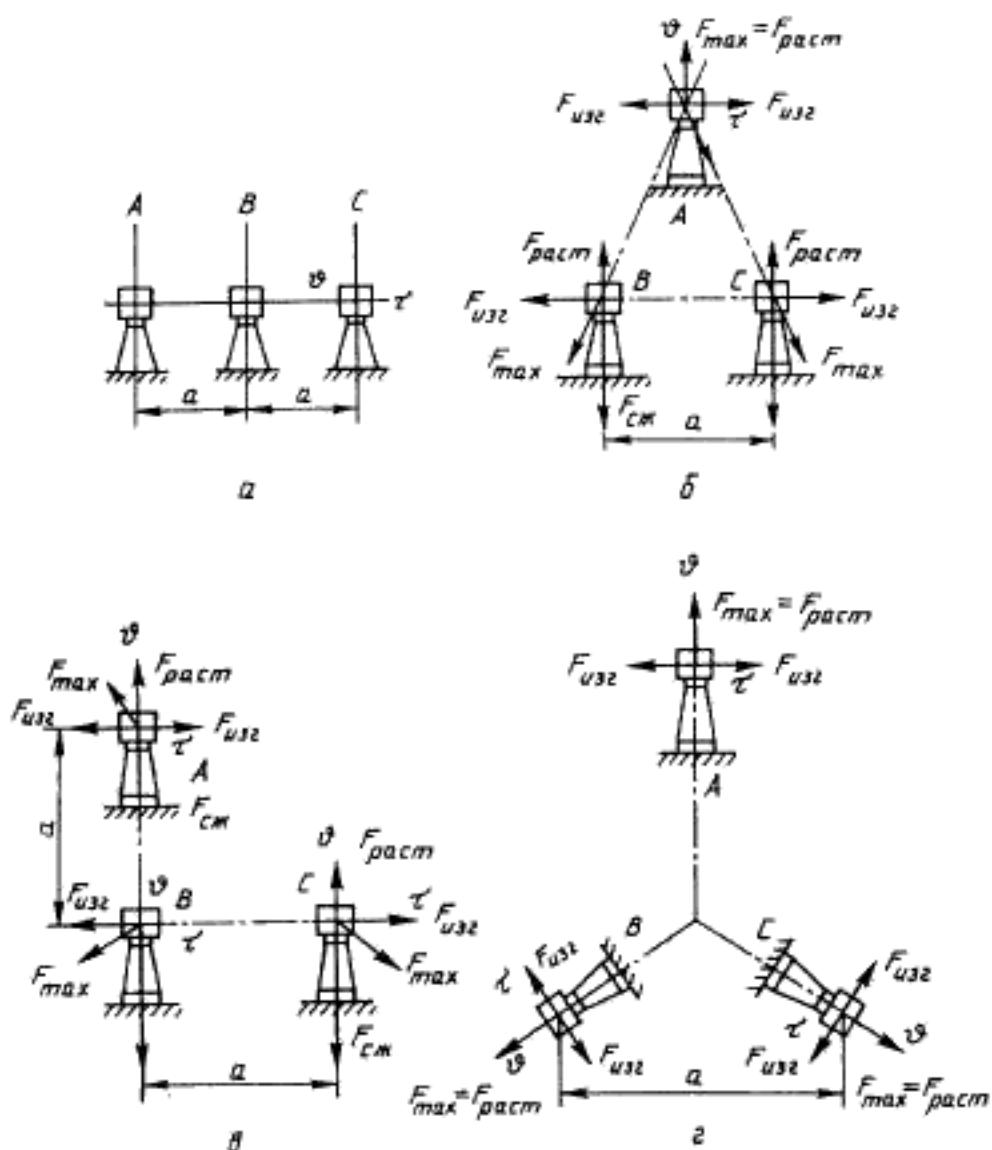

Черт. 2

ПРИЛОЖЕНИЕ З
Рекомендуемое

**МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ТОКОПРОВОДОВ
 НА ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКУЮ СТОЙКОСТЬ
 ПРИ ПОВТОРНОМ ВКЛЮЧЕНИИ НА КЗ**

Наибольшее напряжение в материале шин и максимальную нагрузку на изоляторы при повторном включении на КЗ определяют по формулам:

$$\sigma(Z) = \sigma_1(Z)\Theta = \frac{\sqrt{3} \cdot 10^{-7} I^2}{\lambda(Z) \alpha W} f_{уд}^2 \eta \Theta;$$


$$F_{\max} = F_{1\max} \Theta = \beta \frac{\sqrt{3} \cdot 10^{-7} I^2}{\alpha} f_{уд}^2 \eta \Theta,$$

где $\sigma_1(Z)$ и $F_{1\max}$ – наибольшее напряжение и нагрузка при первом КЗ;


Θ – коэффициент превышения напряжения и нагрузки при повторном КЗ.

Коэффициент превышения Θ определяют по кривым черт. 27а в зависимости от дескремента затухания δ . Номер расчетной кривой на черт. 27а определяют в зависимости от продолжительности бестоковой паузы $t_{б,п}$ и частоты собственных колебаний шины f_1 , используя черт. 27б. Если точка с координатами $t_{б,п}$ и f_1 лежит в зоне, ограниченной осями координат и кривой I, то коэффициент Θ определяют по кривой I, черт. 27а. Если эта точка лежит в зоне, ограниченной кривыми I и II, то Θ определяют по кривой 2 и т.д. Следует отметить, что расчетные коэффициенты Θ получены при наиболее неблагоприятных условиях коммутаций, которые приводят при первом КЗ, в бестоковую паузу и повторном включении на КЗ к наибольшим напряжениям в материале шин и нагрузкам на изоляторы и таким образом обеспечивают оценку электродинамической стойкости ошиновки.

Характеристики $\frac{\Delta W_K}{MgL}$ при трехфазном КЗ

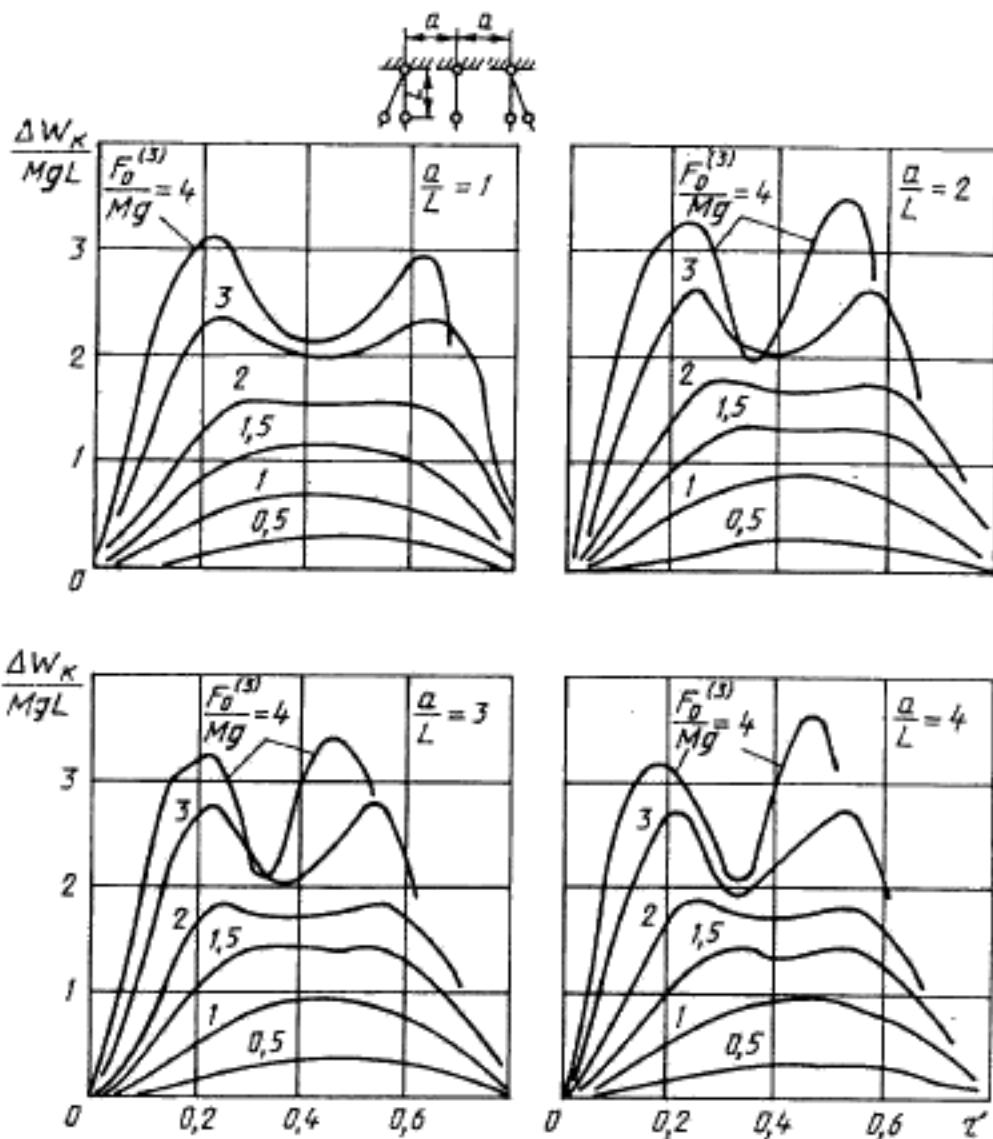

К определению коэффициента превышения Θ в зависимости от δ , $t_{\delta, \text{п}}, f_1$

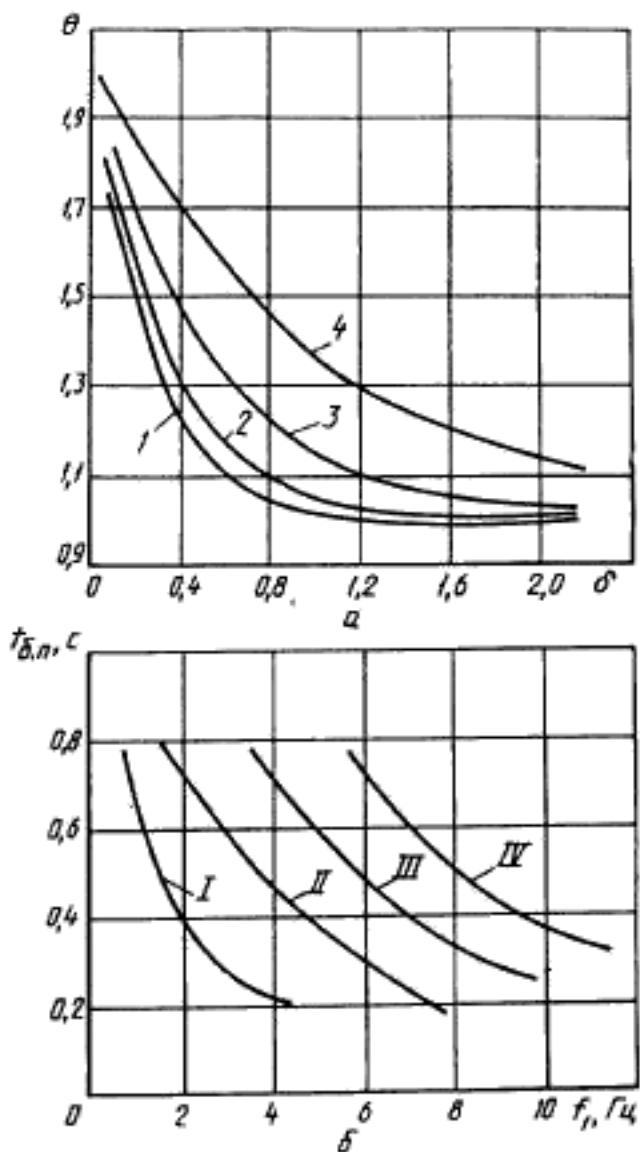

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Рекомендуемое

**ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ
ШИННЫХ КОНСТРУКЦИЙ**

Пример 1. Проверить электродинамическую стойкость трехфазной шинной конструкции, изоляторы которой обладают высокой жесткостью, при действии тока КЗ $I_{уд}^{(3)} = 155$ кА.

Шины выполнены из алюминиевого сплава марки АД31Т1, имеют прямоугольное сечение (60 × 6) мм², четыре пролета, расположены в одной плоскости и их параметры:

$$l = 1,2 \text{ м}; a = 0,6 \text{ м}; m = 0,972 \text{ кг/м};$$

$$E = 7 \cdot 10^{10} \text{ Па}; \sigma_{доп} = 137,2 \text{ МПа}.$$

Согласно табл. 4

$$J = \frac{bh^3}{12} = \frac{0,6 \cdot 6^3}{12} = 10,8 \text{ см}^4 = 10,8 \cdot 10^{-4} \text{ м}^4;$$

$$W = \frac{bh^2}{6} = \frac{0,6 \cdot 6^2}{6} = 3,6 \text{ см}^3 = 3,6 \cdot 10^{-4} \text{ м}^3.$$

Частота собственных колебаний

$$f_c = \frac{r_1^2}{2\pi l^2} - \sqrt{\frac{EJ}{m}} = \frac{4,73^2}{2 \cdot 3,14 \cdot 1,2^2} - \sqrt{\frac{7 \cdot 10^{10} \cdot 10,8 \cdot 10^{-4}}{0,972}} = 218,2 \text{ Гц},$$

где $r_1 = 4,73$ соответствует расчетной схеме 5, табл. 2.

В соответствии с черт. 5 коэффициент динамической нагрузки равен $\eta = 1,1$.

Максимальное напряжение в шинах, определяемое по формуле (15), равно

$$\sigma_{max} = \frac{F_{max}^{(3)} l}{\lambda W} \eta = \frac{\sqrt{3} \cdot 10^{-7} \cdot 1,2^2 \cdot 155 \cdot 10^6 \cdot 1,1}{12 \cdot 0,6 \cdot 3,6 \cdot 10^{-4}} = 254 \cdot 10^6 \text{ Па} = 254 \text{ МПа}.$$

где $F_{max}^{(3)}$ определено по формуле (2), коэффициент λ — из табл. 2.

Поскольку $\sigma_{max} = 254 \text{ МПа} > \sigma_{доп} = 137,2 \text{ МПа}$, то шины не удовлетворяют условию электродинамической стойкости. Для снижения максимального напряжения в материале шин необходимо уменьшить длину пролета. Наибольшая допустимая длина пролета

$$l_{доп} = l \sqrt{\frac{\sigma_{доп}}{\sigma_{max}}} = 1,2 \sqrt{\frac{137,2}{254}} = 0,88 \text{ м}.$$

Примем длину пролета $l = 0,8$ м.

В этом случае $f_1 = 491$ Гц; $\eta = 1,04$ и

$$\sigma_{\max} = \frac{\sqrt{3} \cdot 10^{-7} \cdot 0,8^2 \cdot 155^2 \cdot 10^4 \cdot 1,04}{12 \cdot 0,6 \cdot 3,6 \cdot 10^{-6}} = 134 \text{ МПа} < \sigma_{\text{доп.}}$$

Максимальную нагрузку на изолятор определяем по формуле (2):

$$F_{\max}^{(3)} = \frac{\sqrt{3} \cdot 10^{-7}}{a} l (i_{\text{уд}}^{(3)})^2 K_{\Phi} K_{\text{разр}} = \frac{\sqrt{3} \cdot 10^{-7}}{0,6} \cdot 0,8 \cdot 155^2 \cdot 10^4 \cdot 1 \cdot 1 = 5541 \text{ Н.}$$

Выбираем изоляторы типа ИОР-10-16,00 УХЛ3. Они удовлетворяют условию электродинамической стойкости (29), так как

$$F_{\text{доп.}} = 0,6 F_{\text{разр.}} = 0,6 \cdot 16000 = 9600 \text{ Н} > F_{\max}^{(3)} = 5541 \text{ Н.}$$

Таким образом шинная конструкция при уменьшении длины пролета до 0,8 м отвечает требованиям электродинамической стойкости.

Пример 2. Проверить электродинамическую стойкость трехфазной шинной конструкции в цепи генератора, шины которой состоят из двух элементов корытного профиля при $i_{\text{уд}}^{(3)} = 120$ кА.

Алюминиевые шины (марки АДО) сечением $2 \cdot 3435 \text{ мм}^2$ расположены в горизонтальной плоскости и имеют следующие параметры: $l = 2$ м; $a = 0,75$ м; $m_{\text{зп}} = 9,27 \text{ кг/м}$; $E = 7 \cdot 10^{10} \text{ Па}$; $\sigma_{\text{доп.}} = 41 \text{ МПа}$; $a_{\text{зп}} = 0,2 \text{ м}$; $l_{\text{зп}} = 1 \text{ м}$; $J_{y0-y_0} = J_{\text{зп}} = 254 \cdot 10^{-4} \text{ м}^4$; $J_{y-y} = J = 4220 \cdot 10^{-4} \text{ м}^4$; $W = 422 \cdot 10^{-6} \text{ м}^3$; $W_{\text{зп}} = 40 \cdot 10^{-6} \text{ м}^3$.

Частоты собственных колебаний шины и элемента шины, определяемые по формулам (22) и (24), равны

$$f_1 = \frac{r_1^2}{2\pi l^2} \sqrt{\frac{EJ}{m}} = \frac{4,73^2}{2 \cdot 3,14 \cdot 2^2} \sqrt{\frac{7 \cdot 10^{10} \cdot 4220 \cdot 10^{-8}}{9,27}} = 355 \text{ Гц};$$

$$f_{\text{зп}} = \frac{r_1^2}{2\pi l_{\text{зп}}^2} \sqrt{\frac{EJ_{\text{зп}}}{m_{\text{зп}}}} = \frac{4,73^2}{2 \cdot 3,14 \cdot 1^2} \sqrt{\frac{7 \cdot 10^{10} \cdot 254 \cdot 10^{-4}}{9,27}} = 49,3 \text{ Гц.}$$

Для полученных значений f_1 и $f_{\text{зп}}$, η и $\eta_{\text{зп}}$ равны 1,0 (черт. 5).

Максимальные напряжения в материале шин, которые обусловлены взаимодействием токов разных фаз и токов элементов одной фазы в соответствии с формулами (15) и (22) равны

$$\sigma_{\Phi}^{(3)} \max = \frac{F_{\max}^{(3)} l}{\lambda W} \eta = \frac{\sqrt{3} \cdot 10^{-7} \cdot 2^2}{12 \cdot 0,75 \cdot 422 \cdot 10^{-6}} \cdot 120^2 \cdot 10^4 \cdot 1 = 2,62 \cdot 10^4 \text{ Па} = 2,62 \text{ МПа},$$

$$\sigma_{\text{зпmax}} = \frac{2 \cdot 10^{-7} I_{\text{зп}}^2 K_{\Phi}}{\lambda a_{\text{зп}} W_{\text{зп}}} \left(\frac{i_{\text{уд}}}{\pi} \right)^2 \eta_{\text{зп}} = \frac{2 \cdot 10^{-7} \cdot 1^2 \cdot 1}{12 \cdot 0,2 \cdot 40 \cdot 10^{-6}} \cdot \frac{120^2}{4} \cdot 1 =$$

$$= 7,5 \cdot 10^6 \text{ Па} = 7,5 \text{ МПа}.$$

Суммарное напряжение в материале шины

$$\sigma_{max} = \sigma_{\phi max} + \sigma_{\text{зп} max} = 2,62 + 7,5 = 10,12 \text{ МПа}$$

Шины удовлетворяют условию электродинамической стойкости, так как

$$\sigma_{max} = 10,12 \text{ МПа} < \sigma_{\text{доп}} = 41 \text{ МПа}.$$

Максимальная нагрузка на изолятор, определяемая по формуле (2), равна

$$F_{max}^{(3)} = \frac{\sqrt{3} \cdot 10^{-3} \cdot 2 \cdot 120^2 \cdot 10^6}{0,75} = 6643 \text{ Н.}$$

Выбираем изолятор типа ИО-10-20,00 УЗ.

Разрушающая нагрузка для этого изолятора составляет $F_{\text{разр}} = 20000 \text{ Н.}$, высота $H_{из} = 134 \text{ мм.}$ Изолятор имеет внутреннее крепление арматуры (черт. 3 а), поэтому $h_{iz} = a_{iz}/2 = 0,1 \text{ м.}$

Согласно (8) допустимая нагрузка при изгибе изолятора равна

$$F_{\text{доп}} = 0,6 F_{\text{разр}} \frac{H_{iz}}{h_{iz} + H_{iz}} = 0,6 \cdot 20000 \frac{0,134}{0,134 + 0,1} = 6872 \text{ Н.}$$

Расчетная максимальная нагрузка на изоляторы не превышает допустимую

$$F_{max}^{(3)} = 6643 \text{ Н} < F_{\text{доп}} = 6872 \text{ Н.}$$

поэтому изолятор типа ИО-10-20,00 УЗ удовлетворяет условиям электродинамической стойкости.

Пример 3. Проверить электродинамическую стойкость шинной конструкции наружной электроустановки напряжением 110 кВ при $I_{уд} = 50 \text{ кА.}$ Трубчатые шины квадратного сечения выполнены из алюминиевого сплава АД31Т и расположены в одной плоскости. Высота шины $H = 125 \text{ мм,}$ толщина $t = 8 \text{ мм,}$ погонная масса $m = 8,96 \text{ кг/м.}$ Длина пролета $l = 5,0 \text{ м,}$ расстояние между фазами $a = 1,0 \text{ м.}$ Допустимое напряжение в материале шины $\sigma_{\text{доп}} = 89 \text{ МПа,}$ модуль упругости $E = 7 \cdot 10^{10} \text{ Па.}$ Изоляторы типа ИОС-110-600 имеют высоту $H_{из} = 1100 \text{ мм,}$ расстояние от головки изолятора до центра тяжести шины $h_{iz} = 80 \text{ мм,}$ высоту арматуры нижнего фланца изолятора $H_{арм} = 100 \text{ мм.}$

Жесткость изолятора $C_{из} = 1100 \text{ кН/м,}$ частота собственных колебаний $f_{из} = 28 \text{ Гц.}$

Момент инерции и момент сопротивления шины в соответствии с формулами табл. 4 составляют

$$J = \frac{H^4 - h^4}{12} = \frac{12,5^4 - 10,9^4}{12} = 858,2 \text{ см}^4 = 858,2 \cdot 10^{-8} \text{ м}^4,$$

$$W = \frac{H^4 - h^4}{6H} = \frac{12,5^4 - 10,9^4}{6 \cdot 12,5} = 137,3 \text{ см}^3 = 137,3 \cdot 10^{-6} \text{ м}^3,$$

где $h = H - 2t = 12,5 - 1,6 = 10,9 \text{ см.}$

С. 56 ГОСТ Р 50254–92

Допустимая нагрузка на изолятор

$$F_{\text{доп}} = 0,6 \cdot 600 \frac{1000}{1000+50} = 333 \text{ даН} = 3330 \text{ Н},$$

где $H = H_{\text{из}} - H_{\text{арм}} = 1100 - 100 = 1000 \text{ мм}$.

Значения жесткости и частоты колебаний опоры допустимо принять равными жесткости и частоте колебаний изолятора, так как изоляторы шинной конструкции установлены на весьма жестком основании.

Приведенная масса в соответствии с формулой (28) равна

$$M = \frac{C_{\text{оп}}}{(2\pi f_{\text{оп}})^2} = \frac{1100 \cdot 10^3}{(2\pi \cdot 28)^2} = 35,6 \text{ кг.}$$

Необходимые для определения параметра основной частоты величины соответственно равны

$$C_{\text{оп}} J^3/EJ = \frac{1100 \cdot 10^3 \cdot 5^3}{7 \cdot 10^{10} \cdot 858,2 \cdot 10^{-8}} = 229;$$

$$M/mI = \frac{35,6}{8,96 \cdot 5} = 0,795.$$

По кривым черт. 6 параметры частоты $r_1 = 3,3$, поэтому

$$f_1 = \frac{-3,3^2}{2\pi \cdot 5^2} \sqrt{\frac{7 \cdot 10^{10} \cdot 858,2 \cdot 10^{-8}}{8,96}} = 18 \text{ Гц.}$$

По кривой черт. 5 $\eta = 0,90$.

Максимальное напряжение в материале шинки и нагрузка на изоляторы в соответствии с (15) и (2) составляют

$$\sigma_{\text{max}} = \frac{\sqrt{3} \cdot 10^{-1} \cdot 5^3}{12 \cdot 1 \cdot 137,3} \cdot 50^3 \cdot 10^6 \cdot 0,9 = 5,9 \text{ МПа};$$

$$F_{\text{max}} = \frac{\sqrt{3} \cdot 10^{-1} \cdot 5}{1} \cdot 50^3 \cdot 10^6 \cdot 0,9 = 1946 \text{ Н, т.е.}$$

$$\sigma_{\text{max}} = 5,9 < \sigma_{\text{доп}} = 89 \text{ МПа и}$$

$$F_{\text{max}} = 1946 \text{ Н} < F_{\text{доп}} = 3300 \text{ Н.}$$

Шинная конструкция удовлетворяет условиям электродинамической стойкости.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН подкомитетом ПК-2 технического комитета ТК 117

РАЗРАБОТЧИКИ

Л.Г. Мамиконянц, д-р техн. наук; Б.Н. Неклепаев, д-р техн. наук (руководители темы); А.В. Клименко, д-р техн. наук, И.П. Крюков, канд. техн. наук; Ю.Н. Львов, канд. техн. наук; В.В. Жуков, канд. техн. наук; Е.П. Кудрявцев, д-р техн. наук, А.П. Долин, канд. техн. наук

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 08.09.92 № 1141
3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Редактор *В.П. Огурцов*
Технический редактор *О.Н. Власова*
Корректор *В.И. Вареникова*

Подп. в печ. 20.05.93. Усл. печ. л. 3,5. Усл. кр.-отт. 3,75. Уч.-изд. л. 3,10.
Тираж 681 экз. Зак. 1318 С 235.

Ордена „Знак Почета” Издательство стандартов,
107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве стандартов на НПУ.

Калужская типография стандартов.
248006, Калуга, ул. Московская, 256.

При двухфазном КЗ

$$F_{\max}^{(2)} = \frac{2 \cdot 10^7}{g} I(i_{\text{уд}}^{(2)})^2 K_{\Phi} K_{\text{расп}}, \quad (3)$$

где $i_{\text{уд}}^{(2)}$ – ударный ток двухфазного КЗ, А.

2.2. Выбор расчетной механической схемы шинных конструкций и гибких токопроводов

2.2.1. Методику расчета электродинамической стойкости шинных конструкций и гибких токопроводов следует выбирать на основе расчетной механической схемы, учитывающей их особенности.




2.2.2. Следует различать:

- статические системы, обладающие высокой жесткостью, у которых шины и изоляторы при КЗ остаются неподвижными;
- динамические системы с жесткими опорами, у которых изоляторы при КЗ могут считаться неподвижными, а шины колеблются;
- динамические системы с упруго податливыми опорами, в которых при КЗ колеблются шины и опоры;
- динамические системы с гибкими проводами.



2.2.3. Расчетные механические схемы шинных конструкций различных типов, обладающих высокой жесткостью, представлены в табл. 2.

Таблица 2

Расчетная схема шинных конструкций

Но- мер схе- мы	Расчетная схема	Тип балки и опоры	Коэффициенты		
			λ	β	r_1
1		Однопролетная A и B -изолято- ры-опоры	8	1	3,14
2		Однопролетная A -заземле- ние шины; B – изо- лятор-опора	8	1,25	3,93
3		A и B -заземле- ние шины на жестких опорах	12	1	4,73

Продолжение табл. 2

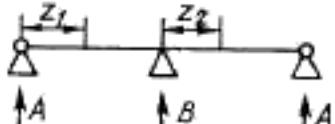Но- мер схе- мы	Расчетная схема	Тип балки и опоры	Коэффициенты		
			λ	β	r_1
4		Балка с двумя пролетами	8	1,25	3,93
5		Балка с тремя и более пролетами	10*	1,13	4,73
			12**	1	

* Для крайних пролетов.

** Для средних пролетов.

Расчетные схемы имеют вид равнопролетной балки, лежащей или закрепленной на жестких опорах и подвергающейся воздействию равномерно распределенной нагрузки.

Различают следующие типы шинных конструкций и соответствующих расчетных механических схем:

- шинные конструкции с разрезными шинами, длина которых равна длине одного пролета; расчетной схемой для них является балка с шарнирным опиранием на обеих опорах пролета (табл. 2, схема 1);

- шинные конструкции с разрезными шинами, длина которых равна длине двух пролетов, с жестким креплением на средней опоре; расчетной схемой для них является балка с жестким опиранием (зашемлением) на одной и шарнирным на другой опоре пролета (табл. 2, схема 2);

- многопролетная шинная конструкция с неразрезными шинами; расчетной схемой для средних пролетов является балка с жестким опиранием (зашемлением) на обеих опорах пролета (табл. 2, схема 3);

- шинные конструкции с разрезными шинами, длина которых равна двум, трем и более пролетам, без жесткого крепления на промежуточных опорах; расчетной схемой для них являются соответственно схемы 4 и 5 (табл. 2).

2.2.4. Расчетной схемой шинной конструкции с упруго податливыми опорами следует считать схему, в которой масса шины распределена по длине пролета, а опоры представлены телами с эквивалентной массой M и пружинами с жесткостью $C_{\text{оп}}$.

2.2.5. Для гибких токопроводов в качестве расчетной схемы применяют схему с жестким стержнем, ось которого очерчена по цепной линии. Гирлянды изоляторов вводят в механическую схему в виде жестких стержней, шарнирно соединенных с проводами и опорами. Размеры стержней расчетной схемы определяют из статического расчета на действие сил тяжести.

2.3. Допустимые механические напряжения в материале проводников и механические нагрузки на опоры при КЗ

2.3.1. Допустимое напряжение в материале жестких шин ($\sigma_{\text{доп}}$) в паскалях следует принимать равным 70% от временного сопротивления разрыву материала шин σ_p

$$\sigma_{\text{доп}} = 0,7 \sigma_p. \quad (4)$$

Допустимые напряжения в материале шин следует принимать ниже пределов текучести этого материала.

Временные сопротивления разрыву и допускаемые[#] напряжения в материалах шин приведены в табл. 3.

В случае сварных шин их временное сопротивление разрыву снижается. Значения временных сопротивлений разрыву в области сварных соединений определяют экспериментально; при отсутствии экспериментальных данных эти значения и значения допустимых напряжений следует принимать, используя данные табл. 3.

Таблица 3

Основные характеристики материалов шин

Материал шины	Марка	Временное сопротивление разрыву, МПа		Допустимое напряжение, МПа		Модуль упругости, 10^{10} Па
		материала	в области сварного соединения	материала	в области сварного соединения	
1. Алюминий	А0, А АД0	118 59-69	118 59-69	82 41-48	82 41-48	7 7
2. Алюминиевый сплав	АД31Т АД31Т1 АВТ1 1915Т	127 196 304 353	120 120 152 318	89 137 213 247	84 84 106 223	7 7 7 7
3. Медь	МГМ МГТ	245-255 245-294	-	171,5-178 171,5-206	-	10 10

2.3.2. Допустимую нагрузку на изолятор (изоляционную опору) ($F_{\text{доп}}$) следует принимать равной 60% от минимальной разрушающей нагрузки $F_{\text{разр}}$, приложенной к вершине изолятора (опоры) при изгибе или разрыве:

$$F_{\text{доп}} = 0,6 F_{\text{разр}}. \quad (5)$$

2.3.3. В зависимости от взаимного расположения шин и изоляторов последние подвергаются воздействию электродинамических сил, работаю на изгиб или растяжение (сжатие) или одновременно на изгиб и растяжение (сжатие). Допустимые нагрузки на изоляторы при изгибе ($F_{\text{доп.изг}}$) и растяжении ($F_{\text{доп.р}}$) в ньютонах в этих случаях следует принимать соответственно равными:

$$\left. \begin{array}{l} F_{\text{доп.изг}} = 0,6 F_{\text{разр.изг}}; \\ F_{\text{доп.р}} = 0,6 F_{\text{разр.р}} \end{array} \right\}. \quad (6)$$

где $F_{\text{разр.изг}}$ и $F_{\text{разр.р}}$ — задаваемые заводом-изготовителем минимальные разрушающие нагрузки соответственно при изгибе и растяжении (сжатии) изолятора, Н.

2.3.4. Допустимую нагрузку на спаренные изоляторы (опоры) следует принимать равной 50% от суммарного разрушающего усилия изоляторов (опор)

$$F_{\text{доп}} = 0,5 F_{\text{разр.}\Sigma}, \quad (7)$$

где $F_{\text{разр.}\Sigma}$ — суммарное разрушающее усилие спаренных изоляторов (опор), Н.

2.3.5. Допустимую нагрузку при изгибе опорного изолятора ($F_{\text{доп}}$) в ньютонах следует определять в соответствии с формулой

$$F_{\text{доп}} = N F_{\text{разр}} \frac{h}{H}, \quad (8)$$

где N — коэффициент допустимой нагрузки, равный 0,6 или 0,5 (см. пп. 2.3.2. — 2.3.4);

h и H — расстояния от опасного сечения изолятора соответственно до его вершины и центра тяжести поперечного сечения шины (см. черт. 3), м.

Опасное сечение опорно-стержневых изоляторов с внутренним креплением арматуры (черт. 3а) следует принимать у опорного фланца, опорно-стержневых изоляторов с внешним креплением арматуры (черт. 3б,в) — у кромки нижнего фланца, а опорно-штыревых изоляторов (черт. 3г) — на границе контакта штыря с фарфоровым телом изолятора.

Допустимую изгибающую нагрузку многоярусных изоляционных опор (черт. 3в,г) следует принимать равной допустимой нагрузке наименее прочного яруса, определенной по формуле (8).