

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р ИСО
8528-3—
2005

ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ ГЕНЕРАТОРНЫЕ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ПРИВОДОМ
ОТ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Часть 3

Генераторы переменного тока

ISO 8528-3:1993

Reciprocating internal combustion engine driven alternating
current generating sets — Part 3: Alternating current generators
for generating sets
(IDT)

Издание официальное

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении (ФГУП ВНИИМаш) и открытым акционерным обществом (ОАО) «НИИЭлектроагрегат» на основе аутентичного перевода стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 047 «Передвижная энергетика»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 декабря 2005 г. № 367-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 8528-3:1993 «Электрогенераторные установки переменного тока с поршневыми двигателями внутреннего сгорания. Часть 3. Генераторы переменного тока для генераторных установок» (ISO 8528-3:1993 «Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets — Part 3: Alternating current generators for generating sets»).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5 (подраздел 3.5).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении Б

5 ВВЕДЕН В ПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2006

Настоящий стандарт не может быть частично или полностью воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

9 Специальные режимы нагрузки

Определения режимов, отличающихся от приведенных в МЭК 60034-1, установлены в 9.1—9.3.

9.1 Ток несимметричной нагрузки

Должны выполняться требования МЭК 60034-1 за исключением требований к генераторам мощностью до 1000 кВ·А, у которых нагрузка подключается между фазой и нейтралью. Отношение составляющей обратной последовательности системы токов к номинальному току не должно превышать 10 %.

9.2 Установившийся ток короткого замыкания

При коротком замыкании в генераторе необходимо поддерживать установившееся минимальное значение тока (после прекращения помех от переходного процесса) в течение времени, необходимого для проверки работы устройств защиты системы.

При наличии релейной или других видов селективной защиты или если селективная защита не требуется, поддерживание установившегося тока короткого замыкания не требуется.

9.3 Кратковременная перегрузка по току

Требования — по МЭК 60034-1.

9.4 Коэффициент телефонных гармоник КТГ

Предельные значения телефонных гармоник линейного напряжения между фазными выводами для синхронных генераторов мощностью 300 кВ·А и выше должны соответствовать МЭК 60034-1.

Для синхронных генераторов мощностью от 62,5 до 300 кВ·А КТГ не должны превышать 5 %, а мощностью менее 62,5 кВ·А — 8 %.

9.5 Подавление радиопомех F

Предельные значения постоянных и импульсных радиопомех должны быть указаны в технических условиях на электроагрегат.

Уровень снижения радиопомех, включая напряжение помех, мощность и напряженность поля, должен быть указан в договоре на поставку между потребителем и изготовителем.

10 Влияние электромеханических колебаний на параллельную работу

Изготовитель должен гарантировать устойчивую параллельную работу электроагрегатов. При необходимости изготовитель должен оказать помощь в обеспечении устойчивой параллельной работы. Если частота вынужденных колебаний, вызванных изменением крутящего момента, будет близка к частоте собственных колебаний генератора, произойдет резонанс.

Частота собственных колебаний обычно находится в диапазоне от 1 до 3 Гц, следовательно, резонанс наиболее вероятен при частоте вращения от 100 до 180 мин⁻¹ двигателя внутреннего сгорания электроагрегата.

В этом случае изготовитель электроагрегата должен оказать помощь потребителю в устранении явления резонанса, в том числе в проведении анализа и исследования причин возникновения резонанса.

11 Асинхронные генераторы с системами возбуждения

11.1 Общие требования

Асинхронные генераторы генерируют напряжение при наличии реактивной мощности.

При работе электроагрегата в автономном режиме должно быть специальное устройство, обеспечивающее возбуждение генератора и нагрузки, подключенной к генератору, обладающей требуемой реактивной мощностью.

Термины и определения, приведенные в 11.2—11.5, относятся к асинхронным генераторам со встроенной системой возбуждения.

11.2 Номинальная частота вращения и номинальное скольжение

номинальная частота вращения $n_{r,G}$: Частота вращения ротора, необходимая для выработки напряжения номинальной частоты с учетом расчетного значения скольжения, определяемая по формуле

$$n_{r,G} = \frac{f_r}{p} (1 - s_{r,G}).$$

расчетное скольжение асинхронного генератора $s_{r,G}$: Разность между синхронной частотой вращения магнитного поля и частотой вращения ротора, отнесенная к синхронной частоте вращения, при которой электроагрегат выдает номинальную активную мощность, определяемая по формуле

$$s_{r,G} = \frac{(f_r/p) - n_{r,G}}{f_r/p}.$$

11.3 установившийся ток короткого замыкания: Ток короткого замыкания, установившийся при наличии источника возбуждения.

11.4 диапазон регулирования напряжения: Время регулирования напряжения асинхронного генератора при наличии управляемого устройства возбуждения.

11.5 параллельная работа асинхронных генераторов: Асинхронные генераторы со встроенным устройствами возбуждения, работающие параллельно и распределяющие реактивную мощность, требуемую нагрузкой, в соответствии с мощностью своих систем возбуждения.

Распределение активной мощности, потребляемой нагрузкой, производится в соответствии с частотой вращения двигателей внутреннего сгорания.

12 Эксплуатационные предельные значения характеристик

Предельные эксплуатационные значения характеристик генератора по ИСО 8528-1 приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Предельные эксплуатационные значения

Наименование характеристики	Обозначение	Единица измерения	Пункт настоящего стандарта	Предельные рабочие значения для класса по ИСО 8528-1			
				G1	G2	G3	G4
1 Относительный диапазон уставки напряжения	δU_s	%	7.4	Не более $\pm 5^1)$			СИП ²⁾
2 Установившееся отклонение напряжения	δU_{st}	%	7.5	± 5	$\pm 2,5$	± 1	СИП ²⁾
3 Переходное отклонение напряжения при наборе нагрузки ³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾	δU_{dyn}^-	%	7.6	-30	-24	-18	СИП ²⁾
4 Переходное отклонение напряжения при сбросе нагрузки ³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾	δU_{dyn}^+	%	7.6	35	25	20	СИП ²⁾
5 Время восстановления напряжения ³⁾⁽⁴⁾	t_U	с	7.9	Менее 2,5	Менее 1,5	Менее 1,5	СИП ²⁾
6 Небаланс напряжения	$\delta U_{2,0}$	%	7.11	$1^{6)}$	$1^{6)}$	$1^{6)}$	$1^{6)}$

¹⁾ Не устанавливают, если нет параллельной работы или не требуется фиксированного устанавливаемого напряжения.

²⁾ СИП — условное обозначение необходимости согласования между изготовителем и потребителем.

³⁾ Для номинальной мощности при номинальном напряжении, номинальной частоте и полном сопротивлении постоянной нагрузки. При других значениях мощности предельные значения устанавливают по согласованию между изготовителем и потребителем.

⁴⁾ Следует иметь в виду, что если выбранные значения переходного отклонения напряжения и времени его восстановления меньше необходимых, то может потребоваться генератор большей мощности. Поскольку существует устойчивая связь между характеристиками переходного напряжения и переходными реактивными сопротивлениями, то вероятность повреждения генераторов возрастает.

⁵⁾ Более высокие значения допускается использовать для генераторов мощностью более 5 МВ·А и частотой вращения 600 мин⁻¹ и менее.

⁶⁾ При параллельной работе генераторов значение должно быть уменьшено до 0,5.

Значения, приведенные в таблице 1, установлены для генераторов с номинальной частотой вращения, работающих при температуре окружающей среды, оговоренной условиями эксплуатации. При изменениях частоты вращения первичного двигателя эти значения могут отличаться от приведенных в таблице 1.

13 Маркировка

Табличка с маркировочными данными должна соответствовать требованиям МЭК 60034-1. На табличке помимо номинальной выходной мощности и класса мощности должны быть указаны следующие характеристики:

а) для установленной непрерывной мощности, вырабатываемой при режиме работы $S1$, номинальная мощность должна быть указана маркировкой « BR » основной непрерывной мощности BR , например:

$$S_r = 22 \text{ кВ} \cdot \text{А} \ BR;$$

б) для установленной мощности с дискретной постоянной нагрузкой, вырабатываемой при режиме работы $S10$, основную непрерывную мощность при режиме работы $S1$ маркируют согласно перечислению а). Пиковую номинальную мощность указывают маркировкой пиковой непрерывной мощности PR , максимальным вращением работы 500 ч в год (см. ИСО 8528-1) и коэффициентом T_L , например:

$$S_r = 24 \text{ кВ} \cdot \text{А} \ PR, 500 \text{ ч в год}, T_L = 0,9.$$

Изготовитель генератора по запросу потребителя должен предоставить график производительности или установленное значение допустимой выходной мощности генератора в зависимости от температуры охлаждения.

Приложение А
(обязательное)

Характеристика переходного напряжения генератора переменного тока, возникающего вследствие внезапного изменения нагрузки

A.1 Общие положения

A.1.1 При внезапном изменении нагрузки происходит уменьшение (увеличение) напряжения на выводах генератора. Одной из функций системы регулятор — возбудитель является обнаружение изменения напряжения на выводах генератора и изменение возбуждения магнитного поля для восстановления прежнего напряжения на выводах генератора. Максимальное переходное отклонение напряжения на выводах генератора определяется.

- а) значением напряжения, коэффициентом мощности, значением и скоростью изменения прилагаемой нагрузки;
- б) значением напряжения, коэффициентом мощности и зависимостью тока от напряжения первоначальной нагрузки;
- в) временем реагирования и способностью восстановления напряжения системой регулятор — возбудитель;
- г) временем восстановления частоты вращения двигателя внутреннего сгорания после внезапного изменения нагрузки.

Характеристики переходного напряжения определяют работу системы, состоящей из генератора, возбудителя, регулятора и двигателя внутреннего сгорания, и не могут быть установлены только по данным генератора. В данном приложении рассматривается система генератор — возбудитель — регулятор.

A.1.2 При выборе или применении генераторов потребителем задается или указывается максимальное переходное отклонение напряжения от номинального значения (провал напряжения), возникающее вследствие внезапного увеличения нагрузки.

По требованию потребителя изготовитель должен предоставить информацию об ожидаемом переходном отклонении напряжения в любом из двух вариантов:

- а) на генератор как единый агрегат, состоящий из генератора, возбудителя и регулятора;
- б) полные данные, определяющие переходные характеристики регулятора и возбудителя (при его наличии).

A.1.3 Для обеспечения ожидаемого переходного отклонения напряжения необходимы следующие условия, если не указаны другие:

- а) постоянная частота вращения (номинальная);
- б) генератор, возбудитель и регулятор должны работать без нагрузки при номинальном напряжении, а начальная температура должна соответствовать температуре окружающей среды;
- с) подключение указанной в технических условиях линейной нагрузки должно быть с постоянным полным сопротивлением.

П р и м е ч а н и е 10 — Ожидаемое переходное отклонение напряжения от номинального значения определяется по прежнему изменению напряжения всех фаз на выводах генератора, то есть не требуется учет асимметрии фаз, на которую влияют факторы, не зависящие от изготовителя генератора.

A.2 Примеры

На ленте самопищащего прибора указано значение выходного напряжения в зависимости от времени для демонстрации переходных характеристик генератора, возбудителя и регулятора при внезапном изменении нагрузки. Для определения характеристик прибора необходимо учитывать весь диапазон изменения напряжения.

На рисунках A.1 — A.3 изображены два случая изменения напряжений, зарегистрированные самопищащим прибором. Эти рисунки и типовые расчеты приведены в качестве примера определения переходных характеристик системы генератор — возбудитель — регулятор при внезапном изменении нагрузки.

A.3 Нагрузки при пуске двигателя

Определение характеристик системы генератор — возбудитель — регулятор при запуске двигателя проводят в условиях по A.3.1 и A.3.2.

A.3.1 Моделирование нагрузки

Условия моделирования нагрузки:

- а) постоянное полное сопротивление (ненасыщающаяся реактивная нагрузка);
- б) коэффициент мощности равен или менее 0,4, отстающий.

П р и м е ч а н и е 11 — Ток, полученный при имитации нагрузки, необходимо корректировать по соотношению U_r/U_{reg} каждый раз, когда напряжение восстановления выходит из допустимого диапазона установившихся отклонений. Эти значения тока и номинального напряжения на выводах генератора должны использоваться для определения приложенной нагрузки.

A.3.2 Температура

Испытания проводят при температуре генератора и системы возбуждения, равной температуре окружающей среды.

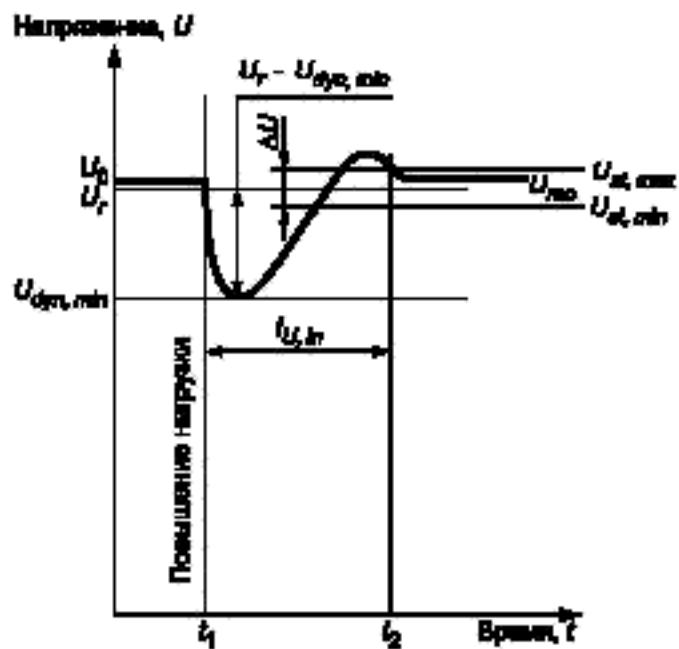


Рисунок А.1 — Характеристика переходного напряжения (повышение нагрузки)

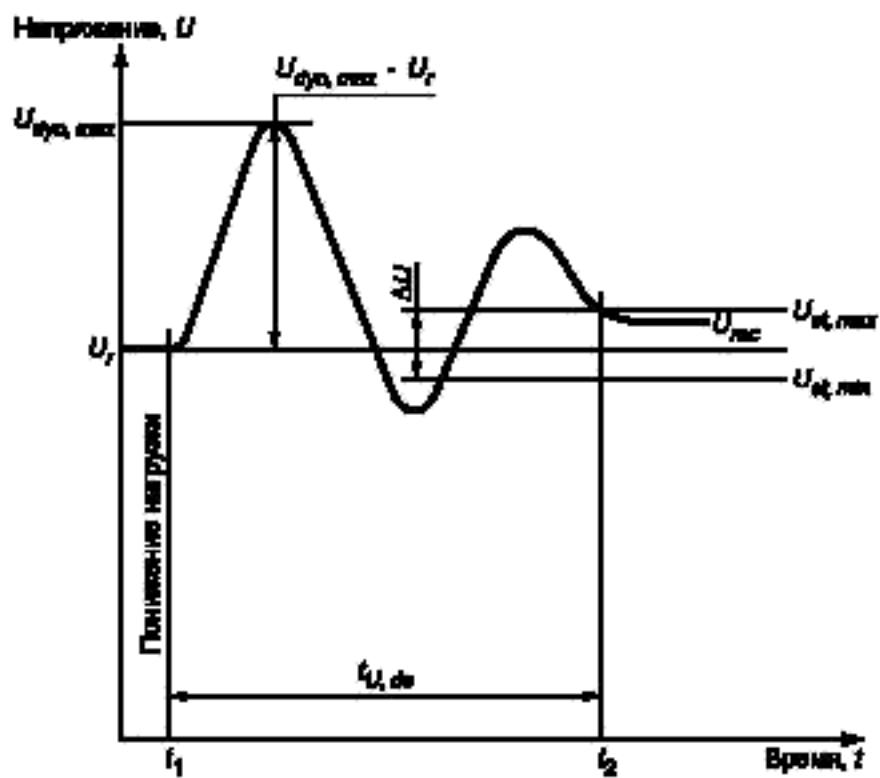


Рисунок А.2 — Характеристика переходного напряжения (понижение нагрузки)

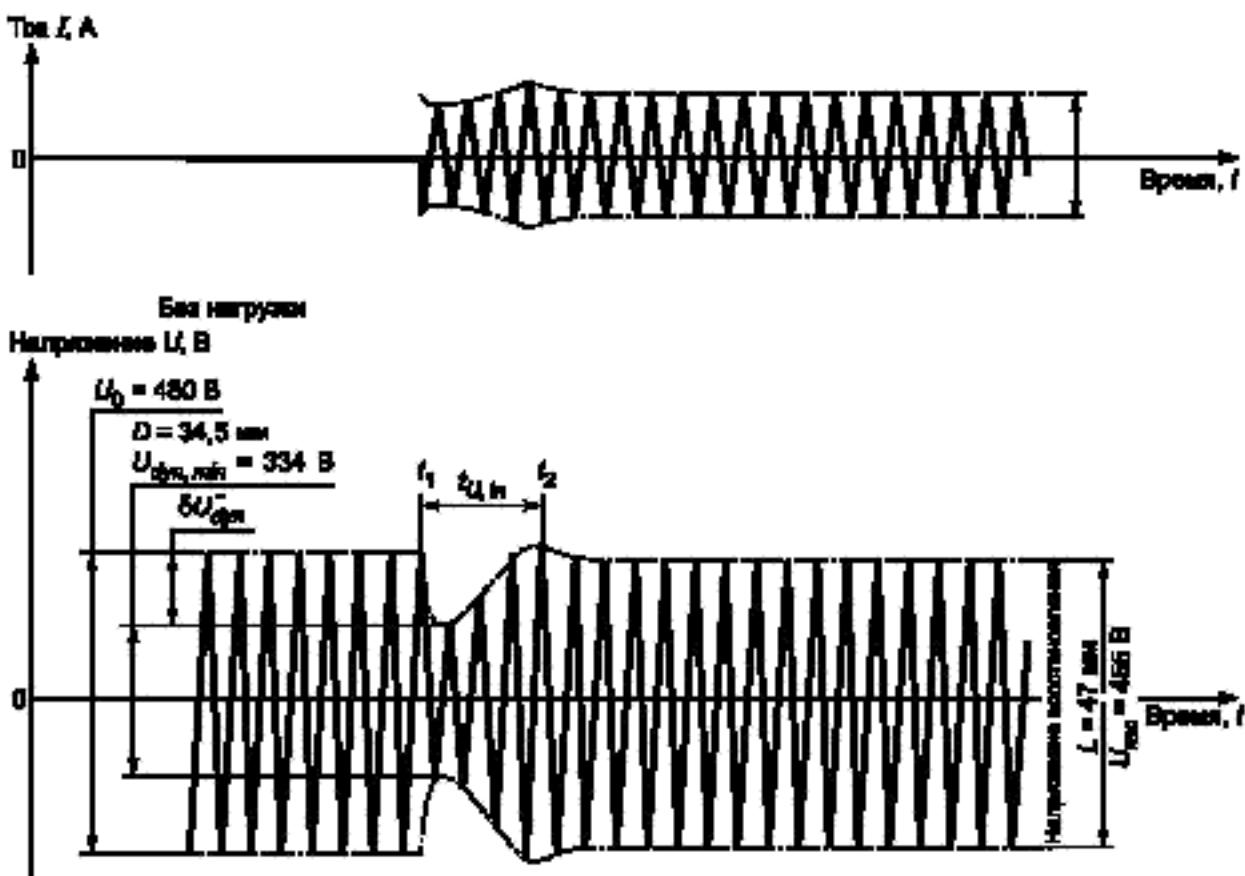


Рисунок А.3 — Переходное напряжение генератора в зависимости от времени при внезапном увеличении нагрузки

П р и м е ч а н и е — На рисунках А.1 — А.3 применены следующие обозначения:

δU_{dyn} — переходное отклонение напряжения при набросе нагрузки, В.

U_r — номинальное напряжение на выводах, В;

U_0 — напряжение холостого хода (среднеквадратичное значение напряжения на вольтметре), В;

L — амплитуда полного размаха напряжения восстановления, мм;

$I_L = I_L \frac{U_r}{U_{rec}}$ — ток нагрузки, откорректированный в соответствии с номинальным напряжением, А;

U_{rec} — установившееся показание на вольтметре (среднеквадратичное значение напряжения восстановления), В;

D — амплитуда полного размаха минимального переходного напряжения, мм;

$U_{dyn,min}$ — минимальное переходное напряжение, В;

t_1 — момент приложения нагрузки;

t_2 — момент входления в заданный диапазон напряжения;

$t_{U,in}$ — время восстановления напряжения до заданного диапазона, с;

Примеры

$$1) U_r = 480 \text{ В}, U_0 = 480 \text{ В}.$$

$$2) U_{dyn,min} = \frac{D}{L} U_{rec} = \frac{34,5}{47} \cdot 455 = 334 \text{ В}.$$

$$3) \delta U_{dyn} = \frac{U_{dyn,min} - U_r}{U_r} 100 = \frac{(334 - 480)}{480} 100 = 30,4 \text{ \%}.$$

Приложение Б
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам приведены в таблице Б.1

Таблица Б.1

Обозначение ссылочного международного стандарта	Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта
ИСО 8528-1:1993	ГОСТ Р ИСО 8528-1—2005 Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Часть 1. Применение, технические характеристики и параметры
МЭК 60034-1:2004	*

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. Оригинал международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.

ГОСТ Р ИСО 8528-3—2005

УДК 621.311.28:006.354

ОКС 27.020

E62

33 7500

33 7800

Ключевые слова: электроагрегат, генератор, параметры

Редактор Т.А. Леонова
Технический редактор В.Н. Прусакова
Корректор В.Е. Нестерова
Компьютерная верстка Л.А. Круговой

Сдано в набор 28.06.2006. Подписано в печать 02.08.2006. Формат 60 × 84 1/8. Бумага офсетная. Гарнитура Ариал.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 2,32. Уч.-изд. л. 1,60. Тираж 217 экз. Зак. 527. С 3121.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Пялих пер., 6.

Введение

Настоящий стандарт входит в комплекс стандартов «Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания», включающий в себя:

- ГОСТ Р ИСО 8528-1—2005 Часть 1. Применение, технические характеристики и параметры
- ИСО 8528-2:1993 Часть 2. Двигатели
- ГОСТ Р ИСО 8528-3—2005 Часть 3. Генераторы переменного тока
- ГОСТ Р ИСО 8528-4—2005 Часть 4. Устройства управления и аппаратура коммутационная
- ГОСТ Р ИСО 8528-5—2005 Часть 5. Электроагрегаты
- ГОСТ Р ИСО 8528-6—2005 Часть 6. Методы испытаний
- ИСО 8528-7:1993 Часть 7. Технические декларации для технических требований и проектирования
- ГОСТ Р ИСО 8528-8—2005 Часть 8. Электроагрегаты малой мощности. Технические требования и методы испытаний
- ИСО 8528-9:1993 Часть 9. Измерение и оценка механической вибрации.
- ИСО 8528-10:1993 Часть 10. Измерение воздушного шума методом огибающей поверхности
- ИСО 8528-11:1993 Часть 11. Динамические системы непрерывного электроснабжения
- ГОСТ Р ИСО 8528-12—2005 Часть 12. Аварийные источники питания для служб обеспечения безопасности

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Обозначения	2
4 Мощность	3
5 Предельные допустимые значения температуры	3
6 Номинальные мощность и характеристики скорости	4
7 Характеристики напряжения	4
8 Параллельная работа	6
9 Специальные режимы нагрузки	7
10 Влияние электромеханических колебаний на параллельную работу	7
11 Асинхронные генераторы с системами возбуждения	7
12 Эксплуатационные предельные значения характеристик	8
13 Маркировка	9
Приложение А (обязательное) Характеристика переходного напряжения генератора переменного тока, возникающего вследствие внезапного изменения нагрузки	10
Приложение Б (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам	13

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ ГЕНЕРАТОРНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
С ПРИВОДОМ ОТ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Часть 3

Генераторы переменного тока

Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets.
Part 3: Alternating current generators for generating sets

Дата введения — 2007—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на генераторы переменного тока для электроагрегатов, предназначенных для применения на суше и на море.

Настоящий стандарт не распространяется на генераторы, применяемые на самолетах, наземных автотранспортных средствах и локомотивах.

Настоящий стандарт устанавливает требования к генераторам переменного тока, предназначенным для работы в составе электроагрегатов с приводом от двигателя внутреннего сгорания (далее — электроагрегаты).

Требования настоящего стандарта являются приоритетными при предъявлении дополнительных требований к электроагрегатам, например используемым для обеспечения больниц, высотных зданий и других объектов.

Некоторые положения настоящего стандарта могут быть использованы для электроагрегатов с другими типами первичных двигателей, например паровыми двигателями и газовыми двигателями, работающими на биогазе.

Электроагрегаты, применяемые на судах и в прибрежных сооружениях, должны соответствовать дополнительным требованиям, установленным в технической документации, согласованной с заказчиком.

При необходимости выполнения специальных требований, предъявляемых другими организациями, например органами государственной или местной власти, инспектирующими организациями, обеспечение таких требований должно быть согласовано между изготовителем и заказчиком.

Требования, не установленные в настоящем стандарте, должны быть согласованы между изготовителем и заказчиком.

Примечание 1 — Международный стандарт на асинхронные генераторы отсутствует.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ИСО 8528-1:1993 Электрогенераторные установки переменного тока с поршневыми двигателями внутреннего сгорания. Часть 1. Применение, технические характеристики и параметры

МЭК 60034-1:2004 Машины электрические вращающиеся. Часть 1. Номинальные значения и эксплуатационные характеристики

3 Обозначения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения:

U_s	— устанавливаемое напряжение (set voltage);
$U_{st,max}$	— максимальное допустимое установившееся напряжение (maximum steady-state voltage deviation);
$U_{st,min}$	— минимальное допустимое установившееся напряжение (minimum steady-state voltage deviation);
U_r	— номинальное напряжение (rated voltage);
U_{rec}	— восстановление напряжения (recovery voltage);
$U_{s,do}$	— наименьшее значение устанавливаемого напряжения (downward adjustable voltage);
$U_{s,up}$	— наибольшее значение устанавливаемого напряжения (upward adjustable voltage);
U_0	— напряжение холостого хода (no-load voltage);
$U_{dyn,max}$	— переходное максимальное напряжение при сбросе нагрузки (maximum upward transient voltage on load decrease);
$U_{dyn,min}$	— переходное минимальное напряжение при наборе нагрузки (minimum downward transient voltage on load increase);
ΔU	— диапазон допустимых отклонений установившегося напряжения (steady-state voltage tolerance band);
ΔU_s	— диапазон уставки напряжения (range of voltage setting);
$\Delta U_{s,do}$	— диапазон уставки снижения напряжения (downward range of voltage setting);
$\Delta U_{s,up}$	— диапазон уставки повышения напряжения (upward range of voltage setting);
δU_{dyn}	— переходное отклонение напряжения (transient voltage deviation);
δU_{dyn}	— переходное отклонение напряжения при наборе нагрузки (transient voltage deviation on load increase);
δU_{dyn}^+	— переходное отклонение напряжения при уменьшении нагрузки (transient voltage deviation on load decrease);
δU_s	— относительный диапазон уставки напряжения (related range of voltage setting);
$\delta U_{s,do}$	— относительный диапазон уставки снижения напряжения (related downward range of voltage setting);
$\delta U_{s,up}$	— относительный диапазон уставки повышения напряжения (related upward range of voltage setting);
δU_{st}	— установившееся отклонение напряжения (steady-state voltage deviation);
$\hat{U}_{mod,s,max}$	— максимальная амплитуда напряжения модуляции (maximum peak of voltage modulation);
$\hat{U}_{mod,s,min}$	— минимальная амплитуда напряжения модуляции (minimum peak of voltage modulation);
\hat{U}_{mod}	— напряжение модуляции (voltage modulation);
$\delta U_{2,0}$	— небаланс напряжения (voltage unbalance);
δQCC	— коэффициент статизма по напряжению (grade of quadrature current compensation voltage droop);
$s_{r,G}$	— расчетное скольжение асинхронного генератора (rated slip of asynchronous generator);
f_r	— номинальная частота вращения (rated frequency);
p	— число пар полюсов (number of pole pairs);
$n_{r,G}$	— номинальная частота вращения генератора (rated speed of rotation of generator);
S_r	— номинальная полная мощность (расчетная допустимая мощность) (rated output (rated apparent power));
P_r	— номинальная активная мощность (rated active power);
$\cos \varphi_r$	— номинальный коэффициент мощности (rated power factor);

Q_r	номинальная реактивная мощность (rated reactive power);
t_U	время восстановления напряжения (voltage recovery time);
$t_{U,in}$	время восстановления напряжения при увеличении нагрузки (voltage recovery time after load increase);
$t_{U,de}$	время восстановления напряжения при уменьшении нагрузки (voltage recovery time after load decrease);
I_L	фактический ток нагрузки (real current drawn by the load);
T_L	коэффициент теплового старения изоляции (relative thermal life expectancy factor).

П р и м е ч а н и е 2 — При указании технических характеристик электрооборудования Международная электротехническая комиссия (МЭК) использует термин «расчетный» и обозначение нижнего индекса буквой « N ». Для указания технических характеристик механического оборудования Международная организация по стандартизации (ИСО) использует термин «заданный» и обозначение нижнего индекса буквой « L ».

4 Мощность

Класс номинальных данных генератора устанавливают по МЭК 60034-1. Для генераторов электроагрегатов с приводом от двигателя внутреннего сгорания должна быть установлена номинальная длительно отдаваемая мощность (типовыи режим $S1$) или номинальная мощность режима дискретных постоянных нагрузок (типовыи режим $S10$).

В настоящем стандарте максимальную длительно отдаваемую мощность, вырабатываемую генератором в режиме работы $S1$, называют основной номинальной длительно отдаваемой мощностью BR . Режим работы $S10$ также характеризуют типовой длительно отдаваемой мощностью PR , при которой максимальное превышение температуры генератора может увеличиться на значение, соответствующее классу изоляции.

Работа электроагрегата в режиме $S10$ при длительно отдаваемой мощности приводит к более быстрому тепловому старению изоляции.

Коэффициент T_L характеризует уменьшение срока службы изоляции в результате ее ускоренного теплового старения, поэтому он является обязательным показателем класса номинальных данных.

5 Предельные допустимые значения температуры

5.1 Длительно отдаваемая основная мощность

Генератор должен обеспечивать генерирование основной длительно отдаваемой мощности BR во всем диапазоне условий эксплуатации (от минимальной до максимальной температуры охлаждающей среды) при температуре не более 40°C плюс допускаемое превышение температуры, установленное в МЭК 60034-1.

5.2 Длительно отдаваемая пиковая мощность

При длительно отдаваемой пиковой мощности PR суммарные температуры могут быть превышены на следующие допустимые значения.

Класс изоляции	Допустимое превышение температуры, $^{\circ}\text{C}$, при мощности менее $5 \text{ МВт} \cdot \text{А}$	Допустимое превышение температуры, $^{\circ}\text{C}$, при мощности $5 \text{ МВт} \cdot \text{А}$ и более
A или E	15	10
B или F	20	15
H	25	20

При температуре окружающей среды ниже 10°C предельная суммарная температура должна быть снижена на 1°C при снижении температуры окружающей среды на 10°C .

П р и м е ч а н и е 3 — Мощность двигателя внутреннего сгорания может изменяться при изменении температуры окружающей среды; суммарная температура генератора зависит от температуры первого контура охлаждения, которая может не совпадать с температурой приточного воздуха двигателя внутреннего сгорания.

П р и м е ч а н и е 4 — Тепловое старение изоляции происходит в два — шесть раз быстрее (в зависимости от превышения температуры и свойства изоляции), когда генератор работает при более высоких температурах, чем при основной длительно отдаваемой мощности, то есть работа при пиковой непрерывно отдаваемой мощности в условиях перегрева в течение 1 ч влияет на тепловое старение изоляции так же, как и работа в течение от 2 до 6 ч в условиях перегрева при основной длительно отдаваемой мощности. Изготовитель устанавливает коэффициент T_L и указывает это значение в маркировочной табличке (раздел 13).

6 Номинальные мощность и характеристики скорости

Термины, обозначения и определения номинальных мощностей и характеристик скорости генераторов приведены в 6.1 — 6.5.

6.1 номинальная полная мощность (номинальная отдаваемая мощность) S_r : Полная электрическая мощность на выводах, выражаемая в вольтамперах, непосредственно или в виде произведения значащих чисел на число 10 в степени.

6.2 номинальная активная мощность P_r : Номинальная полная мощность, умноженная на номинальный коэффициент мощности, выражаемая в ваттах, или в виде произведения значащих чисел на число 10 в степени.

6.3 номинальный коэффициент мощности $\cos \varphi_r$: Отношение номинальной активной мощности P_r к номинальной полной мощности S_r ; $\cos \varphi_r = \frac{P_r}{S_r}$.

6.4 номинальная реактивная мощность Q_r : Геометрическая разность между номинальной полной мощностью и номинальной активной мощностью, выражаемая в варах, непосредственно или в виде произведения значащих чисел на число 10 в степени.

6.5 номинальная частота вращения генератора $n_{r,G}$: Частота вращения, необходимая для генерирования напряжения номинальной частоты.

6.5.1 номинальная частота вращения синхронного генератора: Частота вращения $n_{r,G}$, определяемая по формуле

$$n_{r,G} = \frac{f_r}{p},$$

где f_r — номинальная частота вращения, мин⁻¹;

p — число пар полюсов.

6.5.2 номинальная частота вращения асинхронного генератора: Частота вращения $n_{r,G}$, определяемая по формуле

$$n_{r,G} = \frac{f_r}{p} (1 - s_{r,G}),$$

где $s_{r,G}$ — расчетное значение скольжения асинхронного генератора.

7 Характеристики напряжения

Термины, обозначения и определения характеристик напряжения приведены в 7.1—7.12.

7.1 номинальное напряжение U_r : Междуфазное напряжение на выводах генератора при номинальных частоте и мощности.

П р и м е ч а н и е 5 — Номинальное напряжение генератора для рабочих и эксплуатационных характеристик устанавливает изготовитель.

7.2 устанавливаемое напряжение U_s : Междуфазное напряжение для определенных операций, устанавливаемое путем настройки.

7.3 напряжение холостого хода U_0 : Междуфазное напряжение на выводах генератора при номинальной частоте без нагрузки.

7.4 диапазон установки напряжения ΔU_s : Диапазон максимально возможных значений снижения и повышения напряжения на выводах генератора при номинальной частоте для всех нагрузок от нулевой до номинальной в пределах установленного диапазона коэффициента мощности

$$\Delta U_s = \Delta U_{s,up} + \Delta U_{s,do},$$

где $\Delta U_{s,up}$ — относительный диапазон установки повышения напряжения,

$\Delta U_{s,do}$ — относительный диапазон установки снижения напряжения.

7.4.1 относительный диапазон уставки напряжения δU_s : Диапазон регулирования устанавливаемого напряжения, выражаемый в процентах номинального напряжения

$$\delta U_s = \frac{\Delta U_{s,up} + \Delta U_{s,dn}}{U_r} 100,$$

где U_r — номинальное напряжение.

7.4.2 диапазон уставки снижения напряжения $\Delta U_{s,dn}$: Диапазон между номинальным и наименьшим значениями устанавливаемого напряжения на выводах генератора при номинальной частоте для всех нагрузок от нулевой до номинальной в пределах установленного диапазона коэффициента мощности

$$\Delta U_{s,dn} = U_r - U_{s,dn}.$$

7.4.3 относительный диапазон уставки снижения напряжения $\delta U_{s,dn}$: Диапазон снижения устанавливаемого напряжения, выражаемый в процентах номинального напряжения

$$\delta U_{s,dn} = \frac{\Delta U_r - \Delta U_{s,dn}}{U_r} 100.$$

7.4.4 диапазон уставки повышения напряжения $\Delta U_{s,up}$: Диапазон между номинальным и наибольшим значениями устанавливаемого напряжения на выводах генератора при расчетной частоте для всех нагрузок от нулевой до номинальной в пределах установленного диапазона коэффициента мощности

$$\Delta U_{s,up} = U_{s,up} - U_r.$$

7.4.5 относительный диапазон уставки повышения напряжения $\delta U_{s,up}$: Диапазон повышения устанавливаемого напряжения, выражаемый в процентах номинального напряжения

$$\delta U_{s,up} = \frac{\Delta U_{s,up} - \Delta U_r}{U_r} 100.$$

7.5 установившееся отклонение напряжения¹⁾ δU_{st} : Максимальное отклонение от номинального напряжения в условиях установившегося режима при всех нагрузках от нулевой до номинальной с учетом влияния температуры, но без учета статизма, определяемое по формуле

$$U_{st} = \pm \frac{U_{st, max} - U_{st, min}}{2U_r} 100.$$

7.6 переходное отклонение напряжения при набросе (сбросе) нагрузки¹⁾ δU_{dyn}^- (δU_{dyn}^+):

Переходное отклонение напряжения при набросе нагрузки — это падение напряжение генератора, работающего при номинальной частоте вращения и нормальном управлении возбуждением при подключении номинальной нагрузки, выражаемое в процентах номинального напряжения.

$$\delta U_{dyn}^- = \frac{U_{dyn, min} - U_r}{U_r} 100.$$

Переходное отклонение напряжения при сбросе нагрузки — это скачок напряжения генератора, работающего при номинальной частоте вращения и нормальном управлении возбуждением в случае внезапного отключения номинальной нагрузки, выражаемое в процентах номинального напряжения

$$\delta U_{dyn}^+ = \frac{U_{dyn, max} - U_r}{U_r} 100.$$

Если значения изменений нагрузки отличаются от указанных выше, то следует установить стандартные значения и соответствующие коэффициенты мощности.

7.7 напряжение восстановления U_{rec} : Максимальное допустимое значение установившегося напряжения для особых условий нагрузки.

П р и м е ч а н и е 6 — Напряжение восстановления обычно выражается в процентах номинального напряжения и должно находиться в пределах зоны допуска установившегося напряжения ΔU . При перегрузке напряжение восстановления ограничивается режимом насыщения скоростью действия регулятора возбуждения (приложение А, рисунок А.1).

¹⁾ См. также приложение А.

7.8 диапазон допустимых отклонений установившегося напряжения ΔU : Допустимый диапазон значений установившегося напряжения, которого может достигать напряжение в период регулирования при сбросе и наборе нагрузки, если не установлено иное, определяют по формуле

$$\Delta U = 28U_{st} \frac{U_r}{100},$$

где $28U_{st}$ — установившееся отклонение напряжения.

7.9 время восстановления напряжения $t_U(t_{U,in}; t_{U,de})$: Временной интервал с момента изменения нагрузки t_1 до момента, когда напряжение входит в зону допускаемого отклонения напряжения в установившемся режиме и остается в этой зоне до времени t_2 (см. приложение А, рисунки А.1, А.3), определяют по формуле

$$t_U = t_2 - t_1.$$

Этот временной интервал предназначен для установления постоянной частоты вращения и зависит от коэффициента мощности; если изменение нагрузки отличается от установленного значения, то должны быть установлены значения изменения нагрузки и соответствующий коэффициент мощности.

7.10 модуляция напряжения $\hat{U}_{mod,z}$: Полупериодное изменение напряжения (полный размах) относительно напряжения установившегося режима с частотами ниже основной частоты генерирования, выражаемое в процентах среднего амплитудного значения напряжения при номинальной частоте и постоянной частоте вращения, определяемое по формуле

$$\hat{U}_{mod,z} = 2 \frac{\hat{U}_{mod,z,max} - \hat{U}_{mod,z,min}}{\hat{U}_{mod,z,max} + \hat{U}_{mod,z,min}} 100,$$

где $\hat{U}_{mod,z,max}$ — максимальная амплитуда напряжения модуляции;

$\hat{U}_{mod,z,min}$ — минимальная амплитуда напряжения модуляции.

7.11 небаланс напряжения $\delta U_{2,0}$: Соотношение составляющей отрицательной или нулевой последовательности и составляющей положительной последовательности при холостом ходе, выражаемое в процентах номинального напряжения.

7.12 характеристики регулирования напряжения: Кривые напряжения на выводах генератора как функции токов нагрузки при заданном коэффициенте мощности в установившемся режиме при номинальной частоте вращения без какого-либо ручного управления системой регулирования напряжения.

8 Параллельная работа

При параллельной работе электроагрегатов должен быть обеспечен устойчивый режим работы и правильное распределение реактивной мощности, что достигается воздействием на автоматический регулятор напряжения реактивной составляющей тока. В результате обеспечивается статизм по напряжению, характерный для реактивных нагрузок.

Коэффициент статизма по напряжению корректируется углом сдвига тока δ_{QCC} и определяется как разница между напряжением холостого хода U_0 и напряжением при номинальном отстающем токе и коэффициенте мощности, равном нулю. Напряжение U при $Q = S$, выражается в процентах номинального напряжения U_r .

δ_{QCC} не должен быть более 8 %. Большие отклонения могут возникнуть в случае значительных превышений напряжения в системе.

П р и м е ч а н и е 7 — Нагрузки с коэффициентом мощности, равным единице, практически не вызывают статизма по напряжению.

П р и м е ч а н и е 8 — Однаковые генераторы переменного тока с идентичными системами возбуждения могут работать параллельно без статизма по напряжению при наличии между обмотками возбуждения уравнительных связей. Адекватное распределение реактивной нагрузки достигается при правильном распределении активной нагрузки и приблизительно одинаковых нагрузочных характеристиках.

П р и м е ч а н и е 9 — Если выводы генераторов соединены в виде звезды и связаны между собой напрямую проводниками, то при параллельной работе электроагрегатов могут возникать циркулирующие токи, особенно третьей гармонической составляющей.